

## Reactor<sup>®</sup> 2 E-30 en E-XP2-doseersysteem

333459W


NL

***Elektrisch, verwarmd, meercomponentendoseersysteem. Voor het spuiten van polyurethaanschuim en polyureacoatings. Alleen voor professioneel gebruik. Niet goedgekeurd voor gebruik in omgevingen met explosiegevaar, op gevaarlijke locaties of op als gevaarlijk geclassificeerde locaties.***



### **Belangrijke veiligheidsinstructies**

Lees alle waarschuwingen en instructies in deze handleiding voordat u het apparaat gebruikt. Bewaar deze instructies.

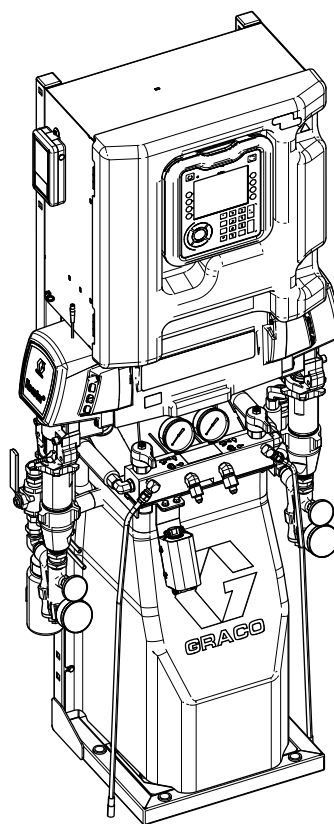

ti20577b

# Inhoudsopgave

|                                                                                                       |           |                                                                               |           |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>Waarschuwingen</b> .....                                                                           | <b>3</b>  | <b>Opstarten</b> .....                                                        | <b>43</b> |
| <b>Belangrijke informatie over isocyanaat (ISO)</b> ...                                               | <b>6</b>  | <b>Vloeistofcirculatie</b> .....                                              | <b>46</b> |
| Aandachtspunten isocyanaat .....                                                                      | 6         | Circulatie door de Reactor .....                                              | 46        |
| Zelfontbranding van materialen .....                                                                  | 7         | Circulatie door het pistoolverdeelstuk .....                                  | 47        |
| Houd componenten A en B gescheiden .....                                                              | 7         | <b>Jog mode</b> .....                                                         | <b>47</b> |
| Van materiaal wisselen .....                                                                          | 7         | <b>Spuiten</b> .....                                                          | <b>48</b> |
| Vochtgevoeligheid van isocyanaten .....                                                               | 7         | Spuitaanpassingen .....                                                       | 49        |
| Schuimharsen met 245 fa als blaasmiddel ....                                                          | 7         | Regelmodi slang .....                                                         | 50        |
| <b>Modellen</b> .....                                                                                 | <b>8</b>  | Weerstandsmodus slang inschakelen. ....                                       | 51        |
| Reactor 2 E-30 en E-30 Elite .....                                                                    | 8         | Weerstandsmodus slang uitschakelen .....                                      | 52        |
| Aanbevolen pistolen .....                                                                             | 8         | Handmatige modus slang inschakelen .....                                      | 52        |
| Reactor 2 E-XP2 en E-XP2 Elite .....                                                                  | 9         | Handmatige modus slang uitschakelen .....                                     | 53        |
| Aanbevolen pistolen .....                                                                             | 9         | Kalibratieprocedure .....                                                     | 54        |
| .....                                                                                                 | 9         | Uitschakelen .....                                                            | 55        |
| <b>Goedkeuringen</b> .....                                                                            | <b>10</b> | Luchtreinigingsprocedure .....                                                | 57        |
| <b>Toebehoren</b> .....                                                                               | <b>10</b> | Drukontlastingsprocedure .....                                                | 59        |
| <b>Meegeleverde handleidingen</b> .....                                                               | <b>11</b> | Spoelen .....                                                                 | 60        |
| <b>Bijbehorende handleidingen</b> .....                                                               | <b>11</b> | <b>Onderhoud</b> .....                                                        | <b>61</b> |
| <b>Typische installatie, zonder circulatie</b> .....                                                  | <b>12</b> | Schema voor preventief onderhoud .....                                        | 61        |
| <b>Typische installatie, met circulatie van</b><br><b>vloeistofverdeelstuk systeem naar vat</b> ....  | <b>13</b> | Onderhoud doseerapparaat .....                                                | 61        |
| <b>Typische installatie, met circulatie van</b><br><b>vloeistofverdeelstuk pistool naar vat.</b> .... | <b>14</b> | Rooster spoelinlaatfilter .....                                               | 62        |
| <b>Identificatie van componenten</b> .....                                                            | <b>15</b> | Pompsmeersysteem .....                                                        | 63        |
| <b>Geavanceerde weergavemodule (ADM - Advanced</b><br><b>Display Module)</b> .....                    | <b>17</b> | <b>Fouten</b> .....                                                           | <b>64</b> |
| Details van het ADM-display .....                                                                     | 19        | Fouten bekijken .....                                                         | 64        |
| <b>Elektrische behuizing</b> .....                                                                    | <b>22</b> | Probleemoplossing fouten .....                                                | 64        |
| <b>Motorregelmodule (MCM)</b> .....                                                                   | <b>23</b> | <b>Problemen oplossen</b> .....                                               | <b>65</b> |
| <b>Kabelaansluitingen temperatuurregelmodule</b><br><b>(TCM)</b> .....                                | <b>24</b> | Foutcodes en probleemoplossing .....                                          | 65        |
| <b>Installatie</b> .....                                                                              | <b>25</b> | <b>USB-gegevens</b> .....                                                     | <b>66</b> |
| Het doseerapparaat monteren .....                                                                     | 25        | Downloadprocedure .....                                                       | 66        |
| Het systeem monteren .....                                                                            | 25        | USB-logboekbestanden .....                                                    | 66        |
| <b>Instellen</b> .....                                                                                | <b>26</b> | Logboek van de gebeurtenissen .....                                           | 66        |
| Aarding .....                                                                                         | 26        | Takenlogbestand .....                                                         | 67        |
| Algemene richtlijnen betreffende de apparatuur .                                                      | 26        | Dagelijks logbestand .....                                                    | 67        |
| Voeding aansluiten .....                                                                              | 27        | Logbestand systeemsoftware .....                                              | 67        |
| Halsdichtingsvloeistof (TSL) toevoegen aan                                                            |           | Logbestand blackbox .....                                                     | 67        |
| oliereservoirs .....                                                                                  | 28        | Logbestand diagnoses .....                                                    | 67        |
| Vloeistoftemperatuursensor installeren .....                                                          | 28        | Systeemconfiguratie-instellingen .....                                        | 67        |
| Verwarme slang op doseerapparaat aansluiten                                                           |           | Aangepaste taalbestand .....                                                  | 68        |
| 29                                                                                                    |           | Aangepaste taalreeksen aanmaken .....                                         | 68        |
| <b>Bediening Geavanceerde Displaymodule (ADM)</b> 30                                                  |           | Uploadprocedure .....                                                         | 68        |
| Instelmodus .....                                                                                     | 31        | <b>Prestatiegrafieken</b> .....                                               | <b>69</b> |
| Een wachtwoord instellen .....                                                                        | 31        | Doseerapparaten voor schuim .....                                             | 69        |
| Geavanceerde instelschermen .....                                                                     | 33        | Doseerapparaten voor coatings .....                                           | 70        |
| Systeem 1 .....                                                                                       | 34        | Prestatiegrafiek verwarming .....                                             | 72        |
| Systeem 2 .....                                                                                       | 34        | <b>Technische specificaties</b> .....                                         | <b>73</b> |
| Systeem 3 .....                                                                                       | 34        | <b>Graco uitgebreide garantie voor</b><br><b>Reactor® 2-componenten</b> ..... | <b>75</b> |
| Recepten .....                                                                                        | 35        |                                                                               |           |
| Scherm 'mobiele telefoon' .....                                                                       | 35        |                                                                               |           |
| Bedrijfsmodus .....                                                                                   | 36        |                                                                               |           |
| Systeemgebeurtenissen .....                                                                           | 42        |                                                                               |           |

# Waarschuwingen

De onderstaande waarschuwingen betreffen de installatie, het gebruik, de aarding, het onderhoud en de reparatie van deze apparatuur. Het symbool met het uitroepteken verwijst naar een algemene waarschuwing en de gevarensymbolen verwijzen naar procedurespecifieke risico's. Als u deze symbolen in de handleiding of op de waarschuwingslabels ziet, raadpleeg dan deze Waarschuwingen. Productspecifieke gevaarsymbolen en waarschuwingen die niet in dit hoofdstuk worden beschreven, kunnen in de gehele handleiding waar deze van toepassing zijn worden weergegeven.

|  <b>GEVAAR</b>                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <br> | <p><b>GEVAAR VOOR ERNSTIGE ELEKTRISCHE SCHOKKEN</b></p> <p>Deze apparatuur kan met een spanning van meer dan 240 V worden gevoed. Deze spanning kan bij contact dodelijk of ernstig letsel veroorzaken.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Zet het apparaat uit via de hoofdschakelaar en haal de stekker uit het stopcontact voordat u kabels ontkoppelt of een servicebeurt aan de apparatuur uitvoert.</li> <li>• Deze apparatuur moet worden geaard. Aansluiten mag alleen op een geaard aansluitpunt.</li> <li>• Alle elektrische bedrading moet worden verzorgd door een gediplomeerd elektricien en moet voldoen aan alle ter plaatse geldende verordeningen en regelgeving.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                         |
|  <b>WAARSCHUWING</b>                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|                                                                                     | <p><b>GIFTIGE VLOEISTOFFEN OF DAMPEN</b></p> <p>Giftige vloeistoffen of dampen kunnen ernstig of zelfs dodelijk letsel veroorzaken als deze in de ogen of op de huid spatten, of ingeademd of ingeslikt worden.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Raadpleeg het veiligheidsgegevensblad (SDS) over hoe om te gaan met de vloeistoffen die u gaat gebruiken, voor de specifieke gevaren daarvan en de gevolgen van langdurige blootstelling.</li> <li>• Tijdens het spuiten, het onderhouden van apparatuur en bij elke aanwezigheid in het werkgebied moet het werkgebied altijd goed worden geventileerd. Alle daar aanwezige personen moeten geschikte PBM (persoonlijke beschermingsmiddelen) dragen.</li> <li>• Zie de waarschuwingen in deze handleiding betreffende <b>PBM (persoonlijke beschermingsmiddelen)</b>.</li> <li>• Bewaar gevaarlijke vloeistof in goedgekeurde houders en voer ze af conform alle geldende richtlijnen.</li> </ul> |
|                                                                                     | <p><b>PERSOONLIJKE BESCHERMINGSMIDDELEN</b></p> <p>Draag altijd geschikte persoonlijke beschermingsmiddelen en bedek alle huid bij het spuiten, bij het onderhouden van de apparatuur of als u in het werkgebied bent. Beschermingsuitrusting helpt ernstig letsel te voorkomen, waaronder langdurige blootstelling; inademing van giftige rook, nevel of dampen; en allergische reacties; brandwonden; oogletsel en gehoorverlies. Deze beschermingsmiddelen bestaan onder andere uit:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Een goed passend ademhalingsfilter, eventueel met luchttoevoer, chemisch ondoordringbare handschoenen, beschermende kleding en voetafdekking zoals aanbevolen door de fabrikant van de vloeistof en de regelgevende autoriteit ter plekke.</li> <li>• Gezichts- en gehoorbescherming.</li> </ul>                                                                                                                            |



# WAARSCHUWING



## GEVAAR VOOR INJECTIE DOOR DE HUID

Vloeistof die onder hoge druk uit het doseerapparaat, uit lekkende slangen of uit beschadigde componenten komt, dringt door de huid naar binnen in het lichaam. Dit kan eruitzien als een gewone snijwond, maar het gaat om ernstig letsel dat zelfs kan leiden tot amputatie.

**Raadpleeg onmiddellijk een chirurgisch specialist.**

- Schakel de veiligheidspal altijd in wanneer u niet aan het spuiten bent.
- Richt het doseerapparaat niet op een persoon of op lichaamsdelen.
- Plaats de hand nooit op de vloeistofuitlaat.
- Probeer nooit om lekkages te stoppen of af te buigen met uw handen, uw lichaam, handschoenen of een doek.
- Voer altijd de **Drukontlastingsprocedure** uit wanneer u stopt met doseren en vóór reiniging, controle of onderhoud aan de apparatuur.
- Draai altijd eerst alle vloeistofkoppelingen goed vast voordat u de apparatuur gaat bedienen.
- Controleer slangen en koppelingen dagelijks. Vervang versleten of beschadigde componenten onmiddellijk.



## BRAND- EN EXPLOSIEGEVAAR

Ontvlambare dampen, zoals dampen van oplosmiddelen en verf, in het **werkgebied** kunnen ontbranden of exploderen. Verf of oplosmiddelen die door het apparaat stromen, kunnen statische elektriciteit opwekken. Ter voorkoming van brand en explosies:

- Gebruik de apparatuur alleen in goed geventileerde ruimtes.
- Zorg dat er geen ontstekingsbronnen zijn, zoals waakvlammen, sigaretten, draagbare elektrische lampen en kunststof druppelvangsers (deze kunnen statische vonkoverslag geven).
- Aard alle apparatuur in het werkgebied. Zie de instructies onder **Aarding** in de bedieningshandleiding.
- Houd het werkgebied vrij van vuil, inclusief oplosmiddelen, poetslappen en benzine.
- Haal geen stekkers uit stopcontacten, steek geen stekkers in stopcontacten en doe geen lampen aan of uit als er brandbare dampen aanwezig zijn.
- Gebruik alleen geaarde slangen.
- Houd het pistool stevig tegen de zijkant van een geaarde emmer gedrukt terwijl u in de emmer spuit. Gebruik geen emmervoeringen, tenzij ze antistatisch of geleidend zijn.
- **Stop onmiddellijk met werken als u statische vonken ziet of een schok voelt.** Gebruik het systeem pas weer als u de oorzaak van het probleem kent en het probleem is verholpen.
- Zorg dat er altijd een werkend brandblusapparaat in het werkgebied aanwezig is.



## GEVAAR VAN THERMISCHE EXPANSIE

Vloeistoffen in besloten ruimtes – waaronder slangen – die aan hitte worden blootgesteld, kunnen door thermische expansie een snelle drukstijging veroorzaken. Door overdruk kunnen installatieonderdelen barsten en ernstig letsel veroorzaken.

- Open een klep om het uitzetten van de vloeistof tijdens de verhitting mogelijk te maken.
- Vervang de slangen proactief op regelmatige tijdstippen afhankelijk van de gebruiksomstandigheden.



## GEVAAR VAN ALUMINIUM ONDERDELEN ONDER DRUK

Het gebruik van vloeistoffen die niet compatibel zijn met aluminium in apparatuur die onder druk staat, kan leiden tot ernstige chemische reacties en kan ervoor zorgen dat de apparatuur defect gaat. Het niet opvolgen van deze waarschuwing kan leiden tot overlijden, ernstig letsel of materiële schade.

- Gebruik geen 1, 1, 1-trichloorethaan, methyleenchloride, andere halogeenkoolwaterstofoplosmiddelen of vloeistoffen die dergelijke oplosmiddelen bevatten.
- Gebruik geen chloorbleekmiddel.
- Veel andere vloeistoffen kunnen stoffen bevatten die kunnen reageren met aluminium. Neem contact op met uw materiaalleverancier voor meer info over de compatibiliteit van de materialen.


# **WAARSCHUWING**

|                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <br>     | <p><b>GEVAAR VAN REINIGINGSOPLOSMIDDEL VOOR PLASTIC ONDERDELEN</b></p> <p>Veel oplosmiddelen kunnen kunststof onderdelen beschadigen; ze kunnen ervoor zorgen dat ze niet goed werken en zo ernstige letsels of schade aan eigendommen veroorzaken.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Gebruik alleen geschikte oplosmiddelen om kunststof constructieonderdelen of onderdelen onder druk te reinigen.</li> <li>• Zie <b>Technische specificaties</b> in alle handleidingen van apparatuur voor de constructiematerialen. Raadpleeg de informatie van de oplosmiddelfabrikant om te weten welke materialen elkaar wel en niet verdragen.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <br>     | <p><b>GEVAREN VAN MISBRUIK VAN APPARATUUR</b></p> <p>Verkeerd gebruik kan ernstig letsel of de dood veroorzaken.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Bedien het systeem niet als u moe, of onder invloed van alcohol of geneesmiddelen bent.</li> <li>• Overschrijd nooit de maximale werkdruk of de maximale bedrijfstemperatuur van het zwakste onderdeel in uw systeem. Zie de <b>Technische specificaties</b> van alle apparatuurhandleidingen.</li> <li>• Gebruik vloeistoffen en oplosmiddelen die compatibel zijn met de bevochtigde onderdelen van de apparatuur. Zie de <b>Technische specificaties</b> van alle apparatuurhandleidingen.</li> <li>• Lees de waarschuwingen van de fabrikant van de gebruikte vloeistoffen en oplosmiddelen. Vraag de leverancier of verkoper van het materiaal om het veiligheidsinformatieblad (SDS) waarop alle informatie staat.</li> <li>• Verlaat het werkgebied niet als de apparatuur in werking is of onder druk staat.</li> <li>• Schakel alle apparatuur uit en volg de Drukontlastingsprocedure wanneer de apparatuur niet wordt gebruikt.</li> <li>• Controleer de apparatuur dagelijks. Repareer of vervang versleten of beschadigde onderdelen onmiddellijk; vervang ze enkel door originele reserveonderdelen van de fabrikant.</li> <li>• Breng geen veranderingen of wijzigingen in de apparatuur aan. Door veranderingen of aanpassingen kunnen goedkeuringen van instanties ongeldig worden en kan de veiligheid in gevaar komen.</li> <li>• Zorg dat alle apparatuur gekeurd en goedgekeurd is voor de omgeving waarin u deze gebruikt.</li> <li>• Gebruik apparatuur alleen voor het beoogde doel. Neem contact op met uw leverancier voor meer informatie.</li> <li>• Leid slangen en kabels uit de buurt van plaatsen waar gereden wordt, scherpe randen, bewegende onderdelen en hete oppervlakken.</li> <li>• Zorg dat er geen kink in slangen komt en buig ze niet te ver door; verplaats het apparaat nooit door aan de slang te trekken.</li> <li>• Houd kinderen en dieren weg uit het werkgebied.</li> <li>• Houd u aan alle geldende veiligheidsvoorschriften.</li> </ul> |
| <br> | <p><b>GEVAREN VAN BEWEGENDE ONDERDELEN</b></p> <p>Bewegende onderdelen kunnen vingers en andere lichaamsdelen afknellen, amputeren of snijwonden veroorzaken.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Blijf uit de buurt van bewegende onderdelen.</li> <li>• Bedien de apparatuur niet als de beschermwanden of -kappen zijn verwijderd.</li> <li>• De apparatuur kan zonder waarschuwing starten. Voordat u de apparatuur controleert, verplaatst of er onderhoud aan uitvoert, moet u eerst de <b>Drukontlastingsprocedure</b> uitvoeren en alle voedingsbronnen loskoppelen.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|                                                                                         | <p><b>GEVAAR VAN BRANDWONDEN</b></p> <p>Oppervlakken van apparatuur en verwarmde vloeistof kunnen zeer heet worden tijdens het gebruik. Voorkom ernstige brandwonden:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Raak de warme vloeistof of de apparatuur niet aan.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |

# Belangrijke informatie over isocyaanaten (ISO)

Isocyanaten (ISO) zijn katalysatoren die gebruikt worden in tweecomponentenmateriaal.

## Aandachtspunten isocyaanaten



Bij het spuiten of afgeven van vloeistof die isocyaanaten bevat, kunnen schadelijke nevels, dampen of zwevende deeltjes ontstaan.

- Lees en begrijp de waarschuwingen en het Veiligheidsgegevensblad (SDS - Safety Data Sheet) van de fabrikant, zodat u op de hoogte bent van de specifieke gevaren en voorzorgsmaatregelen bij het gebruik van isocyanaten.
- Het gebruik van isocyanaten brengt potentieel gevaarlijke procedures met zich mee. U mag alleen met deze apparatuur spuiten als u bent opgeleid en gekwalificeerd in het gebruik ervan, en de informatie in deze handleiding en in de toepassingsinstructies en SDS van de fabrikant hebt gelezen en begrepen.
- Het gebruik van onjuist onderhouden of verkeerd afgestelde apparatuur kan leiden tot onvoldoende uitgehard materiaal. Hierbij kan uitgassing optreden en kunnen onaangename geuren ontstaan. De apparatuur moet zorgvuldig worden onderhouden en afgesteld volgens de instructies in de handleiding.
- Voorkom inademing van nevels, dampen of zwevende deeltjes met isocyaanaten door ervoor te zorgen dat iedereen in het werkgebied geschikte ademhalingsbescherming draagt. Draag altijd een goed passende ademhalingsbescherming, zo nodig ook van een aangeblazen type. Ventileer de werkruimte in overeenstemming met de instructies in de SDS van de fabrikant.
- Vermijd elk huidcontact met isocyanaten. Iedereen in het werkgebied moet chemisch ondoordringbare handschoenen, beschermende kleding en voetafdekking dragen zoals aanbevolen door de fabrikant van de vloeistof en de regelgevende autoriteit ter plekke. Volg alle aanbevelingen van de fabrikant, ook die voor de omgang met vervuilde kleding. Was na het spuiten altijd eerst uw handen en gezicht voordat u gaat eten of drinken.
- Het risico van blootstelling aan isocyanaten houdt niet op na het spuiten. Mensen zonder geschikte PBM (persoonlijke beschermingsmiddelen) moeten wegblijven uit het werkgebied, tijdens gebruik van de materialen en gedurende een periode daarna, zoals aangegeven door de fabrikant van de vloeistof. In het algemeen is deze periode minstens 24 uur.
- Waarschuw anderen die eventueel de ruimte kunnen betreden, over de gevaren van isocyanaten. Volg de aanbevelingen van de fabrikant van de vloeistof en de regelgevende autoriteit ter plekke. Wij raden aan om buiten het werkgebied een waarschuwingsbord te plaatsen zoals het voorbeeld hieronder:

|                                                                                                            |                                      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|
|  <b>WAARSCHUWING</b>    |                                      |
|                         | <b>RISICO VAN<br/>GIFTIGE DAMPEN</b> |
| <b>NIET BINNENGAAN TIJDENS<br/>SPUITEN VAN SCHUIM<br/>OF GEDURENDE ____ UUR<br/>NA SPUITEN IS VOLTOOID</b> |                                      |
| <b>GA PAS NAAR BINNEN:</b>                                                                                 |                                      |
| <b>DATUM:</b> _____                                                                                        |                                      |
| <b>TIJD:</b> _____                                                                                         |                                      |

## Zelfontbranding van materialen

|                                                                                   |                                                                                   |  |  |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|
|  |  |  |  |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|

Sommige materialen kunnen zelfontbrandend worden als ze te dik wordt aangebracht. Lees de waarschuwingen van de fabrikant en het veiligheidsinformatieblad (MSDS) van het materiaal.

## Houd componenten A en B gescheiden

|                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |  |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|--|--|
|  |  |  |  |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|--|--|

Kruisbesmetting kan leiden tot uitgehard materiaal in materiaalleidingen, met als gevolg ernstig letsel of schade aan apparatuur. Voorkom kruisbesmetting.

- Verwissel **nooit** de bevochtigde onderdelen voor component A en B.
- Gebruik nooit oplosmiddel aan de ene kant als het verontreinigd is vanaf de andere kant.

## Van materiaal wisselen

| LET OP                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  |  |  |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|
| <p>Het wisselen van vloeistof die in uw apparatuur wordt gebruikt, vereist speciale aandacht om schade en tijdverlies te voorkomen.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Spoel de apparatuur meerdere keren voorafgaand aan een vloeistofwissel, zodat de apparatuur grondig schoon is.</li> <li>• Reinig na het spoelen altijd de filters bij de vloeistofinlaat.</li> <li>• Vraag de fabrikant van het materiaal naar de chemische compatibiliteit.</li> <li>• Bij het wisselen tussen epoxy en urethaan of polyurea moeten alle vloeistofcomponenten worden gedemonteerd en gereinigd. Vervang ook alle slangen. Epoxyharsen hebben vaak aminen aan de B-zijde (verharder). Polyurea's hebben vaak amines aan de B-zijde (hars).</li> </ul> |  |  |  |  |

## Vochtgevoeligheid van isocyanaten

Door blootstelling aan vocht (uit de lucht of andere bronnen) zal isocyaanaten ten dele uitharden, waarbij kleine, harde, schurende kristallen ontstaan die een suspensie vormen met de vloeistof. Na verloop van tijd ontstaat er een laag op het oppervlak en zal de ISO geleren, waardoor de viscositeit toeneemt.

| LET OP                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>Gedeeltelijk uitgehard ISO zal de prestaties en levensduur van alle bevochtigde onderdelen verminderen.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Gebruik altijd een afgesloten container met een droogmiddel in het luchtgat of een stikstofomgeving. Sla ISO <b>nooit</b> op in een open container.</li> <li>• Houd het oliereservoir (waar geïnstalleerd) van de ISO-pomp altijd gevuld met een geschikt smeermiddel. Het smeermiddel zorgt voor een barrière tussen ISO en de atmosfeer.</li> <li>• Gebruik alleen vochtbestendige slangen die geschikt zijn voor isocyaanaten.</li> <li>• Gebruik nooit teruggewonnen oplosmiddelen, aangezien deze vocht kunnen bevatten. Houd ongebruikte containers met oplosmiddel altijd gesloten.</li> <li>• Voorzie schroefdraad altijd van een geschikt smeermiddel wanneer apparatuur opnieuw in elkaar wordt gezet.</li> </ul> |

**OPMERKING:** de dikte van de aangebrachte laag en de kristallisatiesnelheid variëren naargelang de samenstelling van het ISO, de vochtigheid en de temperatuur.

## Schuimharsen met 245 fa als blaasmiddel

Sommige schuimblaasmiddelen gaan schuimen bij temperaturen boven 33 °C (90 °F) als ze niet onder druk staan, vooral als ze in beroering worden gebracht. Beperk schuimvorming door de voorverwarming in een circulatiesysteem te minimaliseren.

# Modellen

## Reactor 2 E-30 en E-30 Elite

Alle Elite-systemen worden geleverd met vloeistofinlaatsensoren, bewaking van de mengverhouding en een verwarmde Xtreme-Wrap-slang van 15 m (50 ft) of intern verwarmde Xtreme-Wrap-slang van 30 m (100 ft). Zie **Toebehoren**, pagina 10 voor artikelnummers.

| Model                                                       | Model E-30      |                  |                  |                 |                  |                  | Model E-30 Elite |                  |                  |                 |                  |                  |
|-------------------------------------------------------------|-----------------|------------------|------------------|-----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-----------------|------------------|------------------|
|                                                             | 10 kW           |                  |                  | 15 kW           |                  |                  | 10 kW            |                  |                  | 15 kW           |                  |                  |
| <b>Doseerapparaat ★</b>                                     | 272010          |                  |                  | 272011          |                  |                  | 272110           |                  |                  | 272111          |                  |                  |
| <b>Maximale vloeistof-werkdruk psi (MPa, bar)</b>           | 2000 (14, 140)  |                  |                  | 2000 (14, 140)  |                  |                  | 2000 (14, 140)   |                  |                  | 2000 (14, 140)  |                  |                  |
| <b>Geschatte uitvoer per cyclus (A+B) in gallon (liter)</b> | 0,0272 (0,1034) |                  |                  | 0,0272 (0,1034) |                  |                  | 0,0272 (0,1034)  |                  |                  | 0,0272 (0,1034) |                  |                  |
| <b>Max. debiet in lb/min (kg/min)</b>                       | 30 (13,5)       |                  |                  | 30 (13,5)       |                  |                  | 30 (13,5)        |                  |                  | 30 (13,5)       |                  |                  |
| <b>Totale systeembelasting † (Watt)</b>                     | 17.900          |                  |                  | 23.000          |                  |                  | 17.900           |                  |                  | 23.000          |                  |                  |
| <b>Configureerbare spanningsfase ◇</b>                      | 200-240 V AC 1Ø | 200-240 V AC 3ØΔ | 350-415 V AC 3ØY | 200-240 V AC 1Ø | 200-240 V AC 3ØΔ | 350-415 V AC 3ØY | 200-240 V AC 1Ø  | 200-240 V AC 3ØΔ | 350-415 V AC 3ØY | 200-240 V AC 1Ø | 200-240 V AC 3ØΔ | 350-415 V AC 3ØY |
| <b>Piekstroom bij volle belasting*</b>                      | 78              | 50               | 34               | 100             | 62               | 35               | 78               | 50               | 34               | 100             | 62               | 35               |

|                                                     |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
|-----------------------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| <b>Pakket ★ ‡</b>                                   | ES2010          | EH2010          | ES2011          | EH2011          | ES2110          | EH2110          | ES2111          | EH2111          |
| <b>Verwarmde slang 15 m (50 ft.)</b>                | 24K240          | 24K240          | 24K240          | 24K240          | 24Y240          | 24Y240          | 24Y240          | 24Y240          |
| 24K240 (slijtagebeschermer)<br>24Y240 (Xtreme-Wrap) | <b>Aantal 1</b> | <b>Aantal 5</b> | <b>Aantal 1</b> | <b>Aantal 5</b> | <b>Aantal 1</b> | <b>Aantal 5</b> | <b>Aantal 1</b> | <b>Aantal 5</b> |
| <b>Verwarmde hulp slang 3 m (10 ft.)</b>            | 25P770          |                 | 25P770          |                 | 25P770          |                 | 25P770          |                 |
| <b>Pakket ★ ‡</b>                                   | IH2010 (272010) |                 | IH2011 (272011) |                 | IH2110 (272110) |                 | IH2111 (272111) |                 |
| <b>Verwarmde slang 30 m (100 ft.)</b>               | 26D906          |                 | 26D906          |                 | 26D906          |                 | 26D906          |                 |
| 26D906 (Xtreme-Wrap)                                | <b>Aantal 2</b> |                 | <b>Aantal 2</b> |                 | <b>Aantal 2</b> |                 | <b>Aantal 2</b> |                 |
| <b>Verwarmde hulp slang 6 m (20 ft.)</b>            | 25P771          |                 | 25P771          |                 | 25P771          |                 | 25P771          |                 |
| <b>Bewaking van mengverhouding</b>                  |                 |                 |                 |                 | ✓               |                 | ✓               |                 |
| <b>Vloeistofinlaatsensoren (2)</b>                  |                 |                 |                 |                 | ✓               |                 | ✓               |                 |

\* Volle belasting in A met alle apparaten die werken op maximaal vermogen. De zekeringsvereisten bij de verschillende stroomsnelheden en groottes van de mengkamer kunnen lager zijn.

† Totaal door het systeem gebruikte wattage, gebaseerd op de maximale verwarmde slanglengte voor elke eenheid.

- Series E-30 en E-XP2: maximale lengte van de verwarmde slang 94,5 m (310 ft), inclusief hulp slang.

★ Zie **Goedkeuringen**, pagina 10.

‡ De pakketten bevatten ook een verwarmde slang en een hulp slang. Bij Elite-pakketten zijn ook bewaking van de mengverhouding en vloeistofinlaatsensoren inbegrepen.

◇ Bij een lagere netspanning heeft de apparatuur een lager vermogen en werken ook verwarmers niet op volle capaciteit.

### Uitleg configuraties spanning

Ø Fase  
Δ DELTA  
Y WYE

## Aanbevolen pistolen

|                  |            |           |            |
|------------------|------------|-----------|------------|
| <b>Modell</b>    | Fusion® AP | Fusion CS | Probler P2 |
| <b>Onderdeel</b> | 246102     | CS02RD    | GCP2R2     |



## Reactor 2 E-XP2 en E-XP2 Elite

Alle Elite-systemen bevatten vloeistofinlaatsensoren en de verwarmde Xtreme-Wrap-slang van 15 m (50 ft). Zie **Toebehoren**, pagina 10 voor artikelnummers.

| Model                                                | Model E-XP2      |                  |                  | Model E-XP2 Elite |                  |                  |
|------------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|-------------------|------------------|------------------|
|                                                      | 15 kW            |                  |                  | 15 kW             |                  |                  |
| Doseerapparaat ★                                     | 272012           |                  |                  | 272112            |                  |                  |
| Maximale vloeistof-werkdruk psi (MPa, bar)           | 3500 (24,1, 241) |                  |                  | 3500 (24,1, 241)  |                  |                  |
| Geschatte uitvoer per cyclus (A+B) in gallon (liter) | 0,0203 (0,0771)  |                  |                  | 0,0203 (0,0771)   |                  |                  |
| Max. debiet in lb/min (kg/min)                       | 2 (7,6)          |                  |                  | 2 (7,6)           |                  |                  |
| Totale systeembelasting † (Watt)                     | 23.000           |                  |                  | 23.000            |                  |                  |
| Configureerbare spanningsfase ◇                      | 200-240 V AC 1Ø  | 200-240 V AC 3ØΔ | 350-415 V AC 3ØY | 200-240 V AC 1Ø   | 200-240 V AC 3ØΔ | 350-415 V AC 3ØY |
| Piekstroom bij volle belasting*                      | 100              | 62               | 35               | 100               | 62               | 35               |

| Pakket ★ ‡                        | ES2012              | EH2012              | ES2112        | EH2112        |
|-----------------------------------|---------------------|---------------------|---------------|---------------|
| Verwarmde slang 15 m (50 ft.)     | 24K241              | 24K241              | 24Y241        | 24Y241        |
|                                   | (schuurbescherming) | (schuurbescherming) | (Xtreme-Wrap) | (Xtreme-Wrap) |
|                                   | Aantal 1            | Aantal 5            | Aantal 1      | Aantal 5      |
| Verwarmde hulp slang 3 m (10 ft.) | 25P772              |                     | 25P772        |               |
| Vloeistofinlaatsensoren (2)       |                     |                     | ✓             |               |
| Bewaking van mengverhouding       |                     |                     | ✓             |               |

\* Volle belasting in A met alle apparaten die werken op maximaal vermogen. De zekeringsvereisten bij de verschillende stroomsnelheden en groottes van de mengkamer kunnen lager zijn.

† Totaal door het systeem gebruikte wattage, gebaseerd op de maximale verwarmde slanglengte voor elke eenheid.

- Series E-30 en E-XP2: maximale lengte van de verwarmde slang 94,5 m (310 ft), inclusief hulp slang.

★ Zie **Goedkeuringen**, pagina 10.

‡ De pakketten bevatten ook een verwarmde slang en een hulp slang. Bij Elite-pakketten zijn ook bewaking van de mengverhouding en vloeistofinlaatsensoren inbegrepen.

◇ Bij een lagere netspanning heeft de apparatuur een lager vermogen en werken ook verwarmers niet op volle capaciteit.

### Uitleg configuraties spanning

Ø Fase  
Δ DELTA  
Y WYE

## Aanbevolen pistolen

|           |            |            |
|-----------|------------|------------|
| Modell    | Fusion® AP | Probler P2 |
| Onderdeel | 246100     | GCP2R1     |

## Goedkeuringen

De goedkeuringen van Intertek zijn van toepassing op doseerapparaten zonder slangen. De CE-goedkeuring is van toepassing op pakketten die met een aanbevolen pistool worden gebruikt.



## Toebehoren

| Setnummer | Omschrijving                                             |
|-----------|----------------------------------------------------------|
| 24U315    | Set luchtverdeelstuk (4 uitlaten)                        |
| 24U314    | Wiel- en handgreepset                                    |
| 16X521    | Graco InSite-verlengkabel van 7,5 m (24,6 ft)            |
| 24N449    | CAN-kabel van 15 m (50 ft) (voor externe displaymodule)  |
| 24K207    | Vloeistoftemperatuursensor (VTS) met RTD                 |
| 24U174    | Set losse displaymodule                                  |
| 24K337    | Kit voor lichtkolom                                      |
| 15V551    | ADM-beschermkappen (per 10)                              |
| 15M483    | Beschermkappen externe displaymodule (per 10)            |
| 24M174    | Peilstokken voor vat                                     |
| 121006    | CAN-kabel van 45 m (150 ft) (voor externe displaymodule) |
| 24N365    | RTD-testkabels (voor hulp bij weerstandsmetingen)        |
| 24N748    | Set Bewaking mengverhouding                              |
| 979200    | Integrated PowerStation, Tier 4 Final, geen lucht        |
| 979201    | Integrated PowerStation, Tier 4 Final, 20 cfm            |
| 979202    | Integrated PowerStation, Tier 4 Final, 35 cfm            |

## Meegeleverde handleidingen

De volgende handleidingen worden meegeleverd met de Reactor 2. Raadpleeg deze handleidingen voor een gedetailleerde beschrijving van de apparatuur.

De handleidingen zijn ook beschikbaar op [www.graco.com](http://www.graco.com).

| Handleiding | Omschrijving                                        |
|-------------|-----------------------------------------------------|
| 333023      | Bediening Reactor 2 E-30 en E-XP2                   |
| 333091      | Gids voor snel opstarten Reactor 2 E-30 en E-XP2    |
| 333092      | Gids voor snel uitschakelen Reactor 2 E-30 en E-XP2 |


## Bijbehorende handleidingen

De volgende handleidingen zijn voor toebehoren die gebruikt worden met de Reactor.

Handleidingen zijn verkrijgbaar op [www.graco.com](http://www.graco.com).

| Handleiding in het Engels            | Omschrijving                                             |
|--------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| <b>Systeemhandleidingen</b>          |                                                          |
| 333024                               | Reactor 2 E-30 en E-XP2, Reparatie-Onderdelen            |
| <b>Handleiding verdringerpomp</b>    |                                                          |
| 309577                               | Verdringerpomp elektrische reactor, Reparatie/onderdelen |
| <b>Handleidingen toevoersystemen</b> |                                                          |
| 309572                               | Verwarmde slang, Instructies / Onderdelen                |
| 309852                               | Set Circulatie- en terugvoerbus, Instructies-Onderdelen  |
| 309815                               | Voedingspompsets, Instructies/onderdelen                 |
| 309827                               | Voedingspomp luchttoevoerset, Instructies/onderdelen     |
| 3A8561                               | Intern verwarmde slang, instructies                      |
| <b>Handleidingen spuitpistool</b>    |                                                          |
| 309550                               | Fusion® AP-pistool                                       |
| 3A7314                               | Fusion® PC-pistool                                       |
| 312666                               | Fusion® CS-pistool                                       |
| 313213                               | Probler® P2-pistool                                      |
| <b>Handleidingen toebehoren</b>      |                                                          |
| 3A1906                               | Lichtmastset, Instructies/onderdelen                     |
| 3A1907                               | Set externe displaymodule, Instructies/onderdelen        |
| 332735                               | Set luchtverdeelstuk, instructies / onderdelen           |
| 332736                               | Handgreep- en wielset, Instructies/onderdelen            |
| 3A6738                               | Set voor bewaking van mengverhouding, Instructies        |
| 3A6335                               | Integrated PowerStation, Instructies                     |

## Typische installatie, zonder circulatie

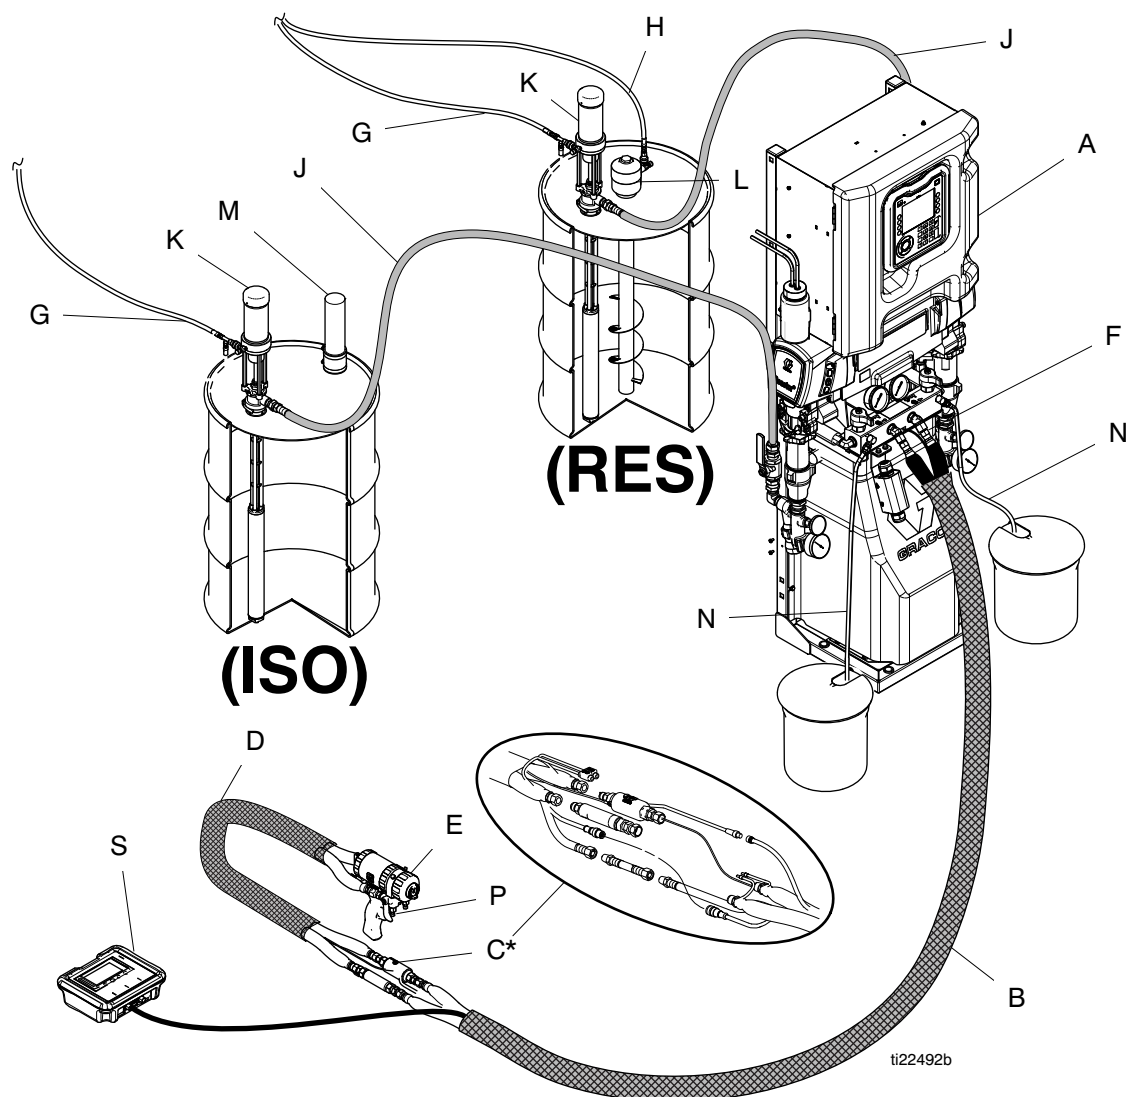


AFB. 1

\* Blootgesteld getoond ter verduidelijking. Wikkel in tape tijdens de werking.

### Verklaring:

- |   |                                    |   |                                                 |
|---|------------------------------------|---|-------------------------------------------------|
| A | Reactor 2-doseerapparaat           | J | Vloeistoftoevoerleidingen                       |
| B | Verwarmde slang                    | K | Voedingspompen                                  |
| C | Vloeistoftemperatuursensor (VTS)   | L | Roerwerk                                        |
| D | Verwarmde hulp slang               | M | Absorptiedroger                                 |
| E | Spuitspistool Fusion               | N | ontluchtingsleidingen                           |
| F | Luchttoevoerslang van pistool      | P | Vloeistofverdeelstuk pistool (deel van pistool) |
| G | Luchttoevoerleidingen toevoer pomp | S | Set Externe displaymodule (optioneel)           |
| H | Luchttoevoerleiding roerwerk       |   |                                                 |

## Typische installatie, met circulatie van vloeistofverdeelstuk systeem naar vat

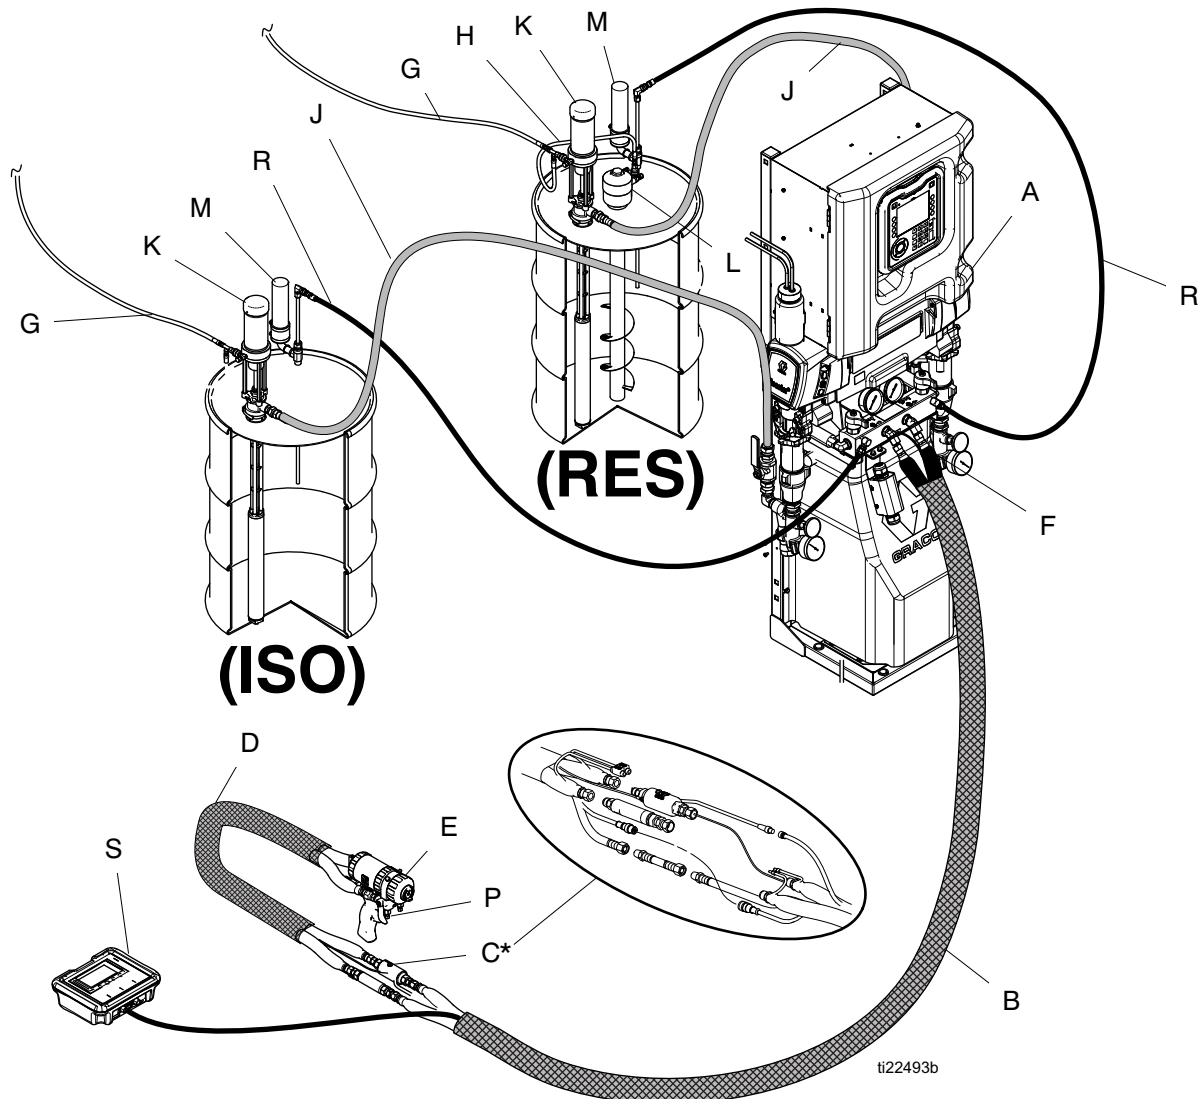


**AFB. 2**

\* Blootgesteld getoond ter verduidelijking. Wikkel in tape tijdens de werking.

### Verklaring:

- |   |                                   |   |                                                 |
|---|-----------------------------------|---|-------------------------------------------------|
| A | Reactor 2-doseerapparaat          | J | Vloeistoftoevoerleidingen                       |
| B | Verwarmde slang                   | K | Voedingspompen                                  |
| C | Vloeistoftemperatuursensor (VTS)  | L | Roerwerk                                        |
| D | Verwarmde hulp slang              | M | Absorptiedroger                                 |
| E | Spuitpistool Fusion               | P | Vloeistofverdeelstuk pistool (deel van pistool) |
| F | Luchttoevoerslang van pistool     | R | Recirculatieleidingen                           |
| G | Luchttoevoerleidingen toevoerpomp | S | Set Externe displaymodule (optioneel)           |
| H | Luchttoevoerleiding roerwerk      |   |                                                 |

## Typische installatie, met circulatie van vloeistofverdeelstuk pistool naar vat

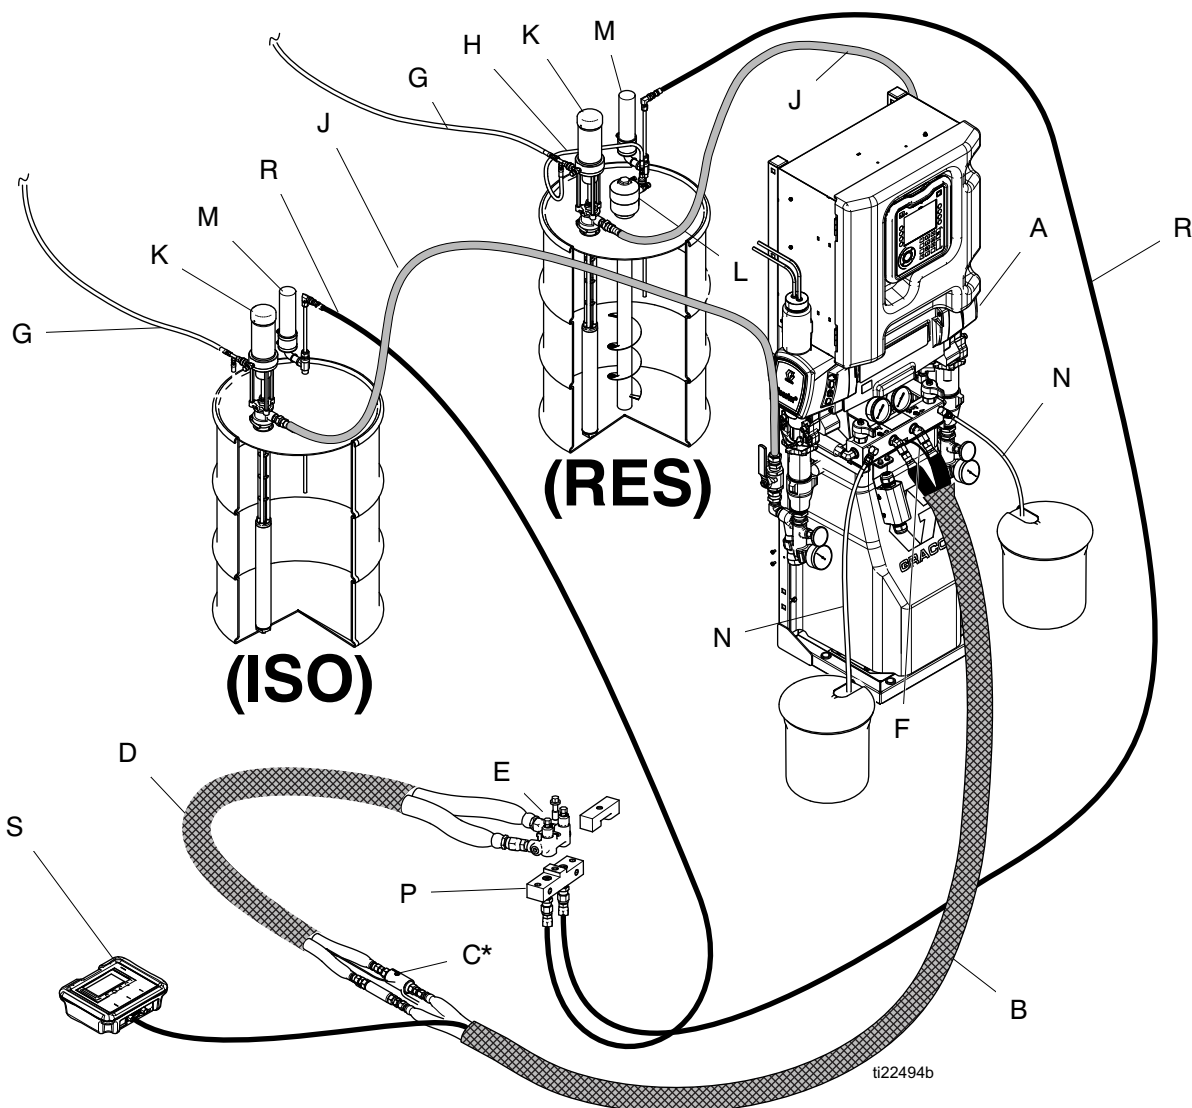


**AFB. 3**

\* Blootgesteld getoond ter verduidelijking. Wikkel in tape tijdens de werking.

### Verklaring:

- |    |                                    |   |                                                 |
|----|------------------------------------|---|-------------------------------------------------|
| A  | Reactor 2-doseerapparaat           | J | Vloeistoftoevoerleidingen                       |
| B  | Verwarmde slang                    | K | Voedingspompen                                  |
| C  | Vloeistoftemperatuursensor (VTS)   | L | Roerwerk                                        |
| CK | Circulatieblok (toebehoren)        | M | Absorptiedroger                                 |
| D  | Verwarmde hulp slang               | P | Vloeistofverdeelstuk pistool (deel van pistool) |
| F  | Luchttoevoerslang pistool          | R | Recirculatieleidingen                           |
| G  | Luchttoevoerleidingen toevoerpomp: | S | Set Externe displaymodule (optioneel)           |
| H  | Luchttoevoerleiding roerwerk       |   |                                                 |

# Identificatie van componenten

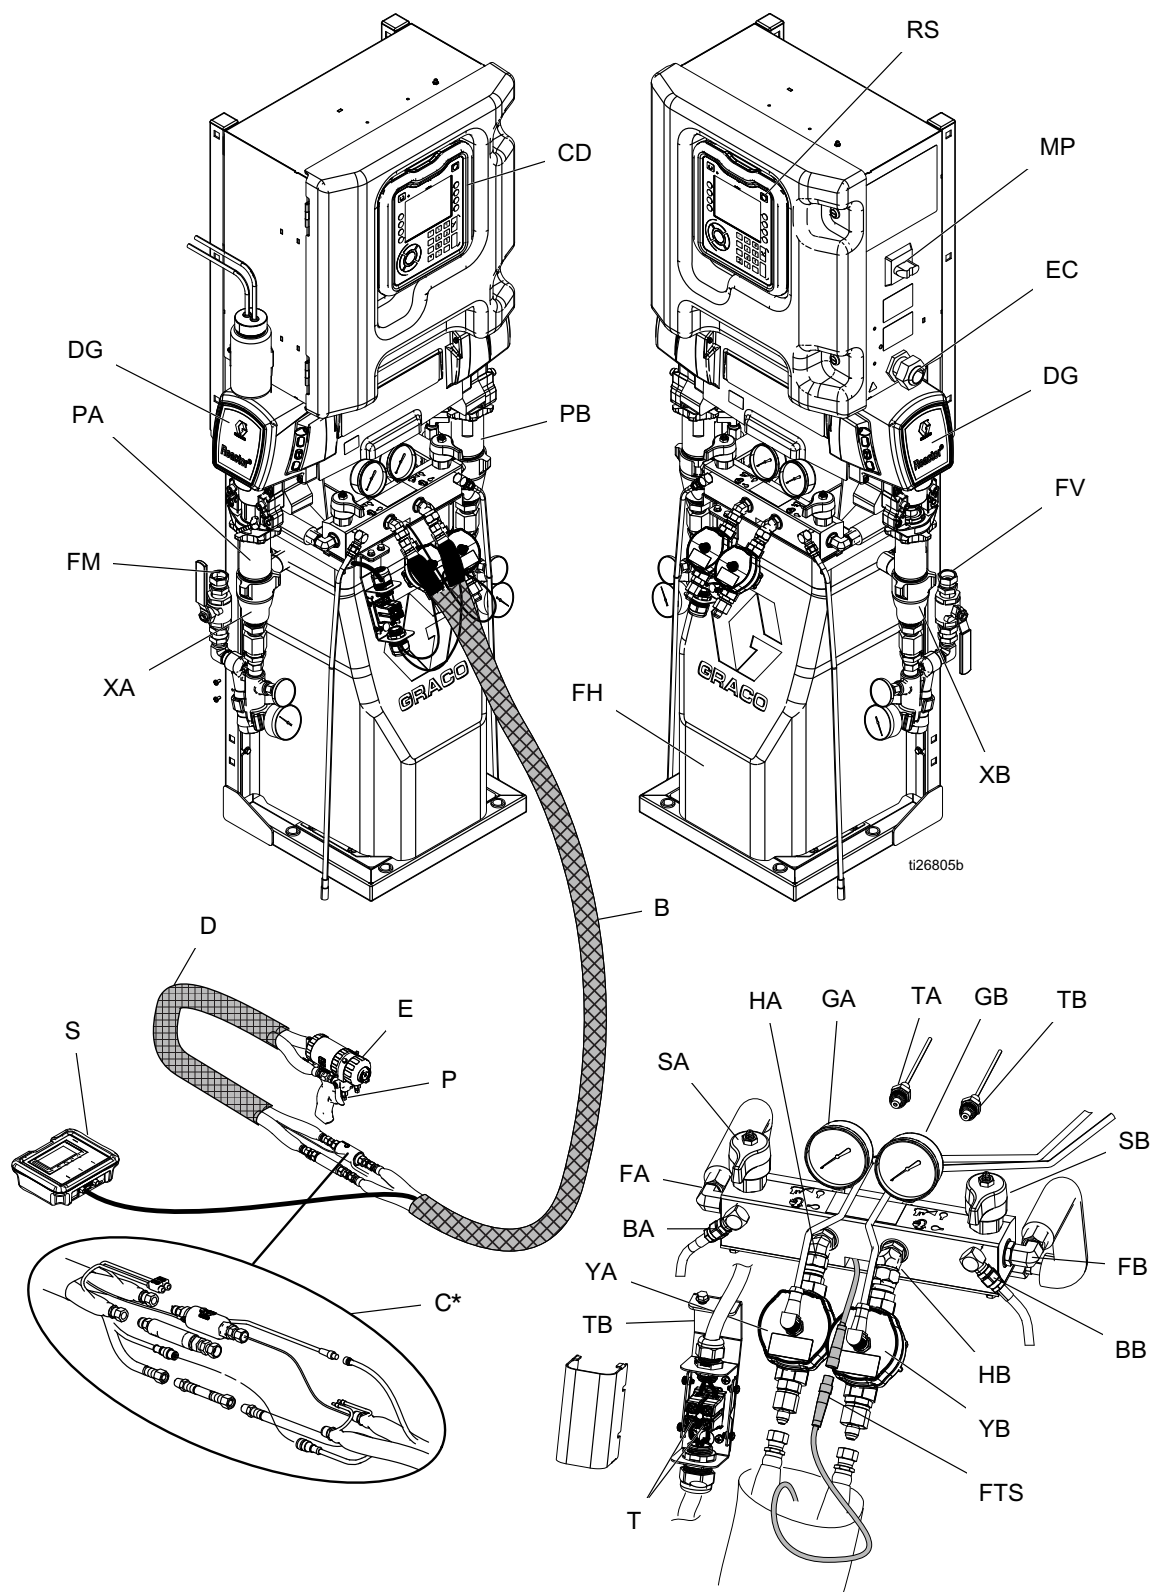

AFB. 4

**Verklaring:**

|    |                                                             |    |                                                          |
|----|-------------------------------------------------------------|----|----------------------------------------------------------|
| BA | Drukontlastingsuitlaat ISO-zijde                            | HB | Slangaansluiting RES-zijde                               |
| BB | Drukontlastingsuitlaat HARS-zijde                           | MP | Hoofdschakelaar                                          |
| CD | Geavanceerde weergavemodule (ADM - Advanced Display Module) | PA | Pomp ISO-zijde                                           |
| DG | Aandrijfhuis                                                | PB | Pomp RES-zijde                                           |
| EC | Trekontlasting stroomkabel                                  | RS | Rode stopknop                                            |
| EM | Elektrische motor                                           | SA | Ventiel DRUKONTLASTING/SPUITEN ISO-zijde                 |
| FA | Inlaat vloeistofverdeelstuk ISO-zijde                       | SB | Ventiel DRUKONTLASTING/SPUITEN HARS-zijde                |
| FB | Inlaat vloeistofverdeelstuk RES-zijde                       | S  | Externe displaymodule (optioneel)                        |
| FH | Vloeistofverwarmers (achter beschermkap)                    | T  | Aansluitblok voeding verwarmde slang                     |
| FM | Vloeistofverdeelstuk Reactor                                | TA | Drukompormer ISO-zijde (achter meter GA)                 |
| FV | Vloeistofinlaatklep (HARS-zijde getoond)                    | TB | Drukompormer RES-zijde (achter meter GB)                 |
| GA | Drukmeter ISO-zijde                                         | XA | Vloeistofinlaatsensor (ISO-zijde, alleen Elite-modellen) |
| GB | Drukmeter RES-zijde                                         | XB | Vloeistofinlaatsensor (RES-zijde, alleen Elite-modellen) |
| HA | Slangaansluiting ISO-zijde                                  | YA | Debietmeter (ISO-zijde, alleen Elite-modellen)           |
|    |                                                             | YB | Debietmeter (RES-zijde, alleen Elite-modellen)           |



# Geavanceerde weergavemodule (ADM - Advanced Display Module)

Het ADM-display toont grafische en tekstinformatie over de handelingen voor het instellen en spuiten.



ti22631a


AFB. 5: Vooraanzicht ADM

## LET OP

Voorkom schade aan de schermtoetsen door niet met scherpe voorwerpen zoals pennen, kunststof kaarten of vingernagels op de toetsen te drukken.

Tabel 1: Toetsen en controlelampjes van de ADM

| Verklaring                                                                                                                                         | Functie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <br><b>Toets en controlelampje voor opstarten / uitschakelen</b> | Druk hierop om het systeem in of uit te schakelen.                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <br><b>Stop</b>                                                  | Druk hierop om alle processen van het doseerapparaat te stoppen. Dit is geen veiligheids- of noodstop.                                                                                                                                                                                                                                   |
| <br><b>Schermtoetsen</b>                                         | Druk hierop om het scherm of de bewerking te selecteren die direct naast elke toets op het display wordt getoond.                                                                                                                                                                                                                        |
| <br><b>Navigatie-toetsen</b>                                    | <ul style="list-style-type: none"> <li>• <i>Pijlen links/rechts:</i> Gebruik deze toetsen om van het ene naar het andere scherm te gaan.</li> <li>• <i>Pijlen omhoog/omlaag:</i> gebruik deze toetsen om tussen velden op een scherm, onderdelen van een vervolgkeuzemenu of meerdere schermen binnen een functie te bewegen.</li> </ul> |
| <b>Numeriek toetsenbord</b>                                                                                                                        | Gebruik deze om waarden in te voeren.                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <br><b>Annuleren</b>                                           | Gebruik deze toets om een gegevensinvoerveld te annuleren.                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <br><b>Instelling</b>                                          | Druk hierop om de Instelmodus te openen of af te sluiten.                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <br><b>Enter</b>                                               | Druk hierop om een veld te selecteren dat u wilt bijwerken, een selectie te maken, een selectie of waarde op te slaan, een scherm binnen te gaan of een gebeurtenis te bevestigen.                                                                                                                                                       |

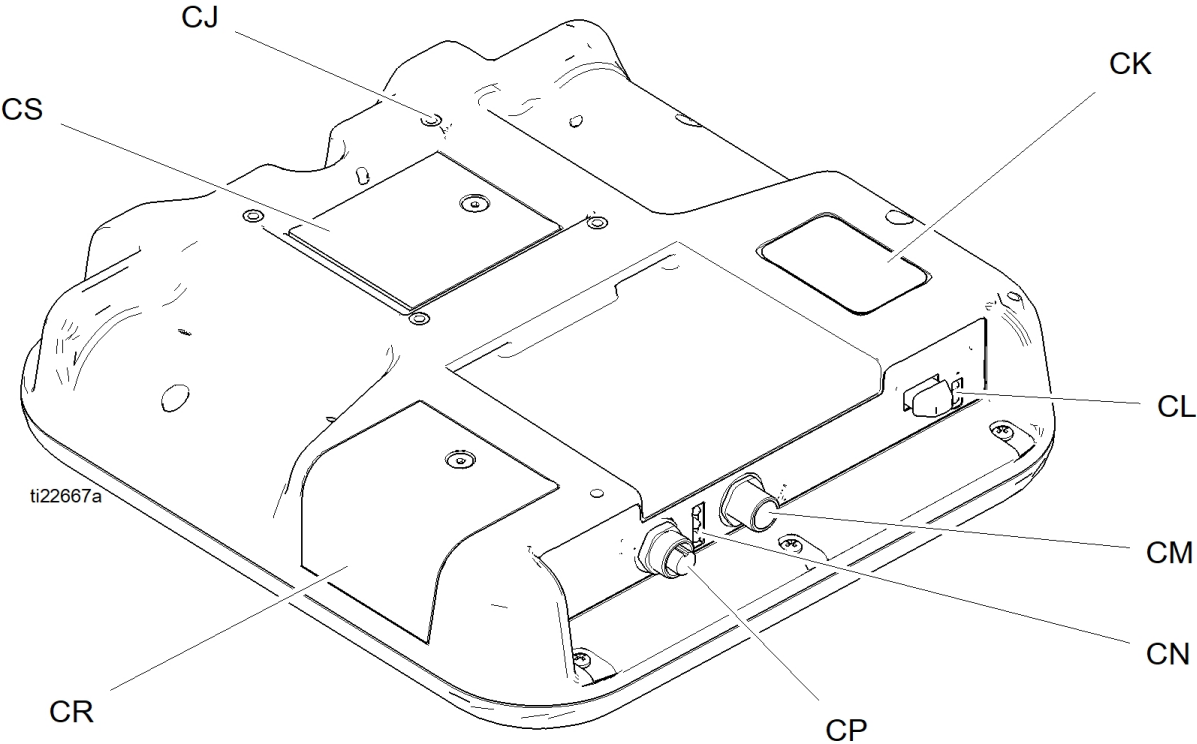

AFB. 6: Achteraanzicht

Verklaring:

- CJ Steun plat paneel (VESA 100)

CK Model- en serienummer

CL USB-poort en statuslampjes

CM CAN-kabelaansluiting
- CN Statuslampjes module

CP Aansluiting optioneel verkrijgbare kabel

CR Toegangsklepje token

CS Klepje batterijvak

Tabel 2: Omschrijvingen van de LED-statuslampjes van de ADM

| LED                                                                                                         | Condities                                       | Omschrijving                                                   |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| <b>Systeemstatus</b><br> | Doorlopend groen                                | Bedrijfsmodus, systeem aan                                     |
|                                                                                                             | Groen, knipperend                               | Instelmodus, systeem aan                                       |
|                                                                                                             | Doorlopend geel                                 | Bedrijfsmodus, systeem uit                                     |
|                                                                                                             | Geel knipperend                                 | Instelmodus, systeem uit                                       |
| <b>USB-status (CL)</b>                                                                                      | Groen, knipperend                               | Bezig met registreren van gegevens                             |
|                                                                                                             | Doorlopend geel                                 | Bezig met downloaden van informatie naar USB                   |
|                                                                                                             | Groen en geel, knipperend                       | ADM is bezig, USB kan geen informatie overdragen in deze modus |
| <b>ADM-status (CN)</b>                                                                                      | Doorlopend groen                                | Spanning op de module                                          |
|                                                                                                             | Doorlopend geel                                 | Actieve communicatie                                           |
|                                                                                                             | Rood, gestaag knipperend                        | Software-upload vanaf token bezig                              |
|                                                                                                             | Rood, onregelmatig knipperend of doorlopend aan | Modulefout aanwezig                                            |

## Details van het ADM-display

### Openingsscherm

Het volgende scherm wordt weergegeven wanneer de ADM wordt gestart. Het wordt weergegeven totdat de ADM de initialisatie heeft doorgelopen en communicatie met andere modules in het systeem tot stand heeft gebracht.



### Menubalk

De menubalk verschijnt bovenaan elk scherm (de volgende afbeelding is slechts een voorbeeld).



### Datum en Uur

De datum en de tijd worden altijd in een van de volgende formaten aangegeven. Het uur wordt altijd getoond als een 24-uur klok.

- DD / MM / JJ UU:MM
- JJ / MM / DD UU:MM
- MM / DD / JJ UU:MM

### Pijltjes

Met de linker- en rechterpijltjes kunt u door de schermen bladeren.

### Schermmenu

Het schermmenu geeft het huidige actieve scherm, dat is gemarkeerd. Het geeft ook de verbonden schermen aan die beschikbaar zijn door naar links en rechts te bladeren.

### Systeemmodus

De huidige systeemmodus wordt links onderaan in de menubalk getoond.

### Systeemfouten

De huidige systeemfout wordt getoond in het midden van de menubalk. Er zijn vier mogelijkheden:

| Pictogram | Functie                                       |
|-----------|-----------------------------------------------|
|           | Geen informatie of er is geen fout opgetreden |
|           | Aanbeveling                                   |
|           | Afwijking                                     |
|           | Alarm                                         |

Zie **Probleemoplossing fouten**, pagina 64, voor meer informatie.

### Status

De huidige systeemstatus wordt rechtsonder in de menubalk getoond.

### Navigeren op het scherm

Er zijn twee soorten schermen:

- **Bedrijfsschermen** – regelen de spuitactiviteiten en tonen de systeemstatus en -gegevens.
- **Instelschermen** – regelen de systeemparameters en geavanceerde functies.




Druk op op een willekeurig bedrijfsscherm om naar de Instelschermen te gaan. Als het systeem is vergrendeld met een wachtwoord, wordt het wachtwoordscherm weergegeven. Als het systeem niet is vergrendeld met een wachtwoord (wachtwoord is ingesteld op 0000), wordt systeem-scherm 1 weergegeven.

Druk op op een willekeurig Instelscherm om terug te keren naar het Beginscherm.

Druk op de soft key Enter om de bewerkins-functie op een willekeurig scherm te activeren.

Druk op de soft key Bewerken om een scherm te verlaten. Gebruik de andere schermttoets om de functie ernaast te selecteren.

## Pictogrammen

| Pictogram                                                                                  | Functie                                                                   |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|
|           | Component A                                                               |
|           | Component B                                                               |
|           | Schatting toevoermateriaal                                                |
| J20                                                                                        | Snelheid Jog-modus                                                        |
|           | Druk                                                                      |
|           | Cyclusteller (indrukken en ingedrukt houden)                              |
|           | Waarschuwing. Zie <b>Scherf Fouten</b> , pagina 39, voor meer informatie. |
|           | Afwijking Zie <b>Scherf Fouten</b> , pagina 39, voor meer informatie.     |
|           | Alarm. Zie <b>Scherf Fouten</b> , pagina 39, voor meer informatie.        |
|           | Pomp beweegt naar links                                                   |
|          | Pomp beweegt naar rechts                                                  |
| 120 °F  | Slangtemperatuur in VTS-modus slang                                       |
| 120 °F  | Slangtemperatuur in weerstandsmodus slang                                 |
| 20 A    | Stroomsterkte slang in handmatige modus                                   |

## Schermttoetsen

Pictogrammen naast de schermtoetsen geven aan welke modus of actie bij elke schermtoets hoort. Schermtoetsen zonder pictogram zijn niet actief op het huidige scherm.


### LET OP

Voorkom schade aan de schermtoetsen door niet met scherpe voorwerpen zoals pennen, kunststof kaarten of vingernagels op de toetsen te drukken.

| Pictogram                                                                           | Functie                                                 |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
|    | Doseerapparaat starten                                  |
|    | Doseerapparaat starten en stoppen in jog-modus          |
|    | Doseerapparaat stoppen                                  |
|    | Schakel de gespecificeerde verwarmingszone in of uit    |
|    | Pomp parkeren                                           |
|   | Jog-modus inschakelen. Zie <b>Jog mode</b> , pagina 47. |
|  | Cyclusteller resetten (ingedrukt houden)                |
|  | Recept selecteren                                       |
|  | Zoeken                                                  |

| Pictogram                                                                           | Functie                                                                      |
|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|
|    | Cursor één teken naar links verplaatsen                                      |
|    | Cursor één teken naar rechts verplaatsen                                     |
|    | Schakelen tussen hoofdletters, kleine letters en getallen en speciale tekens |
|    | Backspace                                                                    |
|    | Annuleren                                                                    |
|    | Wissen                                                                       |
|    | Geselecteerde fout oplossen                                                  |
|    | Waarde verhogen                                                              |
|    | Waarde verlagen                                                              |
|    | Volgend scherm                                                               |
|   | Vorig scherm                                                                 |
|  | Terug naar het eerste scherm                                                 |
|  | Kalibreren                                                                   |
|  | Doorgaan                                                                     |

# Elektrische behuizing

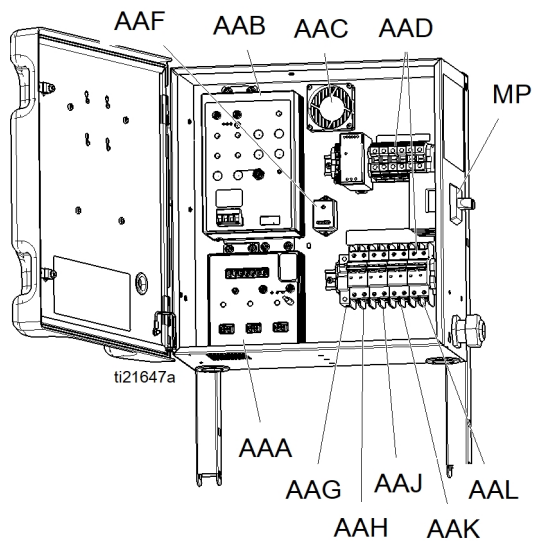


## Verklaring:

- AAA Temperatuurregelmodule (TCM)
- AAB Motorbesturingsmodule (MCM)
- AAC Ventilator behuizing
- AAD Bedrading aansluitblokken
- AAE Voeding
- AAF Overspanningsbeveiliging
- AAG Stroomonderbreker slang
- AAH Stroomonderbreker motor
- AAJ Stroomonderbreker verwarmers A-zijde
- AAK Stroomonderbreker verwarmers B-zijde
- AAL Stroomonderbreker transformator
- AAM Klem aarde
- MP Hoofdschakelaar


# Motorregelmodule (MCM)

Series A-C van basismodel

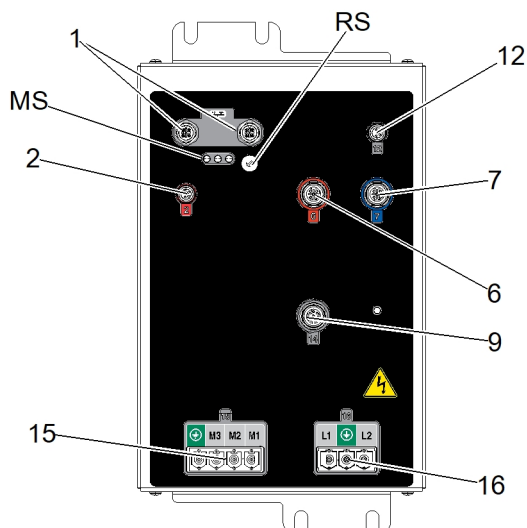

Elite-model

(Wordt op alle modellen vanaf serie D gebruikt)

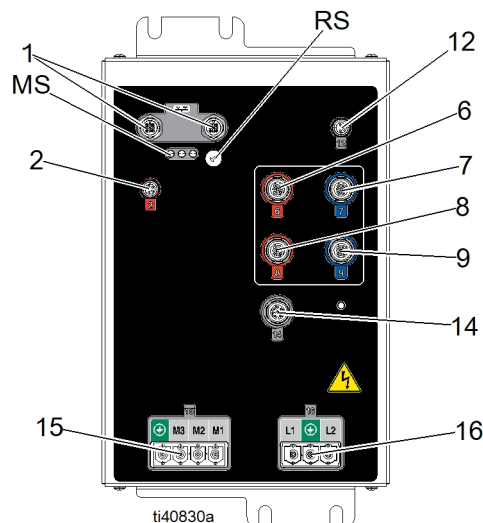

AFB. 7

| Ref. | Omschrijving                                       |
|------|----------------------------------------------------|
| MS   | Statuslampjes modules, zie Tabel met statuslampjes |
| 1    | CAN-communicatieaansluitingen                      |
| 2    | Motortemperatuur                                   |
| 3    | Niet gebruikt                                      |
| 4    | Niet gebruikt                                      |
| 5    | Niet gebruikt                                      |
| 6    | Uitvoerdruk A-pomp                                 |
| 7    | Uitvoerdruk B-pomp                                 |
| 8    | A-vloeistofinlaatsensor (alleen Elite)             |

| Ref. | Omschrijving                           |
|------|----------------------------------------|
| 9    | B-vloeistofinlaatsensor (alleen Elite) |
| 10   | Uitvoer toebehoren                     |
| 11   | Niet gebruikt                          |
| 12   | Pompcyclusteller                       |
| 14   | Graco InSite™                          |
| 15   | Uitvoer motorvermogen                  |
| 16   | Invoer netvoeding                      |
| RS*  | Draaischakelaar                        |

\* Standen van de MCM-draaischakelaar


2 = E-30

3 = E-XP2

Tabel 3: Beschrijvingen statuslampjes MCM-module (MS)

| Lampje     | Conditie                                        | Omschrijving                      |
|------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------|
| MCM-status | Doorlopend groen                                | Spanning op de module             |
|            | Geel knipperend                                 | Actieve communicatie              |
|            | Rood, gestaag knipperend                        | Software-upload vanaf token bezig |
|            | Rood, onregelmatig knipperend of doorlopend aan | Modulefout aanwezig               |

# Kabelaansluitingen temperatuurregelmodule (TCM)

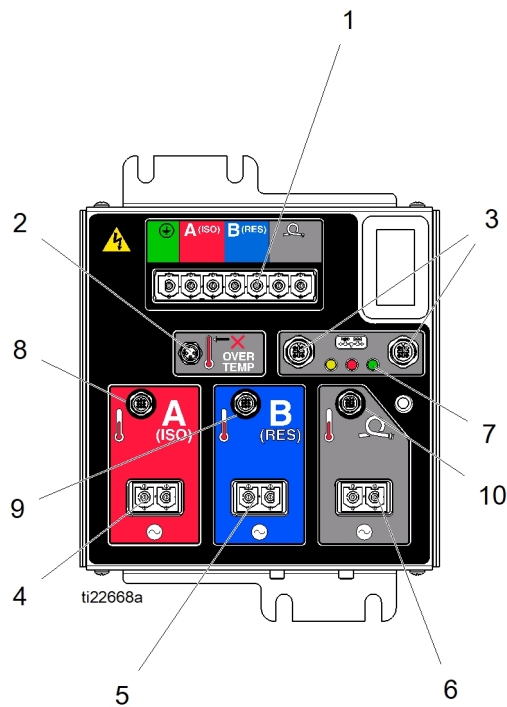

AFB. 8

| Ref. | Omschrijving                   |
|------|--------------------------------|
| 1    | Stroomtoevoer                  |
| 2    | Oververhitting verwarmers      |
| 3    | CAN-communicatieaansluitingen  |
| 4    | Spanning uit (ISO)             |
| 5    | Voeding uit (RES)              |
| 6    | Spanning uit (slang)           |
| 7    | Statuslampjes van de module    |
| 8    | Verwarmer A-temperatuur (ISO)  |
| 9    | Verwarmer B-temperatuur (HARS) |
| 10   | Temperatuur slang              |

Tabel 4: Beschrijvingen statuslampjes TCM-module (7)

| Lampje     | Conditie                                        | Omschrijving                      |
|------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------|
| TCM-status | Doorlopend groen                                | Spanning op de module             |
|            | Geel knipperend                                 | Actieve communicatie              |
|            | Rood, gestaag knipperend                        | Software-upload vanaf token bezig |
|            | Rood, onregelmatig knipperend of doorlopend aan | Modulefout aanwezig               |




# Installatie

## Het doseerapparaat monteren

Reactor 2-doseerapparaten worden in een verzend-configuratie afgeleverd. Zet het doseerapparaat rechtop in elkaar zetten voordat u het systeem monteert.

1. Verwijder de bouten (A) en moeren.
2. Draai de elektrische behuizing rechtop.
3. Plaats de bouten (A) terug met de moeren. Draai de bout (B) en de moer aan.
4. Plaats de kabelbomen tegen het frame. Plaats de kabelbomen tegen het frame en bevestig ze met een losse kabelbinder (C) aan beide zijden van het frame.

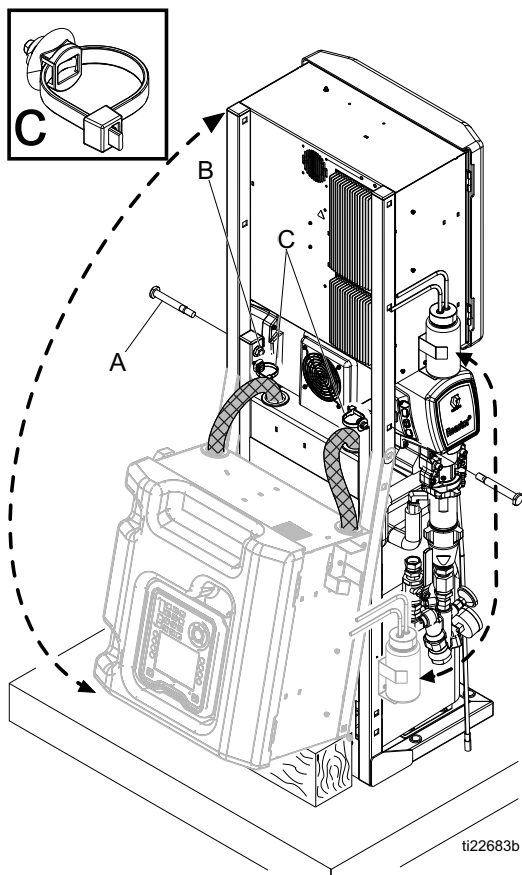

ti22683b


## Het systeem monteren



Voorkom ernstig letsel door kantelen van het systeem door ervoor te zorgen dat de Reactor goed aan de wand is bevestigd.

**OPMERKING:** Montageconsoles en -bouten zijn inbegrepen in de kist met losse onderdelen die met uw systeem wordt meegeleverd.

1. Gebruik de meegeleverde bouten om de meegeleverde L-consoles op het systeemframe te installeren, in de bovenste vierkante openingen. Installeer de consoles aan de linker- en rechterzijde van het systeemframe.
2. Maak de L-consoles vast aan de wand. Als de L-consoles niet op één lijn liggen met de ruimte tussen de wandlatten, dient u een stuk hout aan de latten te bevestigen en de L-consoles vervolgens aan het hout te bevestigen.
3. Gebruik de vier openingen in de voet van het systeemframe om de voet aan de vloer te bevestigen. Bouten niet meegeleverd.

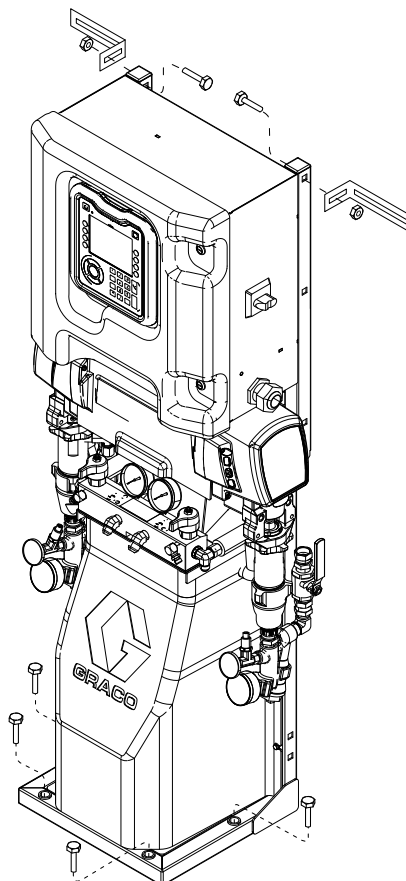

# Instellen

## Aarding



De apparatuur moet worden geaard om het risico op statische vonken te beperken. Statische vonken kunnen ervoor zorgen dat dampen ontbranden of ontploffen. Aarden biedt de elektrische stroom een ontsnappingsdraad.

- *Reactor*: het systeem is geaard via de voedingskabel.
- *Spuitspuit*: sluit de aarddraad van de hulpslang aan op de VTS. Zie **Vloeistoftemperatuursensor installeren**, pagina 28. Koppel de aardingsdraad niet af en spuit niet zonder de hulpslang.
- *Vloeistoftoevoerreservoirs*: volg de ter plekke geldende voorschriften op.
- *Te spuiten voorwerp*: aarden volgens plaatselijk voorschrift.
- *Vaten met oplosmiddel gebruikt bij het spoelen*: volgens plaatselijk voorschrift. Gebruik alleen metalen emmers die geleidend zijn en op een geaard oppervlak staan. Plaats de emmer niet op een niet-geleidende ondergrond, zoals papier of karton, aangezien dan de continuïteit van de aarding wordt onderbroken.
- *Voor continuïteit van de aarding bij het spoelen of ontlasten van de druk* houdt u een metalen deel van het spuitpistool stevig tegen de zijkant van een geaarde *metal* emmer, dan knijpt u de pistooltrekker in.

## Algemene richtlijnen betreffende de apparatuur

### LET OP

Wanneer de afmetingen van de apparatuur niet juist zijn, kan er schade ontstaan. Vermijd schade aan de apparatuur door de onderstaande richtlijnen te volgen.

- Bepaal de juiste grootte van de generator. Wanneer u een generator met de juiste grootte en een geschikte luchtcompressor gebruikt, dan kan het doseerapparaat met een vrijwel constante toerental werken. Wanneer dat niet het geval is, gaat de spanning schommelen waardoor de elektrische uitrusting beschadigd kan raken. Zorg dat de generator geschikt is voor de spanning en fase van de doseerder.

Volg de onderstaande procedure om het juiste formaat voor de generator te bepalen.

1. Lijst met vereisten voor piekwattage van alle systeemcomponenten.
2. Voeg het wattage toe dat vereist is door de systeemonderdelen.
3. Voer de volgende berekening uit: Totale wattage x 1,25 = kVA (kilovolt-ampères).
4. Selecteer de elektrische waarden in **Modellen**, om de juiste maat voor de voedingskabel te bepalen.

### LET OP

Wanneer u dat niet doet, ontstaan er spanningschommelingen waardoor de elektrische apparatuur kan beschadigen en de voedingskabel oververhit kan raken.

- Gebruik een luchtcompressor met continu werkende ontladingsinrichtingen. Direct gekoppelde luchtcompressoren die starten en stoppen tijdens een taak zullen spanningsschommelingen veroorzaken die de elektrische uitrusting kunnen beschadigen.
- Onderhoud en inspecteer de generator, luchtcompressor en andere apparatuur volgens de aanbevelingen van de fabrikant om het onverwacht uitvallen te vermijden. Wanneer de apparatuur onverwacht uitvalt, gaat de spanning schommelen, waardoor de elektrische apparatuur beschadigd kan raken.
- Gebruik een wandstroombron met voldoende stroom om aan de systeemvereisten te voldoen. Wanneer dat niet het geval is, gaat de spanning schommelen waardoor de elektrische uitrusting beschadigd kan raken.


## Voeding aansluiten

Alle elektrische bedrading moet worden verzorgd door een gediplomeerd elektricien en aan alle ter plaatse geldende verordeningen en regelgeving voldoen.

1. Zet de hoofdschakelaar (MP) uit.
2. Open de deur van de elektrische behuizing.

**OPMERKING:** Doorverbindingen bevinden zich in de deur van de aansluitkast.


3. Installeer de meegeleverde aansluitblok-draadbruggen op de plaatsen getoond in de afbeelding voor de gebruikte voeding.
4. Leid de stroomkabel door de trekontlasting (EC) in de elektrische behuizing.
5. Sluit de ingaande stroomdraden aan zoals getoond in de afbeelding. Trek voorzichtig aan alle aansluitingen om te controleren of ze goed vastzitten.
6. Controleer of alle onderdelen goed zijn aangesloten, zoals getoond in de afbeelding, en sluit vervolgens de deur van de elektrische behuizing.

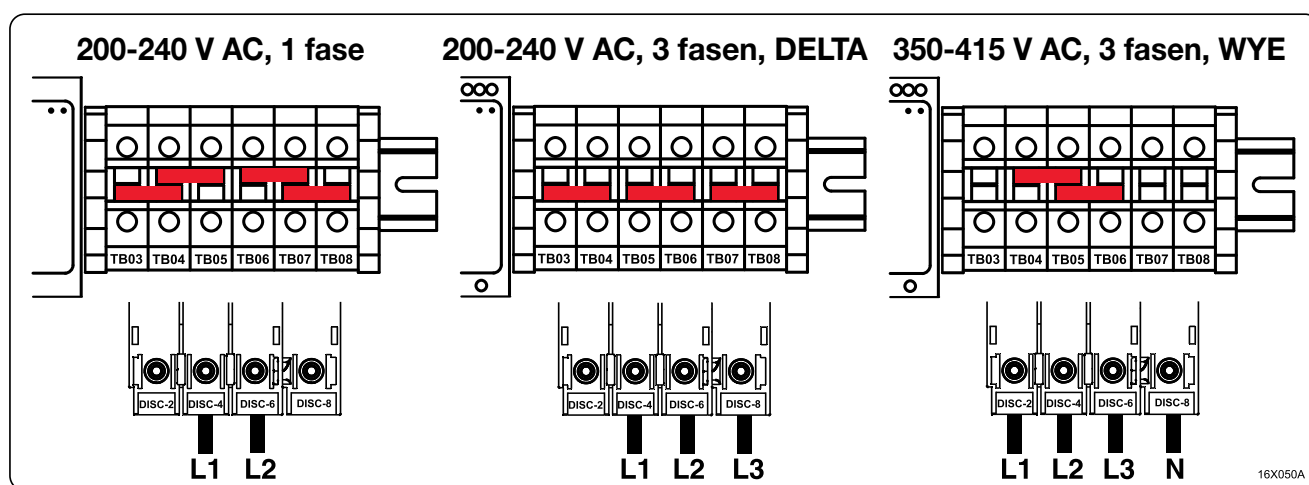

**OPMERKING:** Systemen van 350–415 V AC zijn niet bedoeld voor gebruik met een voedingsbron van 480 V AC.

Zie **Modellen** voor de vermogensvereisten voor de Reactor.


## Halsdichtingsvloeistof (TSL) toevoegen aan oliereservoirs

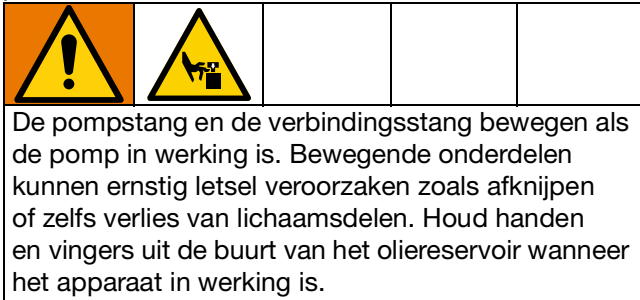

Zet de hoofdschakelaar op UIT om te voorkomen dat de pomp beweegt.




- **Pomp voor component A (ISO):** Houd het reservoir (R) gevuld met Graco-halsdichtingsvloeistof (TSL), onderdeel 206995. De zuiger van het oliereservoir leidt de TSL door het reservoir om de isocyanaatlaag van de verdringerstang te verwijderen.

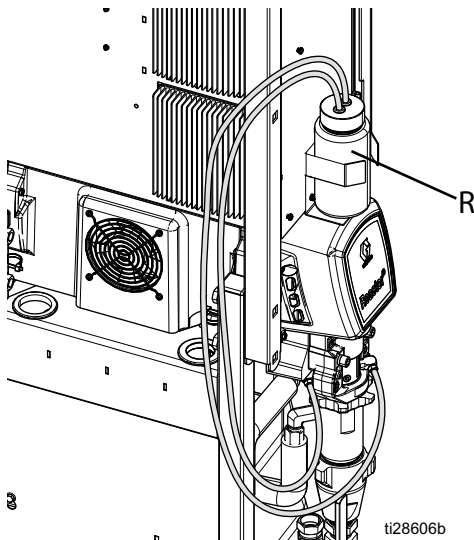

AFB. 9: Pomp voor component A

- **Pomp voor component B (hars):** controleer dagelijks de viltensluitingen in de pakkingmoer/het oliereservoir (S). Houd verzadigd met Graco-halsdichtingsvloeistof (TSL), onderdeelnr. 206995, om te voorkomen dat het materiaal hard wordt op de verdringerstang. Vervang de viltensluitingen wanneer ze versleten of verontreinigd met gehard materiaal zijn.

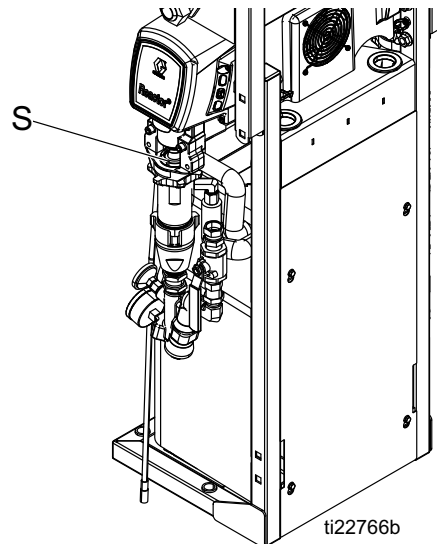

AFB. 10: Pomp voor component B

## Vloeistoftemperatuursensor installeren

De vloeistoftemperatuursensor (VTS) wordt meegeleverd. Monteer de VTS tussen de hoofdslang en de hulpslang. Zie de handleiding van de verwarmde slang voor instructies.


## Verwarmde slang op doseerapparaat aansluiten

### LET OP

Vermijd schade aan de slang door Reactor 2-doseerapparaten alleen op originele verwarmde slangen van Graco aan te sluiten.


Zie de handleiding voor de verwarmde slang voor uitgebreide instructies voor aansluiten.

1. Zet de hoofdschakelaar (MP) UIT.
2. Bij doseerapparaten met een aansluitdoos (TB):
  - a. Sluit de elektrische voedingsdraden aan op het aansluitblok (T) op de aansluitdoos (TB). Haal het deksel van de doos en draai de onderste trekcontlasting (E) los. Leid de draden (V) door de trekcontlasting van de doos en steek ze helemaal in het aansluitblok (T). De positie van de slangdraden A en B maakt niet uit. Draai aan tot 4,0-5,6 N (35-50 in-lb).
  - b. Draai de schroeven van de trekcontlasting goed vast en plaats het deksel weer.

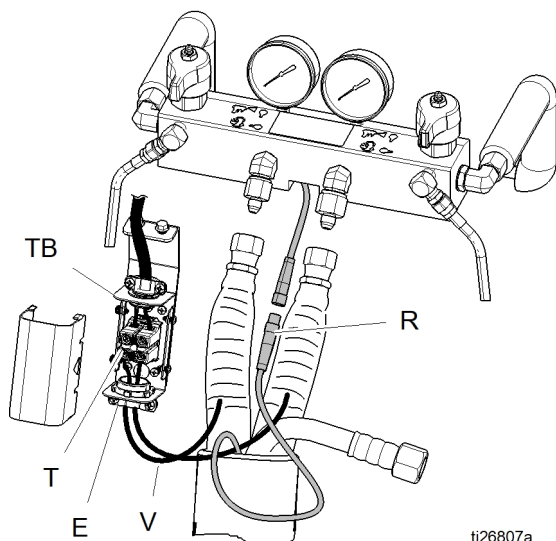

**AFB. 11: Aansluitdoos**

3. Zie voor doseerapparaten met elektrische koppelconnectors (S):
  - a. Sluit de elektrische voedingsdraden aan op de elektrische koppelconnectors (S) vanaf het doseerapparaat. Omwikkel de connectors met isolatietape.

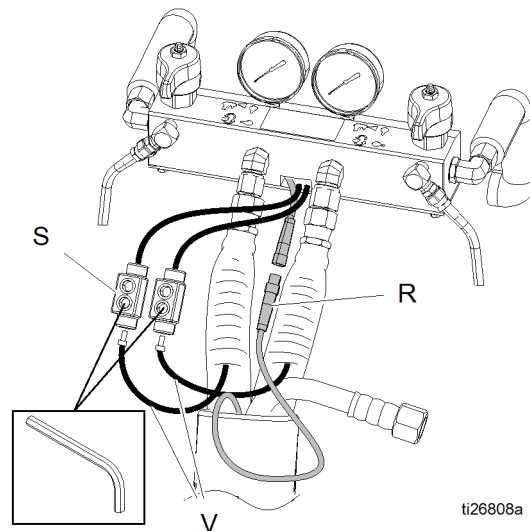

**AFB. 12: Elektrische koppelconnectors**

4. Sluit de VTS-kabelconnectors (R) aan. Draai de RTD-connectors helemaal vast, waar aanwezig.

## Bediening Geavanceerde Displaymodule (ADM)

Wanneer de hoofdvoeding wordt aangezet door de hoofdschakelaar (MP) naar de AAN-stand te draaien, wordt het welkomstschermbij totdat de communicatie en initialisatie zijn afgerond.




Vervolgens wordt het pictogram 'aan-/uitknop'


getoond totdat de aan-/uitknop (A)  van de ADM voor het eerst wordt ingedrukt nadat het systeem is opgestart.

Om de ADM te kunnen gebruiken, moet het apparaat actief zijn. Zie **Geavanceerde weergavemodule (ADM - Advanced Display Module)**, pagina 17, om te controleren of het indicatielampje voor de systeemstatus (B) groen brandt. Als het controlelampje voor de systeemstatus niet groen brandt, druk op de aan-/uitknop (A) van de

ADM . Het indicatielampje voor de systeemstatus gaat geel branden als de machine is uitgeschakeld.

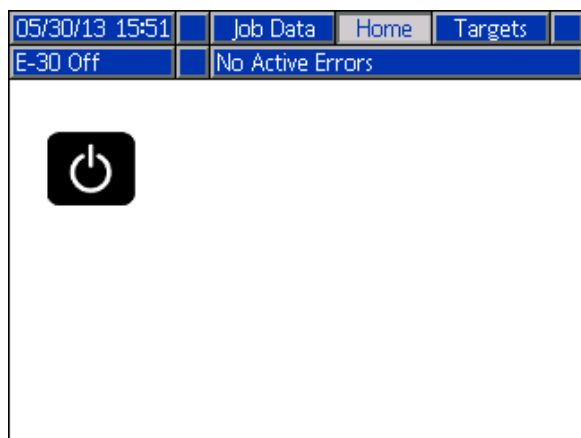

Als de weerstandsmodus van de slang is ingeschakeld, wordt er een herinnering weergegeven als de ADM actief is.

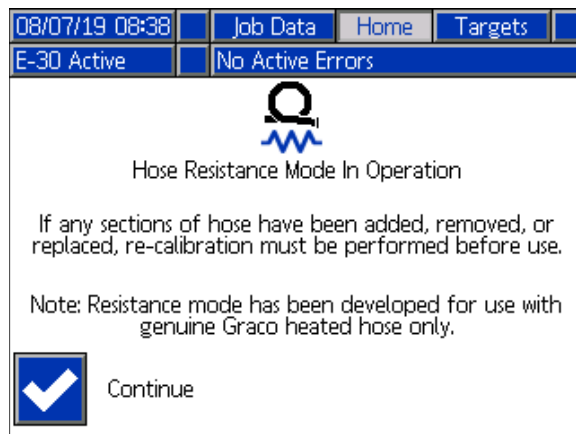

Druk op de schermtoets Doorgaan  om een scherm te verlaten.

Voer de volgende taken uit om uw systeem volledig in te stellen.

1. Stel de drukwaarde in om het drukbalansalarm te activeren. Zie **Systeem 1**, pagina 34.
2. Voer recepten in en activeer of deactiveer ze. Zie **Recepten**, pagina 35.
3. Stel de algemene systeeminstellingen in. Zie **Geavanceerd scherm 1 – Algemeen**, pagina 33.
4. Stel de meeteenheden in. Zie **Geavanceerd scherm 2 - Eenheden**, pagina 33.
5. Stel de USB-instellingen in. Zie **Geavanceerd scherm 3 – USB**, pagina 33.
6. Stel de doelwaarden voor temperatuur en druk in. Zie **Schermbij Doelwaarden**, pagina 38.
7. Stel het toevoerniveau van component A en component B in. Zie **Schermbij Onderhoud**, pagina 38.

## Instelmodus

De ADM start in de bedrijfsschermen op het startscherm. Druk op de Bedrijfsschermen op  om naar de Instelschermen te gaan. Het systeem heeft standaard geen wachtwoord, ingevoerd als 0000. Voer het

huidige wachtwoord in en druk op . Druk op     om door de schermen van de Instelmodus te bladeren. Zie **AFB. 13: Schema navigatie instelschermen**, pagina 32.

## Een wachtwoord instellen


Stel een wachtwoord in voor toegang tot het instelscherm, zie **Geavanceerd scherm 1 – Algemeen**, pagina 33. Voer een willekeurig getal van 0001 tot 9999 in. Als u het wachtwoord wilt verwijderen, voert u het huidige wachtwoord in op het scherm Geavanceerde scherm - Algemeen en verandert u het wachtwoord naar 0000.

|                |                  |
|----------------|------------------|
| 01/13/10 14:37 | Password         |
| Standby        | No Active Errors |

Password: 0000

Druk vanuit de instelschermen op  om terug te keren naar de bedrijfsschermen.

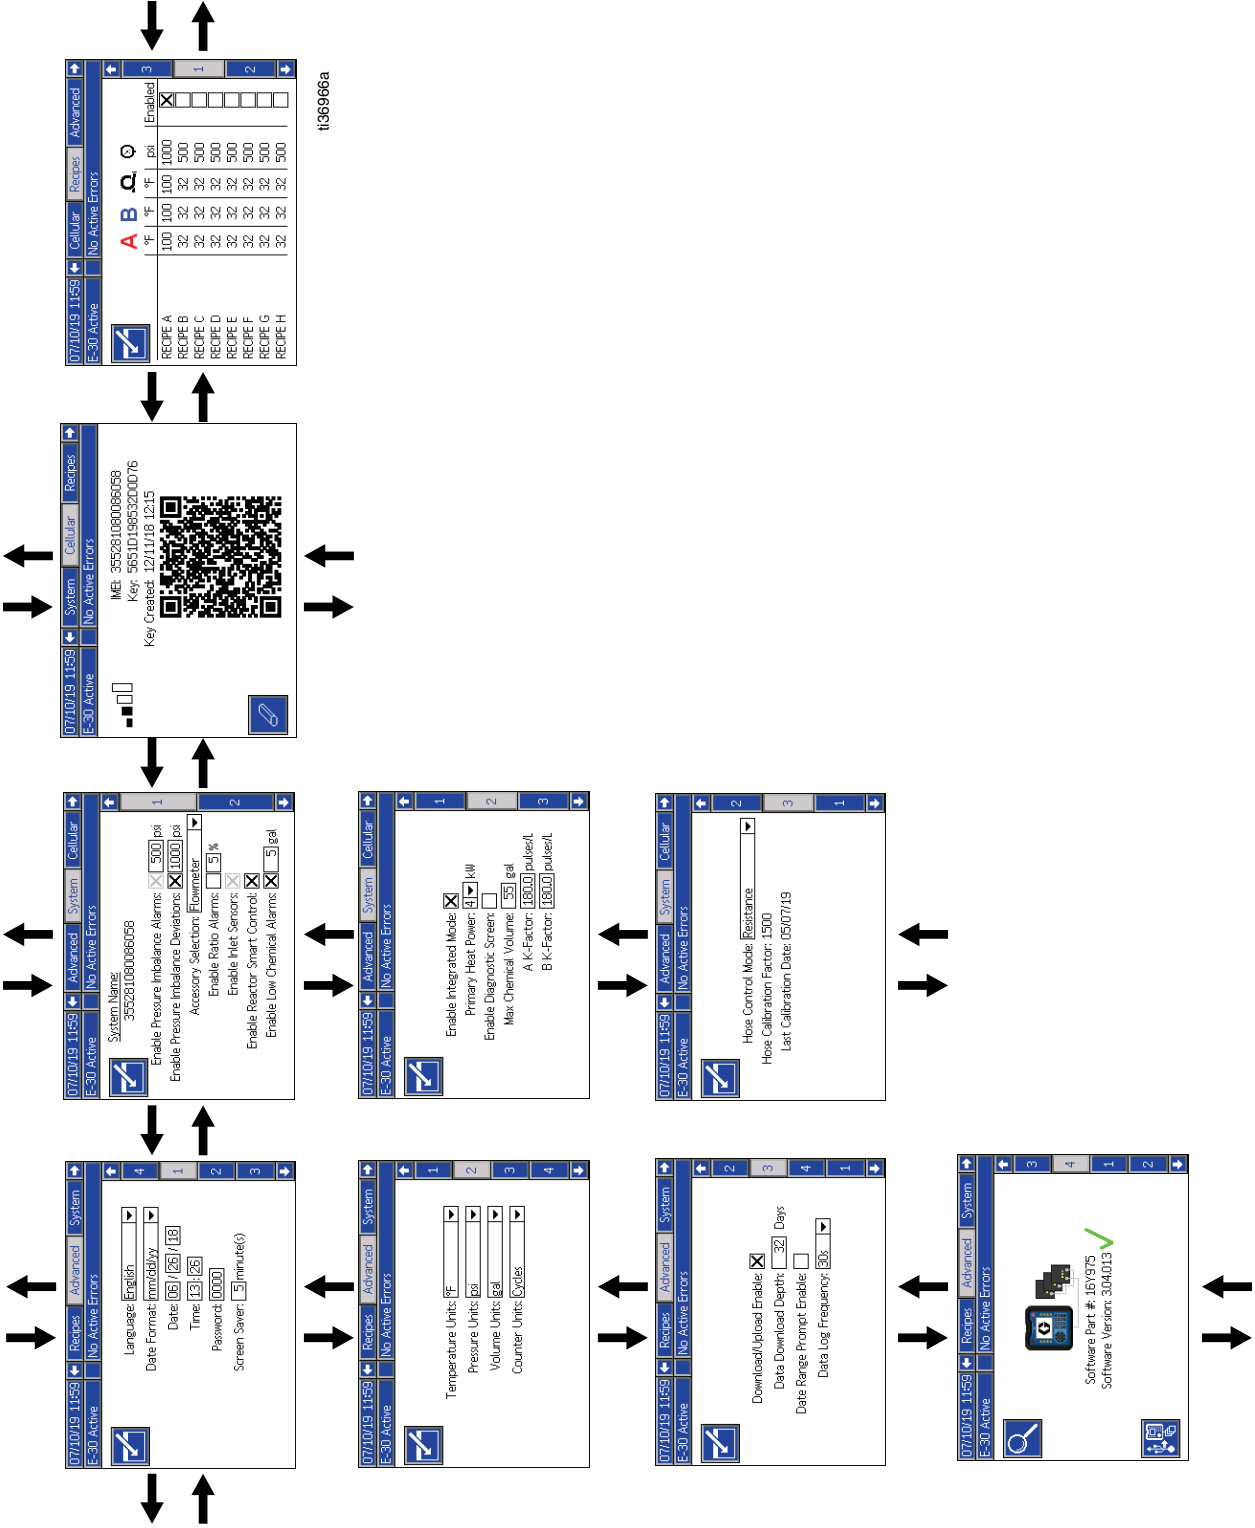

AFB. 13: Schema navigatie instelschermen



## Geavanceerde instelschermen

Op de geavanceerde instelschermen kunnen gebruikers eenheden instellen, waarden aanpassen, notaties instellen en de software-informatie van elk

component lezen. Druk op     om te scrollen door de schermen van de Geavanceerde setup. Druk in het gewenste geavanceerde instel-


scherm op  om naar de velden te gaan die u wilt

wijzigen. Druk op  om de bewerkingsmodus na het voltooiën van de wijzigingen af te sluiten.

**OPMERKING:** Gebruikers moeten de bewerkingsmodus afsluiten om door de geavanceerde instelschermen te bladeren.


### Geavanceerd scherm 1 – Algemeen

Gebruik dit scherm voor het instellen van de taal, de datumindeling, de huidige datum, de tijd, het wachtwoord van de instelschermen (0000 voor 'geen') of (0001 tot 9999) en de wachttijd voor het inschakelen van de schermbeveiliging (nul is schermbeveiliging uit).

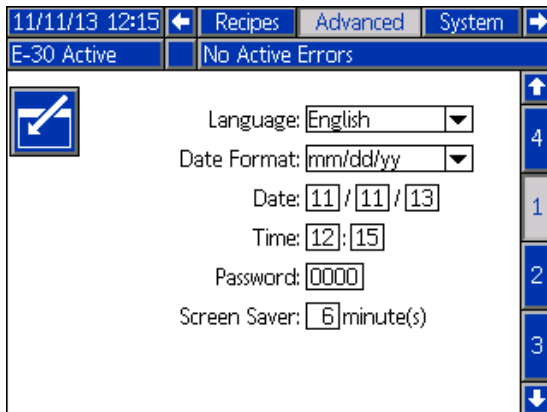


### Geavanceerd scherm 2 - Eenheden

Gebruik dit scherm om de temperatureenheden, drukeenheden, volume-eenheden en cycluseenheden (pompcycli of volume) in te stellen.

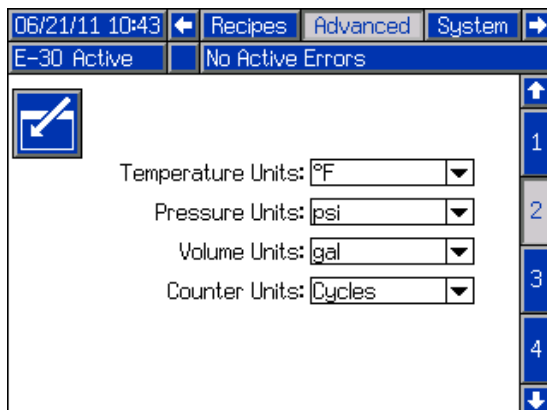

### Geavanceerd scherm 3 – USB


Gebruik dit scherm om USB-downloads/-uploads in te schakelen, een waarschuwing bij logbestand 90% vol in te schakelen, het maximale aantal dagen voor het downloaden van gegevens in te voeren, instellen van het databereik voor te downloaden gegevens in te schakelen en op te geven hoe vaak de USB-logbestanden worden geregistreerd. Zie **USB-gegevens**, pagina 66.

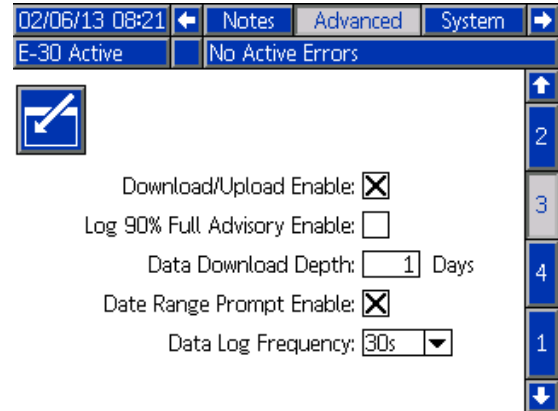

### Geavanceerd scherm 4 – Software

Op dit scherm wordt het onderdeelnummer van de software weergegeven. Druk op de schermttoets voor zoeken om de softwareversies van de geavanceerde weergavemodule, motorbesturingsmodule, temperatuurregelmodule, USB-configuratie, lastmiddelpunt en externe displaymodule weer

te geven .

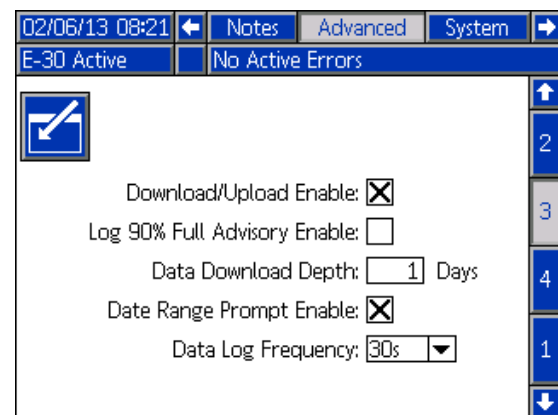

## Systeem 1

Gebruik dit scherm om alarmen door drukverschillen en -afwijkingen in te stellen, waarden voor drukverschillen in te stellen, inlaatsensoren in te schakelen en alarmen voor laag niveau chemicaliën in te schakelen.

Selecteer toebehoren op dit scherm. Als er een extra debietmeter is geïnstalleerd, kunt u dit scherm gebruiken voor het volgende:

- Fouten in mengverhouding inschakelen.
- Percentage voor alarm mengverhouding instellen.
- Reactor Smart Control inschakelen.

## Systeem 2

Gebruik dit scherm om de geïntegreerde modus en het diagnosescherm in te schakelen. Dit scherm kan ook worden gebruikt om de grootte van de primaire verwarmers en de maximale inhoud van het vat in te stellen.

In de geïntegreerde modus kan de Reactor een Integrated PowerStation regelen als er een Integrated PowerStation is geïnstalleerd. Als er een extra debietmeter is geïnstalleerd, kunt u de k-factoren op dit scherm instellen. K-factoren zijn op de labels met serienummer van de debietmeter gedrukt.

## Systeem 3

Selecteer de regelmodus voor de slang op dit scherm en voer de kalibratie uit. Zie **Regelmodi slang**, pagina 50, voor informatie over de verschillende regelmodi voor slangen. De weerstandsmodus voor de slang kan alleen worden gebruikt als er een kalibratiefactor is opgeslagen. Zie **Kalibratie-procedure**, pagina 54.

# Recepten

Gebruik dit scherm om recepten toe te voegen, bewaarde recepten te bekijken en bewaarde recepten te activeren of te deactiveren. Geactiveerde recepten kunnen op het startscherm worden geselecteerd. Op de drie receptenschermen kunnen 24 recepten worden weergegeven.

| 11/11/13 12:15                                                                    |  | System           |    | Recipes |     | Advanced                 |   |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--|------------------|----|---------|-----|--------------------------|---|
| E-30 Active                                                                       |  | No Active Errors |    |         |     |                          |   |
|  |  | A                | B  | Q       | Q   |                          |   |
|                                                                                   |  | °F               | °F | °F      | psi | Enabled                  |   |
| RECIPE A                                                                          |  | 32               | 32 | 32      | 0   | <input type="checkbox"/> | 3 |
| RECIPE B                                                                          |  | 32               | 32 | 32      | 0   | <input type="checkbox"/> |   |
| RECIPE C                                                                          |  | 32               | 32 | 32      | 0   | <input type="checkbox"/> | 1 |
| RECIPE D                                                                          |  | 32               | 32 | 32      | 0   | <input type="checkbox"/> |   |
| RECIPE E                                                                          |  | 32               | 32 | 32      | 0   | <input type="checkbox"/> |   |
| RECIPE F                                                                          |  | 32               | 32 | 32      | 0   | <input type="checkbox"/> | 2 |
| RECIPE G                                                                          |  | 32               | 32 | 32      | 0   | <input type="checkbox"/> |   |
| RECIPE H                                                                          |  | 32               | 32 | 32      | 0   | <input type="checkbox"/> |   |

## Recept toevoegen

1. Druk op  en gebruik vervolgens   om een receptveld te selecteren. Druk op  om een receptnaam in te voeren (maximaal 16 tekens). Druk op  om de oude receptnaam te wissen.

2. Gebruik   om het volgende veld te markeren en gebruik het numerieke toetsenblok om een waarde in te voeren. Druk op  om op te slaan.

## Recepten activeren of deactiveren

1. Druk op  en gebruik vervolgens   om het recept te selecteren dat moet worden geactiveerd of gedeactiveerd.
2. Gebruik   om het ingeschakelde selectievakje te markeren. Druk op  om het recept te activeren of te deactiveren.

## Scherm 'mobiele telefoon'

Op dit scherm kunt u de Reactor 2-app met de Reactor verbinden, de signaalsterkte van de mobiele telefoon bepalen en de Reactor-sleutel resetten.

A screenshot of the 'E-30 Active' screen. At the top, a status bar shows the date and time '07/10/19 11:59' and navigation icons. Below this is a header bar with three tabs: 'System', 'Cellular', and 'Recipes', with a right arrow icon. The main content area has a blue header 'E-30 Active' and a white body. The body contains the text 'No Active Errors'. Below this, there are three status icons (two black squares, one white square) and the text 'IMEI: 355281080086058', 'Key: 5651D198532D0076', and 'Key Created: 12/11/18 12:15'. A large QR code is displayed in the center. In the bottom left corner, there is a blue square icon with a white pencil.

## Reactor-code resetten

Door de Reactor-code te resetten voorkomt u dat andere gebruikers op afstand de instellingen van de Reactor kunnen bekijken of veranderen, zonder eerst te verbinden met de Reactor.

1. Druk op het scherm 'mobiele telefoon' van de Reactor-ADM op  om de Reactor-code te resetten.
2. Druk op  om het resetten van de Reactor-code te bevestigen.
3. Verbind de app opnieuw met de Reactor. Zie de installatiehandleiding van de Reactor 2-app.


**OPMERKING:** Na het resetten van de Reactor-code moeten alle bedieners die de Graco Reactor 2-app gebruiken opnieuw verbinding maken met de Reactor.

**OPMERKING:** Om veiligheidsredenen raden wij u aan om de Reactor-code regelmatig te veranderen, en ook als er vermoedens zijn van ongeoorloofde toegang.

## Bedrijfsmodus

De ADM zal starten in de bedrijfsschermen op het startscherm Druk op   om door de schermen van de Bedrijfsmodus te bladeren.


Druk op de Bedrijfsschermen op  om naar de Instelschermen te gaan.

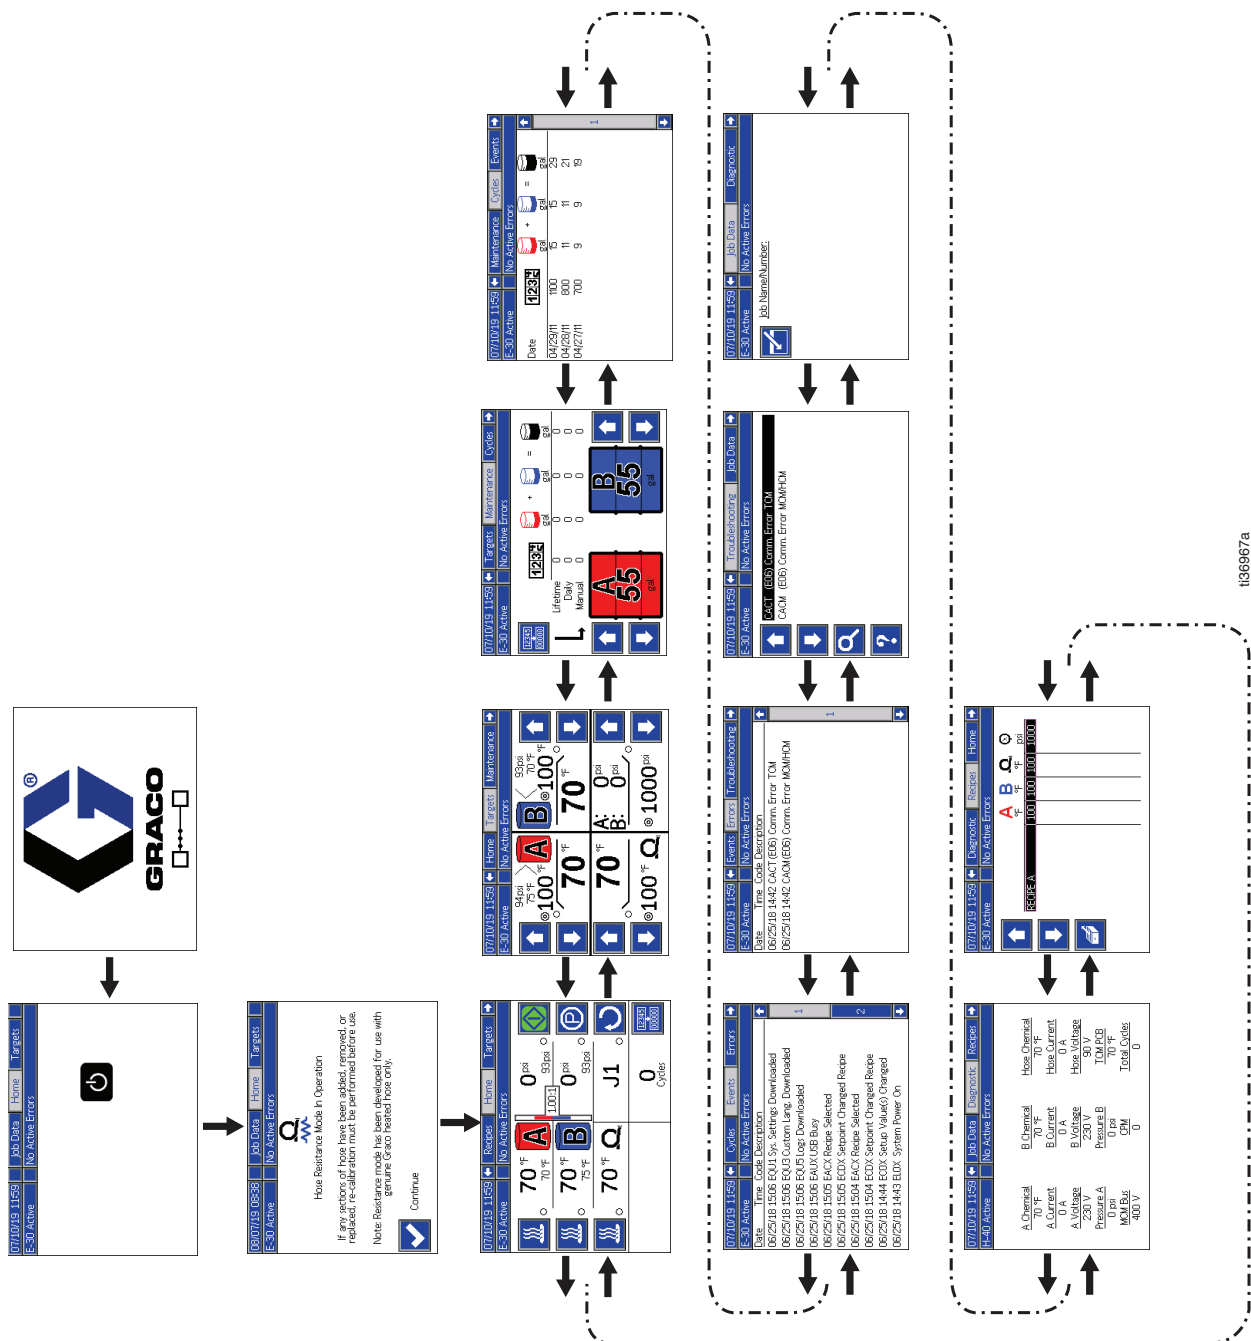

AFB. 14: Schema navigatie bedrijfsschermen

## Startscherm - Systeem uit

Dit is het startscherm wanneer het systeem is uitgeschakeld. Dit scherm toont de huidige temperaturen, de huidige druk bij het vloeistofverdeelstuk, de jog-snelheid en het aantal cycli.

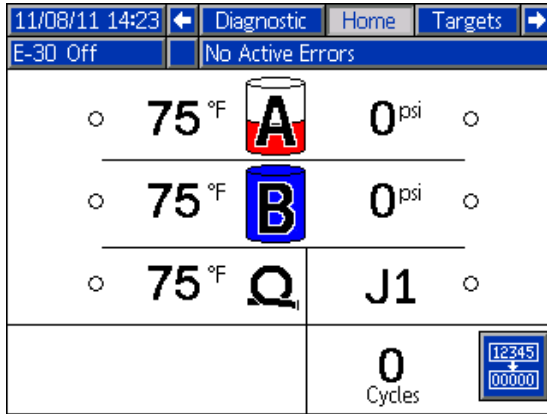


## Startscherm - Systeem actief

Wanneer het systeem actief is, toont het startscherm de huidige temperatuur voor de verwarmingszones, de actuele druk bij het vloeistofverdeelstuk, de koelmiddeltemperatuur, de jog-snelheid, het aantal cycli, samen met alle bijbehorende bedienings-schermtoetsen.

Gebruik dit scherm om verwarmingszones aan te zetten, de koelmiddeltemperatuur te controleren, het doseerapparaat te starten en te stoppen, de pomp van component A te parkeren, naar de jog-modus te gaan en cycli te wissen.

**OPMERKING:** Het afgebeelde scherm toont de temperaturen en -drukwaarden voor de inlaatsensoren. Deze worden niet getoond op modellen zonder inlaatsensoren.


**OPMERKING:** Op het scherm worden staven voor het debiet en de mengverhouding van het debiet weergegeven. De verticale staven geven het debiet door de meters aan. De verhouding in cijfers geeft de mengverhouding van de component aan A-zijde naar de component aan B-zijde (ISO: HARS). Als de mengverhouding bijvoorbeeld 1,10 : 1 is, prompt het doseerapparaat meer component aan A-zijde (ISO) dan component aan B-zijde (HARS). Als de mengverhouding 0,90 : 1 is, dan prompt het doseerapparaat meer component aan B-zijde (HARS) dan component aan A-zijde (ISO).

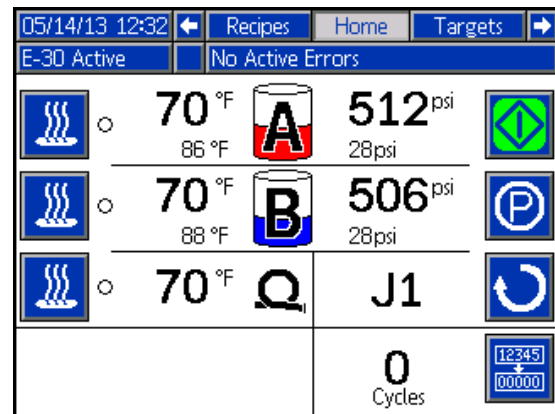

## Startscherm – Systeem met fout

In de statusbalk worden actieve fouten getoond. De foutcode, alarmbel en beschrijving van de fout zullen zichtbaar zijn in de statusbalk.

1. Druk op  om de fout te bevestigen.
2. Zie voor maatregelen.

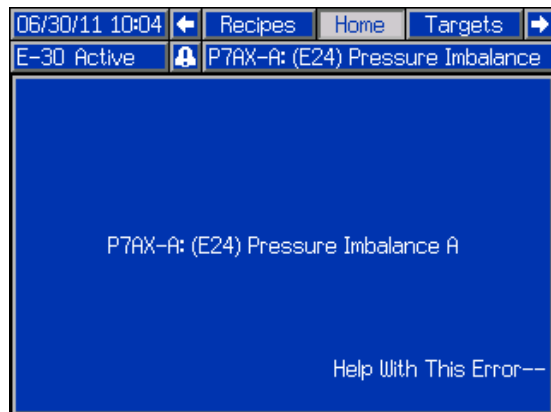


## Scherm Doelwaarden

Gebruik dit scherm voor het bepalen van de instelpunten voor de temperatuur van Component A, de temperatuur van de Component C, de temperatuur van de verwarmde slang en de druk.

**Maximale temperatuur A en B:** 88 °C (190 °F)

**Maximale temperatuur verwarmde slang:** 5 °C (10 °F) boven het hoogste instelpunt voor de A- of B-temperatuur of 82 °C (180 °F).

**OPMERKING:** Als de set Externe displaymodule wordt gebruikt, kunnen deze instelpunten bij het pistool worden aangepast.

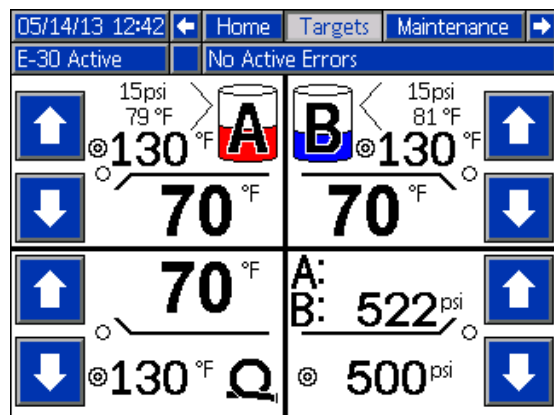

## Scherm Onderhoud


Gebruik dit scherm voor het raadplegen van de dagelijkse en totale cycli of gallons die zijn gepompt en de liters of gallons die in de vaten zijn overgebleven.

De totale waarde is het aantal pompcycli of gallons sinds de eerste keer dat de ADM werd ingeschakeld.

De dagelijkse waarde wordt om middernacht automatisch weer op nul gezet.

De handmatige waarde is de teller die handmatig


gereset kan worden. Druk op  en houd ingedrukt om de handmatige teller te resetten.

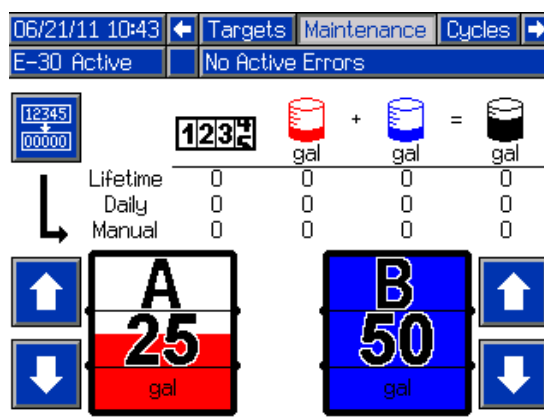

## Schermen Cyclus

Dit scherm toont de dagelijkse cycli en gallons die in de loop van de dag zijn gespoten.

Alle informatie op dit scherm kan worden gedownload op een USB-stick. Zie **Download-procedure**, pagina 66.

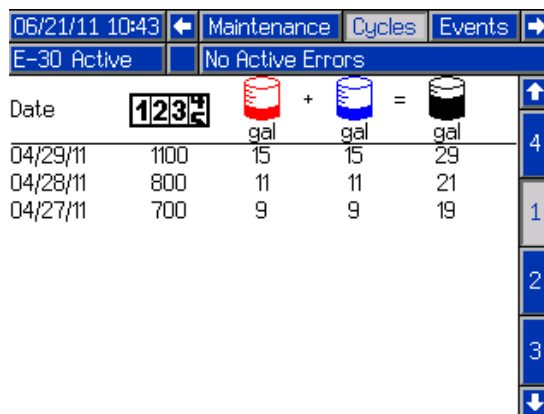

## Scherm Gebeurtenissen

Dit scherm toont de datum, tijd, gebeurteniscode en beschrijving van alle gebeurtenissen die in het systeem zijn opgetreden. Er zijn 10 pagina's, die elk 10 gebeurtenissen bevatten. De 100 meest recente gebeurtenissen worden getoond.

Zie **Systeemgebeurtenissen** voor beschrijvingen van gebeurteniscode. Zie **Foutcodes en probleemoplossing**, pagina 65, voor beschrijvingen van foutcodes.

Alle gebeurtenissen en fouten op dit scherm kunnen worden gedownload op een USB-stick. Zie de **Downloadprocedure**, pagina 66, voor de downloadlogbestanden.

| 06/21/11 10:43   | ←     | Cycles | Events           | Errors | → |
|------------------|-------|--------|------------------|--------|---|
| E-30 Active      |       |        |                  |        |   |
| No Active Errors |       |        |                  |        |   |
| Date             | Time  | Code   | Description      |        |   |
| 06/21/11         | 10:47 | EBDH   | Heat Off Hose    | 8      |   |
| 06/21/11         | 10:47 | EBDB   | Heat Off B       | 9      |   |
| 06/21/11         | 10:47 | EBDA   | Heat Off A       | 10     |   |
| 06/21/11         | 10:47 | EBPX   | Pump Off         | 1      |   |
| 06/21/11         | 10:47 | EADH   | Heat On Hose     | 2      |   |
| 06/21/11         | 10:47 | EADB   | Heat On B        | 3      |   |
| 06/21/11         | 10:47 | EADA   | Heat On A        | 4      |   |
| 06/21/11         | 10:46 | EAPX   | Pump On          |        |   |
| 06/21/11         | 10:43 | ELOX   | System Power On  |        |   |
| 06/21/11         | 10:42 | EMOX   | System Power Off |        |   |

## Scherm Fouten

Dit scherm toont de datum, tijd, foutcode en beschrijving van alle fouten die in het systeem zijn opgetreden.

Alle fouten op dit scherm kunnen worden gedownload op een USB-station. Zie **Downloadprocedure**, pagina 66.

| 06/21/11 10:43   | ←     | Errors     | Troubleshooting                | →  |
|------------------|-------|------------|--------------------------------|----|
| E-30 Active      |       |            |                                |    |
| No Active Errors |       |            |                                |    |
| Date             | Time  | Code       | Description                    |    |
| 06/21/11         | 10:47 | V1MH       | Low Voltage Line Hose          | 8  |
| 06/21/11         | 10:29 | CACM (E06) | Comm. Error MCM                | 9  |
| 06/21/11         | 10:26 | WKBE       | Fluid Solenoid Err. B Heat Ex. | 10 |
| 06/21/11         | 10:26 | WKAE       | Fluid Solenoid Err. A Heat Ex. | 1  |
| 06/21/11         | 10:26 | CACM (E06) | Comm. Error MCM                | 2  |
| 06/21/11         | 10:26 | P7AX (E24) | Pressure Imbalance A           | 3  |
| 06/21/11         | 10:24 | WMOE       | Radiator Fan Relay Err.        | 4  |
| 06/21/11         | 10:24 | WKBE       | Fluid Solenoid Err. B Heat Ex. |    |
| 06/21/11         | 10:24 | WKAE       | Fluid Solenoid Err. A Heat Ex. |    |
| 06/21/11         | 10:24 | WMOE       | Radiator Fan Relay Err.        |    |

## Scherm Problemen oplossen

Dit scherm toont de laatste tien fouten die in het systeem zijn opgetreden. Gebruik de pijltjes omhoog

en omlaag om fouten te selecteren en druk op  om de QR-code voor de geselecteerde fout

te bekijken. Druk op  om naar het QR-scherm te gaan voor een foutcode die niet op dit scherm staat. Zie **Foutcodes en probleemoplossing**, pagina 65, voor meer informatie over foutcodes.

|                  |                            |                 |          |   |
|------------------|----------------------------|-----------------|----------|---|
| 05/30/13 15:54   | ←                          | Troubleshooting | Job Data | → |
| E-30 Active      |                            |                 |          |   |
| No Active Errors |                            |                 |          |   |
| ↑                | H2MH Low Frequency Hose    |                 |          |   |
|                  | H2MB Low Frequency B       |                 |          |   |
|                  | H2MA Low Frequency A       |                 |          |   |
| ↓                | V2MH Low Voltage Line Hose |                 |          |   |
|                  | V2MB Low Voltage Line B    |                 |          |   |
| ?                | V2MA Low Voltage Line A    |                 |          |   |
|                  | V1CM (E26) Low Voltage MCM |                 |          |   |
|                  | CACT (E06) Comm. Error TCM |                 |          |   |
|                  | CACM (E06) Comm. Error MCM |                 |          |   |
|                  | V1MH Low Voltage Line Hose |                 |          |   |

|                              |                       |                 |            |     |
|------------------------------|-----------------------|-----------------|------------|-----|
| 11/08/11 13:52               | ←                     | Troubleshooting | Diagnostic | →   |
| E-30 Active                  |                       |                 |            |     |
| No Active Errors             |                       |                 |            |     |
| Enter 4 Character Error Code |                       |                 |            |     |
| <input type="text"/>         |                       |                 |            |     |
| ABC                          | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 - |                 |            | ABC |
|                              | q w e r t y u i o p   |                 |            |     |
|                              | a s d f g h j k l ;   |                 |            |     |
|                              | z x c v b n m , . /   |                 |            |     |
| ⏮                            |                       |                 |            | ⏭   |

## QR-codes



Om snel online hulp voor een bepaalde foutcode te vinden, scant u de weergegeven QR-code met uw smartphone. U kunt ook naar [help.graco.com](http://help.graco.com) gaan en de foutcode opzoeken om online hulp voor die code te bekijken.



## Scherf Diagnose

Gebruik dit scherm om informatie over alle systeemcomponenten te bekijken.

|                |                  |               |      |
|----------------|------------------|---------------|------|
| 02/06/17 12:17 | Job Data         | Diagnostic    | Home |
| E-30 Active    | No Active Errors |               |      |
| A Chemical     | B Chemical       | Hose Chemical |      |
| 70 °F          | 70 °F            | 70 °F         |      |
| A Current      | B Current        | Hose Current  |      |
| 0 A            | 0 A              | 0 A           |      |
| TCM PCB        |                  |               |      |
| 70 °F          |                  |               |      |
| A Voltage      | B Voltage        | Hose Voltage  |      |
| 230 V          | 230 V            | 90 V          |      |
| Pressure A     | Pressure B       |               |      |
| 97 psi         | 82 psi           |               |      |
| MCM Bus        | CPM              | Total Cycles  |      |
| 341 V          | 0                | 0             |      |

De volgende informatie wordt getoond:

### Temperatuur

- Chemisch middel A
- Chemisch middel B
- Chemisch middel slang
- TCM PCB - temperatuur van temperatuurregelmodule

### Ampère

- A-stroom H (0–25 A voor 10 kW verwarmers, 0–38 A voor 15 kW verwarmers)
- B-stroom H (0–25 A voor 10 kW verwarmers, 0–38 A voor 15 kW verwarmers)
- Slangstroom H (0–45 A typisch)

### Volt

- MCM-busH – toont de aan de motorbesturing geleverde spanning. Dat is de gelijkspanning die is gemaakt op basis van de aan het systeem toegevoerde wisselspanning (275–400 V nominaal vol bereik).
- A-spanning – spanning toegevoerd aan verwarmers A (195–240 V nominaal)
- B-spanning – spanning toegevoerd aan verwarmers B (195–240 V nominaal)
- Spanning slang (90 V)

### Druk

- Druk A - chemisch middel
- Druk B - chemisch middel

## Cycli

- CPM - cycli per minuut
- Totaal cycli - cycli voor de gehele levensduur

**OPMERKING:** H Maximumwaarden op basis van maximale ingangsspanning. Bij lagere ingangsspanning neemt die spanning ook af.

## Scherf Opdrachtgegevens

|                                                                                   |                  |         |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------|
| 11/11/13 12:14                                                                    | Job Data         | Recipes |
| E-30 Active                                                                       | No Active Errors |         |
|  | Job Name/Number: |         |
|                                                                                   | JOB 1            |         |

## Scherf Recepten

Gebruik dit scherm om een geactiveerd recept te selecteren. Gebruik de pijlen omhoog en omlaag om

een recept te markeren en druk op  om het te laden. Het recept dat op dit moment is geladen, staat in een groen vakje.

**OPMERKING:** Dit scherm wordt niet getoond als er geen andere geactiveerde recepten zijn. Zie **Recepten activeren of deactiveren**, pagina 35, om recepten in en uit te schakelen.

06/21/11 10:43

Diagnostic

Recipes

Home

E-30 Active

No Active Errors







|          | A   | B   | Q   |      |
|----------|-----|-----|-----|------|
|          | °F  | °F  | °F  | psi  |
| RECIPE A | 180 | 180 | 180 | 2800 |
| RECIPE B | 120 | 120 | 120 | 2000 |
| RECIPE C | 100 | 100 | 100 | 1000 |
| RECIPE D | 100 | 100 | 100 | 1500 |
| RECIPE E | 100 | 100 | 100 | 2000 |
| RECIPE F | 100 | 100 | 100 | 1750 |
| RECIPE G | 100 | 100 | 100 | 1400 |
| RECIPE H | 100 | 100 | 100 | 1200 |
| RECIPE I | 110 | 110 | 110 | 1450 |
| RECIPE J | 125 | 125 | 125 | 1100 |

## Systeemgebeurtenissen

Gebruik de onderstaande tabel om een beschrijving voor alle niet-foutgebeurtenissen van het systeem te vinden. Alle gebeurtenissen worden bewaard in de USB-logbestanden.

| Code gebeurtenis | Omschrijving                           |
|------------------|----------------------------------------|
| EACX             | Recept geselecteerd                    |
| EADA             | Verwarming aan A                       |
| EADB             | Verwarming aan B                       |
| EADH             | Slang verwarming aan                   |
| EAPX             | Pomp aan                               |
| EARX             | Jog aan                                |
| EAUX             | USB-stick geplaatst                    |
| EB0X             | Rode stopknop van ADM ingedrukt        |
| EBDA             | Verwarming uit A                       |
| EBDB             | Verwarming uit B                       |
| EBDH             | Verwarming uit slang                   |
| EBPX             | Pomp uit                               |
| EBRX             | Jog uit                                |
| EBUX             | USB-stick verwijderd                   |
| EC0X             | Instelwaarde veranderd                 |
| ECDA             | Instelpunt temperatuur A veranderd     |
| ECDB             | Instelpunt temperatuur B veranderd     |
| ECDH             | Instelpunt temperatuur slang veranderd |
| ECDP             | Instelpunt druk veranderd              |
| ECDX             | Recept veranderd                       |
| EL0X             | Systeemvoeding aan                     |
| EM0X             | Systeemvoeding uit                     |
| ENCH             | Slangijking bijgewerkt                 |
| EP0X             | Pomp geparkeerd                        |
| EQU1             | System Settings Downloaded             |
| EQU2             | Systeeminstellingen geüpload           |
| EQU3             | Aangepaste taal gedownload             |
| EQU4             | Aangepaste taal geüpload               |
| EQU5             | Logbestanden gedownload                |
| ER0X             | Gebruikersteller gereset               |
| EVUX             | USB uitgeschakeld                      |

# Opstarten




Vermijd ernstig letsel door de Reactor niet te laten draaien zonder dat alle afdekkingen en beschermkappen zijn aangebracht.


## LET OP

Correcte procedures voor het instellen, opstarten en uitschakelen van het systeem zijn essentieel voor de betrouwbaarheid van de elektrische apparatuur. De volgende procedures zorgen voor een stabiele spanning. Wanneer deze procedures niet worden gevolgd, ontstaan er spanningsschommelingen die de elektrische apparatuur kunnen beschadigen en die ervoor kunnen zorgen dat de garantie komt te vervallen.

1. Controleer de vloeistofinlaatfilters. Controleer dagelijks vóór het opstarten of de vloeistofinlaatfilters schoon zijn. Zie **Rooster spoelinlaatfilter**, pagina 62.

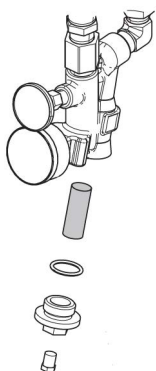

2. Controleer het ISO-smeermiddelreservoir. Controleer dagelijks het peil en de toestand van het ISO-smeermiddel. Zie **Pompsmeersysteem**, pagina 63.




3. Gebruik peilstokken voor vat A en B (24M174) om het niveau van het materiaal in elk vat te meten. Waar nodig kan het niveau worden ingevoerd en in de ADM worden gevolgd. Zie **Geavanceerde instelschermen**, pagina 33.

4. Controleer het brandstofpeil van de generator.

## LET OP

Bij gebrek aan brandstof zullen spanningsschommelingen plaatsvinden die de elektrische uitrusting kunnen beschadigen en de garantie nietig zullen verklaren. Zorg dat u niet zonder brandstof komt te zitten.

5. Controleer of de hoofdschakelaar uitgeschakeld is voordat u de generator start.



6. Controleer of de hoofdschakelaar op de generator uit staat.
7. Start de generator. Laat de generator zijn volle bedrijfstemperatuur bereiken.




8. Zet de hoofdschakelaar op ON.



De ADM toont het volgende scherm totdat de communicatie en initialisatie voltooid zijn.




9. Schakel de luchtcompressor, de luchtdroger en de ademlucht in, wanneer inbegrepen.

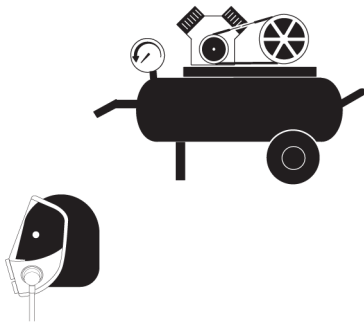


10. Als u een nieuw systeem voor het eerst opstart, dient u vloeistof in te laden met de toevoerpompen.

- Controleer of alle stappen voor **Instellen** zijn uitgevoerd. Zie **Instellen**, pagina 26.
- Als er een roerwerk wordt gebruikt: open het luchtinlaatventiel van het roerwerk.
- Als u vloeistof door het systeem moet laten circuleren om de vatinhoud voor te verwarmen, zie **Circulatie door de Reactor**, pagina 46. Als u materiaal via de verwarmde slang naar het pistoolverdeelstuk moet laten circuleren, zie **Circulatie door het pistoolverdeelstuk**, pagina 47.
- Zet beide ventielen DRUKONT-LASTING/SPUITEN (SA, SB)

op SPUITEN .

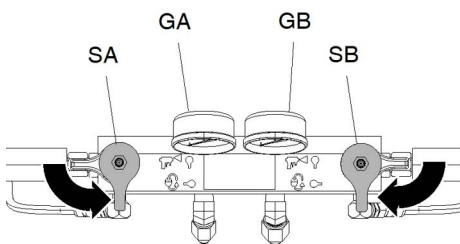


- Open de vloeistofinlaatventielen (FV). Controleer op lekken.

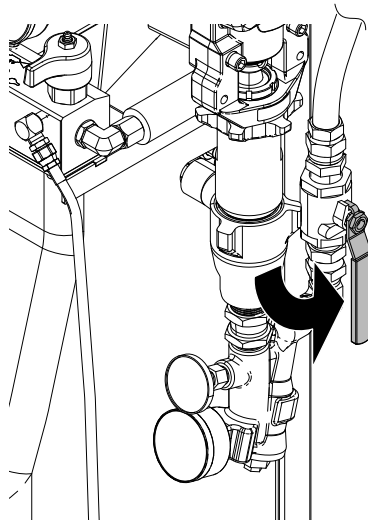


|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                    |                                                                                     |                                                                                     |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |  |  |  |  |
| <p>Verontreiniging kan leiden tot uitgehard materiaal in vloeistofleidingen, met als gevolg ernstig letsel of schade aan apparatuur. Voorkom kruisbesmetting:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Verwissel <b>nooit</b> de bevochtigde onderdelen voor component A en B.</li> <li>• Gebruik nooit oplosmiddel aan de ene kant als het verontreinigd is vanaf de andere kant.</li> <li>• Houd altijd twee geaarde afvalbakken bij de hand om de vloeistoffen van component A en component B gescheiden te houden.</li> </ul> |                                                                                    |                                                                                     |                                                                                     |  |

- Houd het vloeistofverdeelstuk van het pistool boven twee geaarde afvalbakken. Open de vloeistofventielen A en B totdat er schoon, luchtvrij materiaal uit de ventielen komt. Sluit de ventielen.

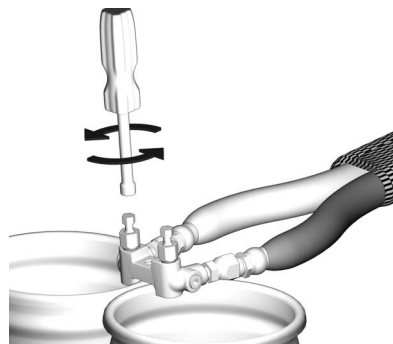

*Het verdeelstuk van het Fusion AP-pistool wordt getoond.*


11. Druk op  om ADM te activeren.

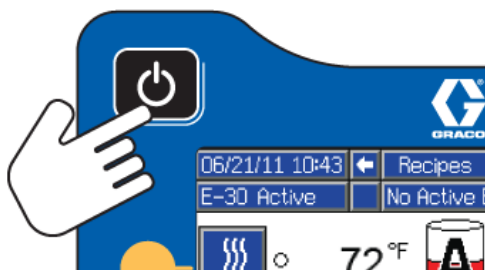

12. Waar nodig stelt u de ADM in instelmodus in. Zie **Bediening Geavanceerde Displaymodule (ADM)**, pagina 30.

13. Verwarm het systeem voor:

- a. Druk op  om de slangverwarmingszone in te schakelen.

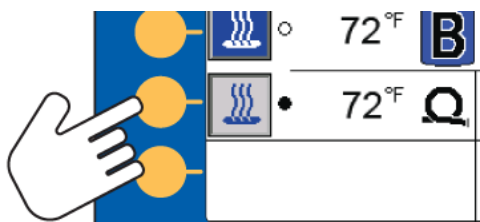

**OPMERKING:** Er moet een kalibratiefactor worden opgeslagen om het systeem zonder vloeistoftemperatuursensor in de weerstandsmodus van de slang te gebruiken. Zie **Kalibratieprocedure**, pagina 54.



Deze apparatuur wordt gebruikt met verwarmde vloeistof, die kan zorgen dat de oppervlakken van de apparatuur heel warm worden. Voorkom ernstige brandwonden:

- Raak de warme vloeistof of de apparatuur niet aan.
- Zet de slangverwarming niet aan zonder vloeistof in de slangen.
- Laat de apparatuur volledig afkoelen voor u die aanraakt.
- Draag handschoenen als de temperatuur van de vloeistof boven 43 °C (100 °F) komt.




Warmte-uitzetting kan overdruk veroorzaken, waardoor de apparatuur kan scheuren en er ernstig letsel kan ontstaan, onder meer door vloeistofinjectie. Zet het systeem niet onder druk tijdens het voorverwarmen van de slang.

- b. Als u vloeistof door het systeem moet laten circuleren om de vatinhoud voor te verwarmen, zie **Circulatie door de Reactor**, pagina 46. Als u materiaal via de verwarmde slang naar het pistoolverdeelstuk moet laten circuleren, zie **Circulatie door het pistoolverdeelstuk**, pagina 47.
- c. Wacht totdat de slang het instelpunt voor de temperatuur heeft bereikt.



**OPMERKING:** De verwarmingstijd van de slang kan toenemen bij een spanning met een waarde lager dan 230 V AC wanneer de maximale slanglengte wordt gebruikt.

- d. Druk op  om de verwarmingszones A en B in te schakelen.

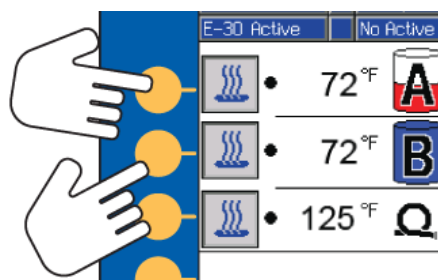

# Vloeistofcirculatie

## Circulatie door de Reactor

### LET OP

Voorkom schade aan de apparatuur en laat geen vloeistof met blaasmiddel circuleren zonder eerst met uw leverancier over vloeistoftemperatuurlimieten te overleggen.

**OPMERKING:** de optimale warmteoverdracht wordt bereikt bij lagere vloeistofdebieten met instelpunten voor de temperatuur op de gewenste vattertemperatuur. Er kunnen afwijkingfouten in verband met een lage temperatuurstijging ontstaan. Zie **Circulatie door het pistoolverdeelstuk**, pagina 47, voor circuleren door het pistoolverdeelstuk en het voorverwarmen van de slang.


1. Voer **Opstarten**, pagina 43.

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |  |  |  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |  |  |  |
| <p>Installeer geen afsluitventielen stroomafwaarts van de uitlaten van het ventiel DRUKONTLASTING/SPUITEN (BA, BB) om ietsel door injectie en opspatten te vermijden. De ventielen werken als drukontlastingsventielen wanneer ze op</p> <p><b>SPUITEN</b>  zijn ingesteld. De leidingen moeten open zijn zodat de ventielen automatisch druk kunnen ontlasten wanneer de machine werkt.</p> |  |  |  |  |

2. Zie **Typische installatie, met circulatie van vloeistofverdeelstuk systeem naar vat**, pagina 13. Leid de circulatieleidingen terug naar het respectievelijke toevoervat van component A of B. Gebruik slangen die voor de maximale werkdruk van deze apparatuur zijn gespecificeerd. Zie **Technische specificaties**, pagina 73.

3. Zet de ventielen DRUKONTLASTING/SPUITEN (SA,

SB) op DRUKONTLASTING/KALIBRATIE

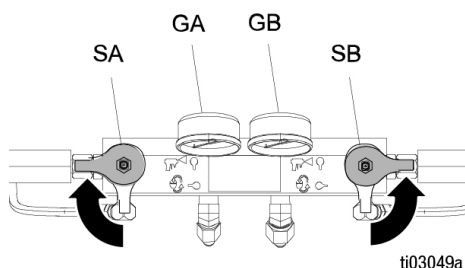

ti03049a

4. Stel de doeltemperaturen in. Zie **Scherm Doelwaarden**, pagina 38.

5. Druk op om de vloeistof in de jog-modus te laten circuleren totdat de A- en B-temperaturen hun doelwaarden bereiken. Zie **Jog mode**, pagina 47, voor meer informatie over de jog-modus.


6. Druk op om de slangverwarmingszone in te schakelen.

7. Schakel de A- en B-verwarmingszones in. Wacht totdat de temperatuurmeten van het vloeistofinlaatventiel (FV) aangeven dat de minimale temperatuur van de chemicaliën die vanaf de toevoervaten worden aangevoerd, is bereikt.

8. Verlaat de jog-modus.

9. Zet de ventielen DRUKONTLASTING/SPUITEN

(SA, SB) op SPUITEN

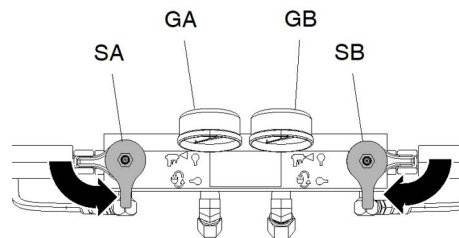


## Circulatie door het pistoolverdeelstuk

### LET OP

Voorkom schade aan de apparatuur en laat geen vloeistof met blaasmiddel circuleren zonder eerst met uw leverancier over vloeistoftemperatuurlimieten te overleggen.

**OPMERKING:** De optimale warmteoverdracht wordt bereikt bij lagere vloeistofdebieten met instelpunten voor temperatuur op de gewenste vatttemperatuur. Er kunnen afwijkingfouten in verband met een kleine temperatuurstijging ontstaan. Door vloeistof te laten circuleren door het pistoolverdeelstuk kan de slang snel voorverwarmd worden.

1. Installeer het verdeelstuk voor het pistool voor vloeistof (P) op de aanvullende circulatieset (CK). Sluit de hogedrukcirculatieleidingen (R) aan op het circulatieverdeelstuk.

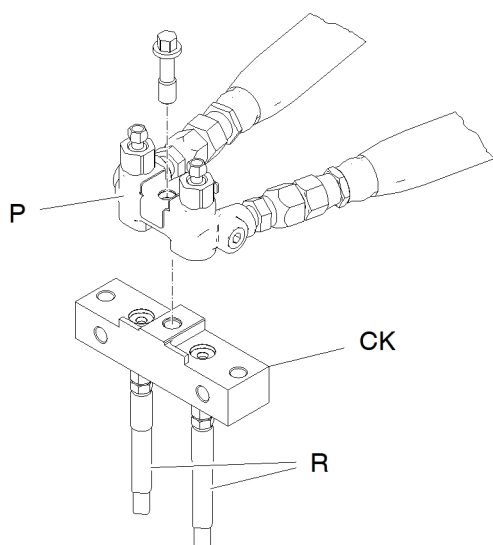

Het verdeelstuk van het Fusion AP-pistool wordt getoond.

| CK     | Pistool   | Handleiding |
|--------|-----------|-------------|
| 246362 | Fusion AP | 309818      |
| 256566 | Fusion CS | 313058      |

2. Leid de circulatieleidingen terug naar het respectievelijke toevoervat van component A of B. Gebruik slangen die voor de maximale werkdruk van deze apparatuur zijn gespecificeerd. Zie **Technische specificaties**, pagina 73.
3. Volg de procedures vanaf **Opstarten**, pagina 43.
4. Zet de hoofdschakelaar op ON.




5. Stel de doeltemperaturen in. Zie **Scherm Doelwaarden**, pagina 38.
6. Druk op  om de vloeistof in de jog-modus te laten circuleren totdat de A- en B-temperaturen hun doelwaarden bereiken. Zie **Jog mode**, pagina 47, voor meer informatie over de jog-modus.

## Jog mode

Jog-modus heeft twee doelen:

- De verwarming van de vloeistof kan tijdens de circulatie worden versneld.
- Het kan het spoelen en vullen van het systeem vergemakkelijken.

1. Zet de hoofdschakelaar op ON.



2. Druk op circuleren  om naar de jog-modus te gaan.
3. Druk op omhoog of omlaag   om de jog-snelheid te veranderen (J1 tot J20).

**OPMERKING:** Jog-snelheden komen overeen met 3-30% van het motorvermogen, maar zullen niet werken boven 4,9 MPa (49 bar, 700 psi) voor A noch B.


4. Druk op  om de motor te starten.
5. Druk op  of  om de motor uit te schakelen en de jog-modus af te sluiten.

# Sputten




Afgebeeld model is het Fusion AP-pistool.

1. Schakel de veiligheidsvergrendeling van de pistoolzuiger in en sluit vervolgens vloeistofinlaatventiel A en B.

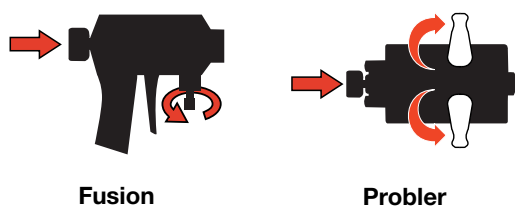


2. Sluit het vloeistofverdeelstuk van het pistool aan. Sluit de luchtleiding van het pistool aan. Open de klep van de luchtleiding.

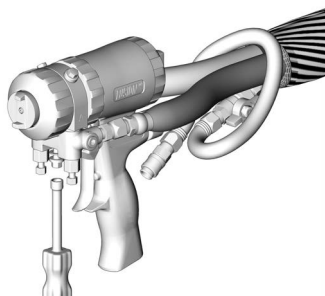


3. Stel de pistoolluchtregelaar in op de gewenste pistoolluchtdruk. Overschrijd de maximale nominale luchtdruk niet.

4. Zet de ventielen DRUKONTLASTING/SPUITEN (SA, SB) op SPUITEN .

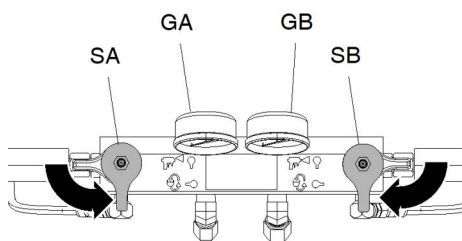


5. Controleer of de verwarmingszones zijn ingeschakeld en of de temperatuur- en drukwaarden binnen de specificaties vallen **Startscherm**, pagina 37.

6. Open het vloeistofinlaatventiel bij elke pompinlaat.

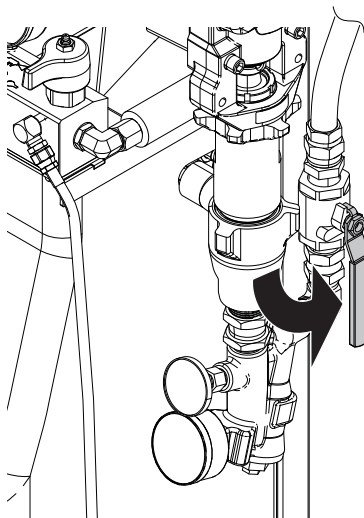


7. Druk op om de motor en pompen te starten.

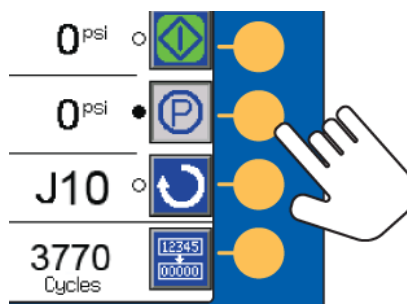

8. Controleer de vloeistofdrukmeters (GA, GB) om te zorgen dat de drukbalans juist is. Indien er geen balans is, verlaag dan de druk van de hogere component door het ventiel DRUKONTLASTING/SPUITEN voor die component **lichtjes**


naar DRUKONTLASTING/CIRCULATIE te draaien, totdat de drukmeters drukwaarden tonen die in evenwicht zijn.

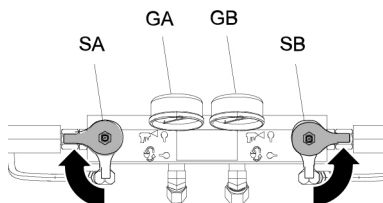


ti03049a



9. Open de vloeistofinlaatventielen A en B van het pistool.



Fusion



Probler

### LET OP

Om materiaaloverloop bij stootpistolen te voorkomen, mag u de vloeistofverdeelstukventielen **nooit** openen of de trekker van het pistool indrukken als de drukwaarden niet in evenwicht zijn.

10. Schakel de veiligheidsvergrendeling van het pistool uit.



Fusion



Probler


11. Activeer de trekker van het pistool voor een spuittest op karton. Stel indien nodig de druk en de temperatuur in om het gewenste resultaat te krijgen.

## Spuitaanpassingen

Stroomsnelheid, verneveling en hoeveelheid overspuiten worden beïnvloed door vier variabelen.


- **Instelling vloeistofdruk.** Te weinig druk resulteert in een ongelijk patroon, grove druppelgrootte, lage stroom en slechte menging. Te veel druk resulteert in overmatige overspray, een hoog debiet, moeilijke regeling en overmatige slijtage.
- **Vloeistoftemperatuur.** Vergelijkbare effecten voor de instelling van de vloeistofdruk. De A- en B-temperaturen kunnen worden gecompenseerd om de vloeistofdruk in evenwicht te helpen brengen.
- **Grootte van de mengkamer.** De keuze van de mengkamer is gebaseerd op de gewenste stroomsnelheid en de vloeistofviscositeit.
- **Aanpassing reinigingslucht.** Te weinig reinigingslucht resulteert in druppels op de voorkant van de spuitkop en geen patroon om overspuiten te regelen. Te veel reinigingslucht resulteert in een pneumatische atomisering en overmatige overspray.

## Regelmodi slang

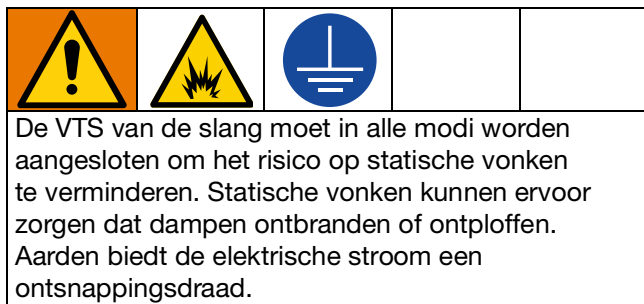

Als het systeem een T6DH-alarm voor sensorfout slang of het alarm T6DT sensorfout TCM aangeeft, moet u de handmatige slangmodus gebruiken totdat de RTD-kabel of VTS van de slang kan worden gerepareerd of de weerstandsmodus van de slang gebruiken met een juist opgeslagen kalibratiefactor.

Gebruik de handmatige slangmodus niet lange tijd achter elkaar. Het systeem werkt het beste bij gebruik in de VTS-modus of de weerstandsmodus van de slang. Gebruik de weerstandsmodus van de slang alleen met originele verwarmde slangen van Graco.

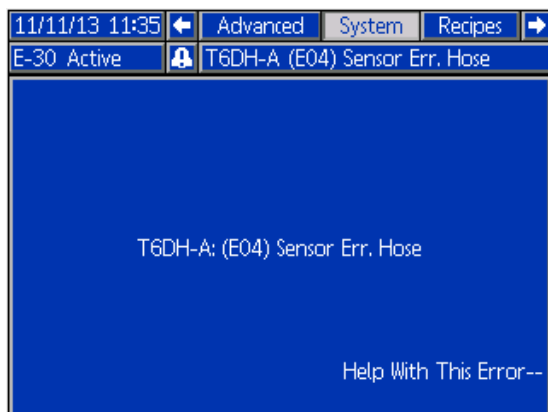


| Regelmodus slang | Beschrijving                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| VTS              | De vloeistoftemperatuursensor (VTS) in de slang regelt automatisch de vloeistoftemperatuur van de slang. Bij deze modus moet de VTS zijn gemonteerd en goed werken.                                                                                                                                                                                                                                         |
| Weerstand        | De weerstand van het verwarmings-element van de slang regelt automatisch de vloeistoftemperatuur in de slang. Voor deze modus is een kalibratiefactor nodig (zie <b>Kalibratieprocedure</b> , pagina 54).                                                                                                                                                                                                   |
| Handleiding      | Het systeem geeft een ingestelde stroomsterkte voor de slang (in A) om de slang te verwarmen. De stroomsterkte voor de slang wordt door de gebruiker ingesteld. Deze modus heeft geen vooral geprogrammeerde regeling en is bedoeld om korte tijd te worden gebruikt totdat problemen met de VTS zijn opgelost of er een goede kalibratiefactor is opgeslagen (zie <b>Kalibratieprocedure</b> , pagina 54). |

## Weerstandsmodus slang inschakelen

Voor deze modus is een kalibratiefactor nodig (zie **Kalibratieprocedure**, pagina 54).

1. Ga naar de Instelmodus en naar Systeemscherm 3.

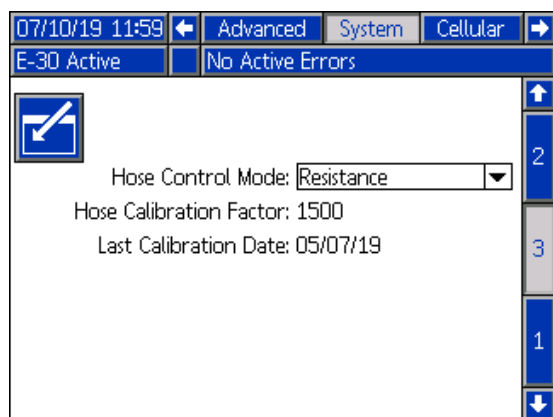


2. Selecteer Weerstand in het keuzemenu.

**OPMERKING:** Als er geen kalibratiefactor wordt weergegeven, volg dan de **Kalibratieprocedure**, pagina 54.

| LET OP                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>Voorkom schade aan de verwarmde slang door de slang te ijken als een van de volgende omstandigheden aanwezig is:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• De slang is nog nooit geijkt.</li> <li>• Een deel van de slang is vervangen.</li> <li>• Er is een deel aan de slang toegevoegd.</li> <li>• Een deel van de slang is verwijderd.</li> </ul> |


3. Ga naar de Bedrijfsmodus en naar het scherm Doelwaarden. Gebruik de pijlen omhoog en omlaag om de gewenste temperatuur in te stellen.

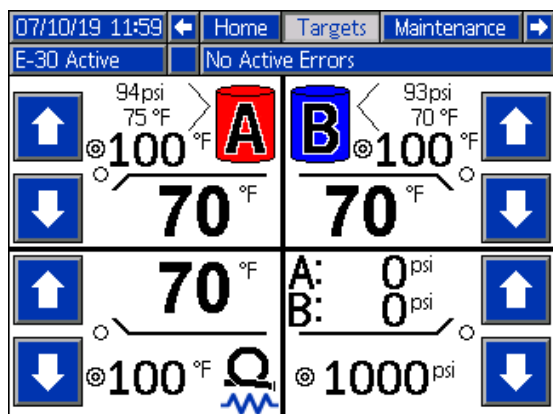

**OPMERKING:** De weerstandsmodus van de slang regelt de gemiddelde vloeistoftemperatuur van de A- en B-vloeistof. Stel het instelpunt van de slangtemperatuur halverwege de instelpunten voor A- en B-temperatuur in en pas waar nodig aan voor de gewenste prestaties.


4. Ga terug naar het beginscherm van de Bedrijfsmodus. Het pictogram voor de weerstandsmodus voor de slang wordt weergegeven.

**OPMERKING:** Wanneer de weerstandsmodus voor de slang is ingeschakeld en de slangverwarmer uit is, dan geeft de slangtemperatuur "---" weer. In de weerstandsmodus voor de slang worden temperatuurwaarden alleen weergegeven wanneer de verwarmers is ingeschakeld.

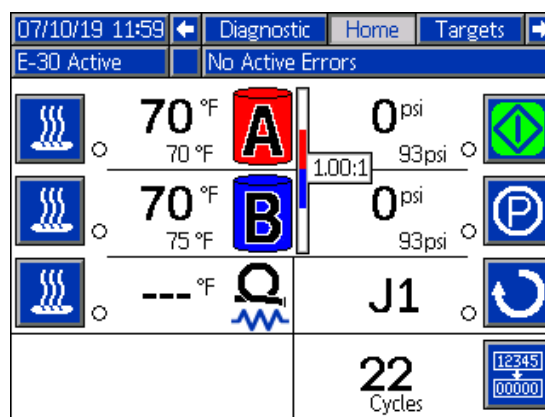


## Weerstandsmodus slang uitschakelen

1. Ga naar de Instelstand.
2. Ga naar Systeemscherm 3.
3. Stel de regelmodus van de slang in op VTS.

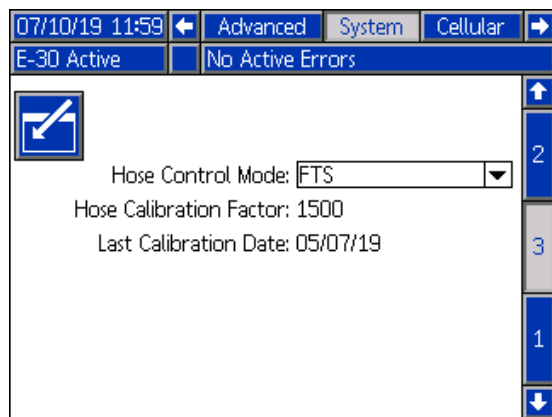


## Handmatige modus slang inschakelen

1. Ga naar de Instelmodus en naar Systeemscherm 3.

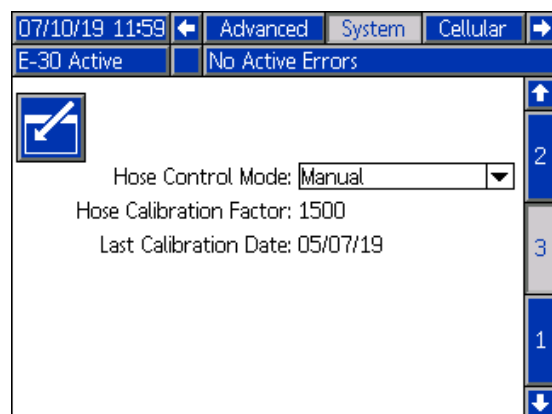


2. Stel de regelmodus van de slang in op Handmatig.

**OPMERKING:** Wanneer de handmatige slangmodus is ingeschakeld, verschijnt de EVCH-V (adviezen) van de handmatige slangmodus.

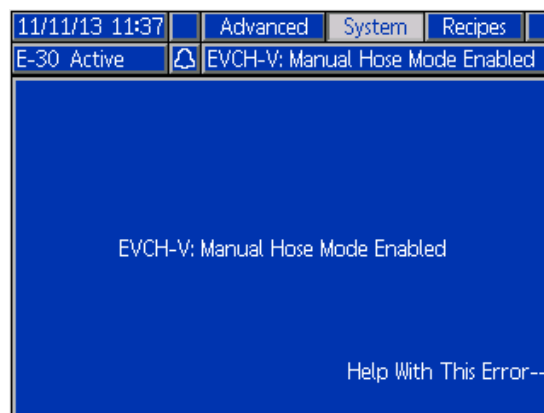


3. Ga naar de Bedrijfsmodus en naar het doelwaardenscherm. Gebruik de pijlen naar boven en beneden om de gewenste stroomsterkte van de slang in te stellen.

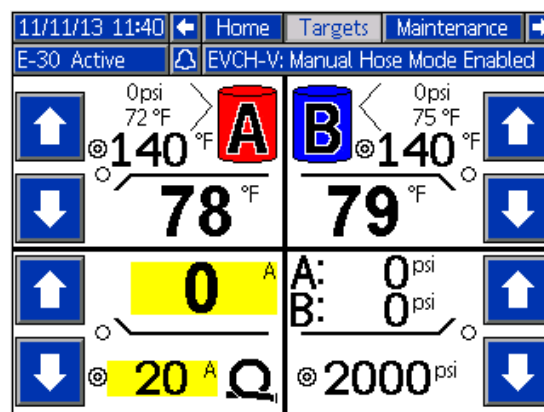

| Instellingen stroomsterkte slang | Stroomsterkte slang |
|----------------------------------|---------------------|
| Standaard                        | 20A                 |
| Maximaal                         | 37A                 |


- Ga terug naar het beginscherm van de Bedrijfsmodus. De slang toont nu een stroomwaarde in plaats van de temperatuur.

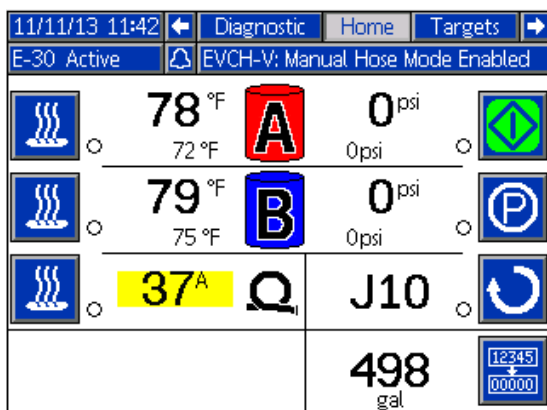

**OPMERKING:** Totdat de RTD-sensor is gerepareerd, wordt telkens het T6DH-sensorfoutalarm getoond wanneer het systeem wordt opgestart.

## Handmatige modus slang uitschakelen

- Ga naar de Instelstand.
- Ga naar Systeemscherm 3.
- Stel de regelmodus van de slang in op VTS of Weerstand.

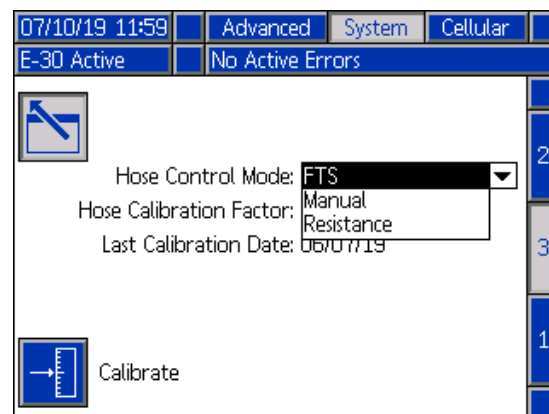

## Kalibratieprocedure

### LET OP

Voorkom schade aan de verwarmde slang door de slang te iken als een van de volgende omstandigheden aanwezig is:

- De slang is nog nooit geijkt.
- Een deel van de slang is vervangen.
- Er is een deel aan de slang toegevoegd.
- Een deel van de slang is verwijderd.

**OPMERKING:** De Reactor en verwarmde slang moeten op dezelfde omgevingstemperatuur zijn voor de nauwkeurigste kalibratie.

1. Ga naar de Instelmodus en naar Systeemscherm

3. Druk op de schermtoets Kalibratie 

|                |                  |        |          |
|----------------|------------------|--------|----------|
| 07/10/19 11:59 | Advanced         | System | Cellular |
| E-30 Active    | No Active Errors |        |          |



Hose Control Mode: FTS  
 Hose Calibration Factor: Manual  
 Resistance  
 Last Calibration Date: 06/07/19

 Calibrate

2. Druk op de schermtoets Doorgaan  om de herinnering voor de omgevingstemperatuur van de slang te bevestigen.

|                |                  |        |          |
|----------------|------------------|--------|----------|
| 07/10/19 11:59 | Advanced         | System | Cellular |
| E-30 Active    | No Active Errors |        |          |

Hose Calibration

For best results, calibrate with hose at room temperature.

 Continue

 Cancel

3. Wacht terwijl het systeem de slangweerstand meet.

|                |                  |        |          |
|----------------|------------------|--------|----------|
| 07/10/19 11:59 | Advanced         | System | Cellular |
| E-30 Active    | No Active Errors |        |          |

Hose Calibration

Measuring Hose Resistance...



 Cancel

- OPMERKING:** Als de slangverwarming voor de ijkingsprocedure was ingeschakeld, wacht het systeem maximaal vijf minuten zodat de temperatuur van de draad zich kan stabiliseren.

|                |                  |        |          |
|----------------|------------------|--------|----------|
| 07/10/19 11:59 | Advanced         | System | Cellular |
| E-30 Active    | No Active Errors |        |          |

Hose Calibration

Waiting for hose wire temperature to equalize...

**0:52**

 Cancel

- OPMERKING:** De temperatuur van de slang moet tijdens het kalibreren hoger dan 0 °C (32 °F) zijn.

|                |                  |        |          |
|----------------|------------------|--------|----------|
| 07/10/19 11:59 | Advanced         | System | Cellular |
| E-30 Active    | No Active Errors |        |          |


Hose Calibration

Unable to sense hose temperature!  
(< 32°F)

 Cancel

4. Accepteer de kalibratie van de slang of annuleer deze.

**OPMERKING:** Er wordt een geschatte temperatuur weergegeven als het systeem de weerstand van de slangdraad heeft gemeten.

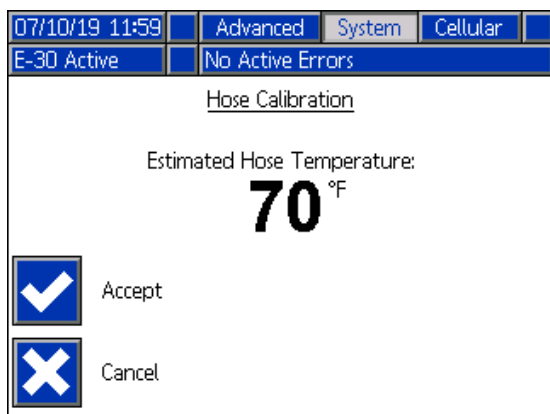

## Uitschakelen


### LET OP

Correcte procedures voor het instellen, opstarten en uitschakelen van het systeem zijn essentieel voor de betrouwbaarheid van de elektrische apparatuur. De volgende procedures zorgen voor een stabiele spanning. Wanneer deze procedures niet worden gevolgd, ontstaan er spanningsschommelingen die de elektrische apparatuur kunnen beschadigen en die ervoor kunnen zorgen dat de garantie komt te vervallen.

1. Druk op  om de pompen stop te zetten.




2. Schakel alle verwarmingszones uit.

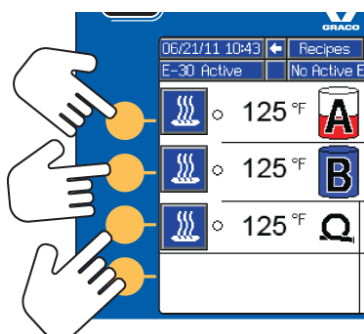


3. Ontlast de druk. Zie de **Drukontlastings-procedure**, pagina 59.




4. Druk op  om de component A-pomp te parkeren. De parkeermanoeuvre is voltooid wanneer de groene stip verdwijnt. Controleer of het parkeermanoeuvre voltooid is voordat u naar de volgende stap gaat.

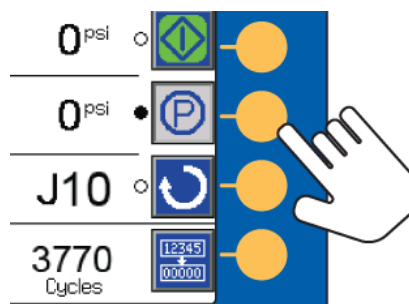


5. Druk op  om het systeem uit te schakelen.

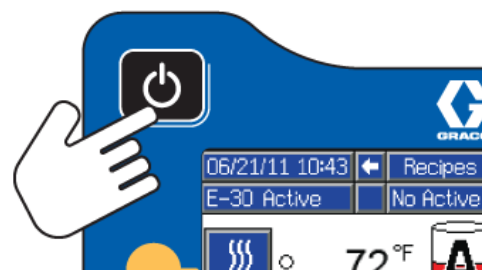

6. Schakel de luchtcompressor, de luchtdroger en de ademblucht uit.

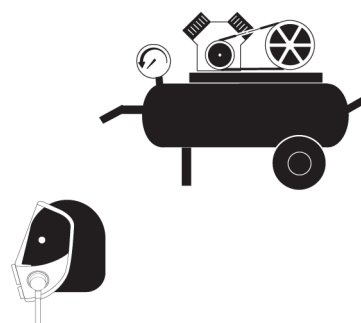


7. Zet de hoofdschakelaar UIT.




Verwijder geen kappen en open de deur van de elektrische behuizing niet, zodat elektrische schokken worden vermeden terwijl de voeding is ingeschakeld.

8. Sluit alle vloeistoftoevoerventielen.

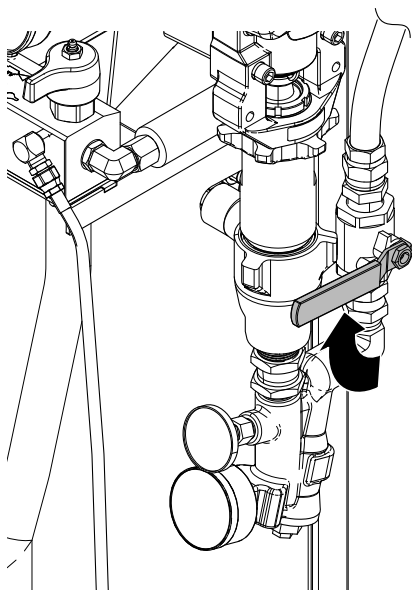


9. Stel de ventielen DRUKONTLASTING/SPUITEN


(SA, SB) in op SPUITEN  om vocht af te dichten van de afvoerleiding.

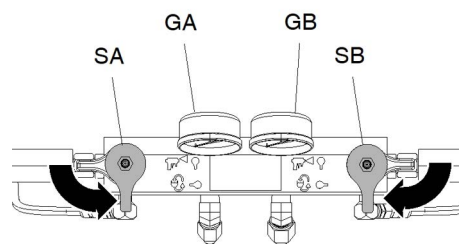

10. Schakel de veiligheidsvergrendeling van de pistoolzuiger in en sluit vervolgens vloeistofinlaatventiel A en B.



Fusion



Probler



# Luchtreinigingsprocedure




**OPMERKING:** Voer deze procedure altijd uit als er lucht in het systeem is gekomen.

1. Ontlast de druk. Zie de **Drukontlastings-procedure**, pagina 59.
2. Monteer een recirculatieset of ontluchtingsleidingen tussen de fitting voor recirculatie van het uitlaatverdeelstuk en een afvalcontainer.


## LET OP

Voorkom schade aan de apparatuur en laat geen vloeistof met blaasmiddel circuleren zonder eerst met uw leverancier over vloeistoftemperatuur-limieten te overleggen.


3. Druk op de stopknop van het doseerapparaat om de motor uit te schakelen.
4. Ontlast de druk uit de toevoerpompen door de luchttoevoerleidingen (G) los te koppelen van de toevoerpompen (K).

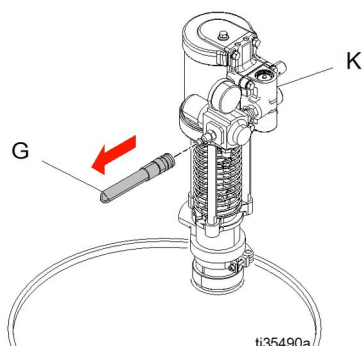

5. Zet de ventielen DRUKONTLASTING/SPUITEN (SA, SB) op DRUKONTLASTING/CIRCULATIE .

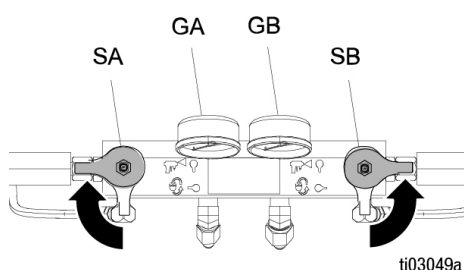


6. Stel de druk in de luchttoevoerleidingen van de toevoerpomp in op 100 psi.
7. Sluit de luchttoevoerleidingen (G) op de toevoerpompen (K) aan om de toevoerpompen onder druk te zetten.

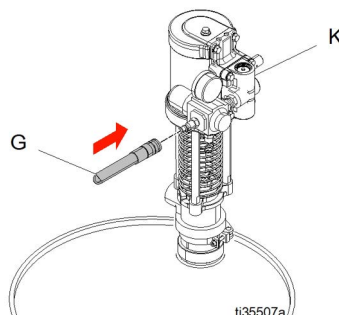


8. Druk op de toets voor de Jog-modus om de Jog-modus in te schakelen. Stel de Jog-snelheid met in op J20.

9. Druk op de starttoets voor de Jog-modus om de motor te starten. Laat 3,8 l (1 gallon) materiaal door het systeem lopen.

10. Zet de ventielen DRUKONTLASTING/SPUITEN (SA, SB) op SPUITEN .

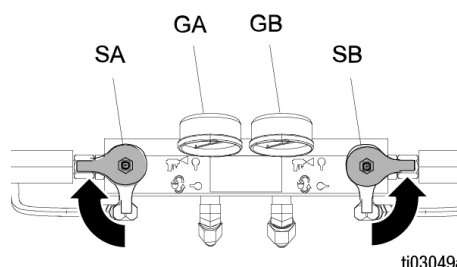


11. Ontlast de druk uit de toevoerpompen door de luchttoevoerleidingen (G) los te koppelen van de toevoerpompen (K).

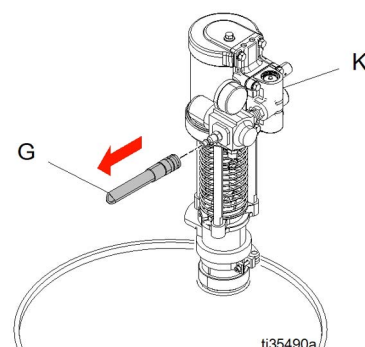

12. Druk op de stop-toets voor de Jog-modus om de Jog-modus af te sluiten.



13. Zet de ventielen DRUKONTLASTING/SPUITEN (SA, SB) op DRUKONTLASTING/KALIBRATIE.

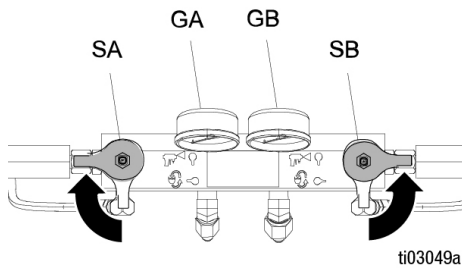


14. Luister of u een sputterend geluid uit de ontluuchtingsleidingen (N) of recirculatieleidingen (R) hoort. Zie **Typische installatie, zonder circulatie**, pagina 12; **Typische installatie, met circulatie van vloeistofverdeelstuk systeem naar vat**, pagina 13; en **Typische installatie, met circulatie van vloeistofverdeelstuk pistool naar vat**, pagina 14. Dit geluid betekent dat het Reactor 2-systeem nog steeds te veel lucht bevat. Als er nog lucht in het systeem zit, moet u de luchtreinigingsprocedure herhalen.

# Drukontlastingsprocedure




Voer altijd de drukontlastingsprocedure uit als u dit symbol ziet.

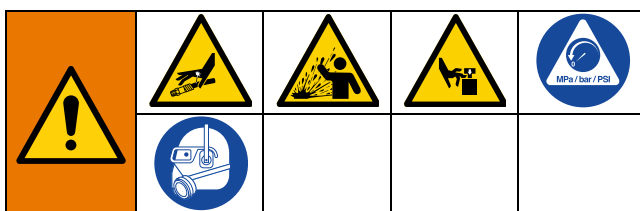


Het systeem blijft onder druk staan totdat deze handmatig wordt ontlast. Voorkom ernstig letsel veroorzaakt door vloeistof onder druk, zoals injectie door de huid, opspattende vloeistof en bewegende onderdelen, door de Drukontlastingsprocedure uit te voeren wanneer u stopt met spuiten en voordat u de apparatuur reinigt, controleert of er onderhoud aan pleegt.

Afgebeeld model is het Fusion AP-pistool.

1. Druk op  om de pompen stop te zetten.
2. Schakel alle verwarmingszones uit.

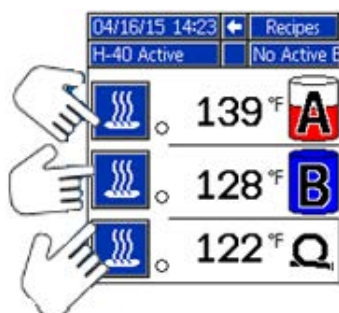


3. Ontlast de druk in het pistool en voer de procedure voor het uitschakelen van het pistool uit. Zie de handleiding van uw pistool.
4. Sluit de vloeistofinlaatventielen A en B van het pistool.

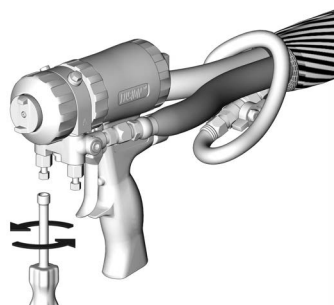

5. Zet de toevoerpompen en het roerwerk, wanneer gebruikt, uit.
6. Stuur de vloeistof naar de afvalcontainers of toevoertanks. Zet de ventielen DRUK-ONTLASTING/SPUITEN (SA, SB) op DRUK-


ONTLASTING/CIRCULATIE  . Controleer of de meters naar 0 zakken.

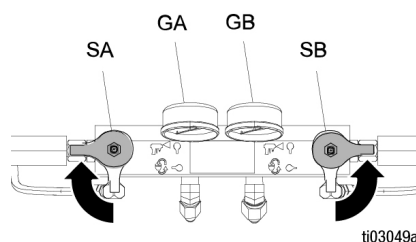

7. Schakel de veiligheidsvergrendeling van de pistoolzuiger in.



8. Koppel de luchtleiding van het pistool los en verwijder het vloeistofverdeelstuk van het pistool.

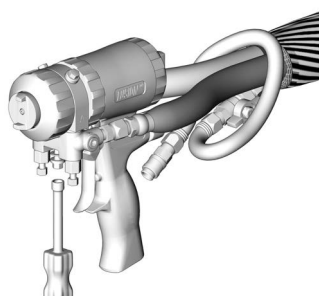

## Spoelen




Ter voorkoming van brand en explosies:

- Spoel de apparatuur alleen in een goed geventileerde ruimte.
- Geen brandbare vloeistoffen spuiten.
- Zet de verwarmers niet aan terwijl u met brandbare oplosmiddelen spoelt.
- Spoel de oude vloeistof uit met nieuwe vloeistof of met een compatibel oplosmiddel voordat u een nieuwe vloeistof inbrengt.
- Gebruik de laagst mogelijke druk bij het spoelen.
- Alle bevochtigde onderdelen zijn compatibel met gewone oplosmiddelen. Gebruik alleen vochtvrije oplosmiddelen.

U kunt toevoerslangen, pompen en verwarmingen gescheiden van verwarmde slangen spoelen door de ventielen DRUKONTLASTING/SPUITEN (SA, SB) op

DRUKONTLASTING/CIRCULATIE in te stellen . Spoel de afvoerleidingen (N).

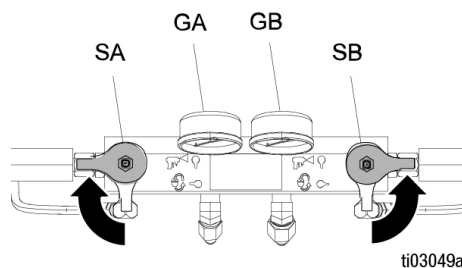

Om het volledige systeem te spoelen: circuleer door het vloeistofverdeelstuk van het pistool (waarbij het verdeelstuk uit het pistool is verwijderd).

Om te vermijden dat vocht reageert met isocyaan, moet het systeem altijd gevuld zijn met een vochtvrij plastificeermiddel of olie. Gebruik geen water. Laat het systeem nooit droogstaan. Zie **Belangrijke informatie over isocyaan (ISO)**, pagina 6.

# Onderhoud



Voordat er onderhoudswerkzaamheden worden uitgevoerd, moet de **Drukontlastingsprocedure**, pagina 59.

## Schema voor preventief onderhoud

De bedrijfsomstandigheden van uw eigen systeem bepalen hoe vaak onderhoud is vereist. Stel een schema voor preventief onderhoud op door op te schrijven wanneer en welk soort onderhoud nodig is en bepaal vervolgens een vast schema voor de controle van uw systeem.

## Onderhoud doseerapparaat

### Oliereservoir

Controleer het oliereservoir dagelijks. Zorg ervoor dat het voor 2/3 gevuld blijft met Graco Throat Seal Liquid (TSL<sup>®</sup>) of een gelijkwaardig oplosmiddel. Draai de pakkingmoer/het oliereservoir niet te strak aan.

### Pakkingmoeren


Draai de pakkingmoer/het oliereservoir niet te strak aan. De hals van de u-cup kan niet worden bijgesteld.

### Roosters vloeistofinlaatfilters

Inspecteer het filter van de vloeistofinlaat dagelijks, zie **Roosters vloeistofinlaatfilters**, pagina 61.

### Circulatieventielen smeren

Smeer de circulatieventielen (SA en SB) wekelijks met Fusion-smeermiddel (117773).

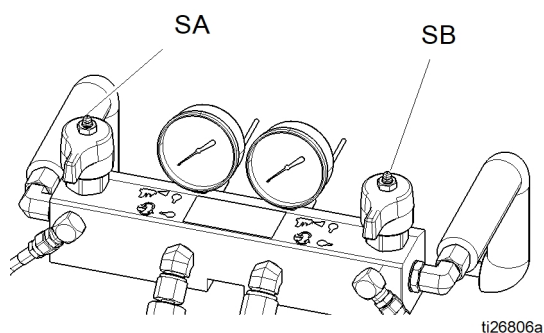

## Peil ISO-smeermiddel

Controleer dagelijks het peil en de toestand van het ISO-smeermiddel. Vul zo nodig bij of vervang. Zie **Pompsmeersysteem**, pagina 63.

## Vocht

Om kristallisatie te voorkomen, dient u component A niet bloot te stellen aan vocht in de lucht.

## Mengkamerpoorten van het pistool

Maak de poorten van de mengkamer van het pistool regelmatig schoon. Zie de handleiding van het pistool.

## Roosters van terugslagventielen van pistool

Reinig de roosters van de terugslagventielen van het pistool regelmatig. Zie de handleiding van het pistool.

## Stofbescherming

Gebruik schone, droge perslucht zonder olie om te voorkomen dat stof zich ophoopt op de besturingsmodules, de ventilatoren en de motor (onder de afscherming).

## Ventilatiegaten

Houd de ventilatiegaten in de bodem van de elektrische behuizing open.

## Rooster spoelinlaatfilter




De inlaatfilters filteren deeltjes eruit die de terugslagventielen op de pompinlaat kunnen verstopen. Controleer de rooster dagelijks tijdens de opstartprocedure en maak ze waar nodig schoon.

Isocyanaat kan kristalliseren door vochtcontaminatie of vriestemperaturen. Als de gebruikte chemische stoffen schoon zijn en als de juiste opslag-, transfer- en werkingsprocedures zijn gevolgd, zou er minimale contaminatie van het rooster aan zijde A moeten zijn.

Maak het rooster aan zijde A alleen schoon tijdens de dagelijkse opstartprocedure. Dit minimaliseert vochtcontaminatie omdat isocyanaatresten onmiddellijk worden verwijderd aan het begin van de dosering.

1. Sluit de materiaal-inlaatklep bij de pompinlaat en sluit de juiste toevoerpomp. Op die manier wordt geen materiaal gepompt tijdens het schoonmaken van het rooster.
2. Plaats een bak onder de zeefbasis om vuil op te vangen wanneer de zeefplug (C) is verwijderd.
3. Verwijder de filter (A) uit het filterverdeelstuk. Spoel het rooster grondig met compatibel oplosmiddel en wrijf het droog. Controleer het rooster. Niet meer dan 25% van de mazen mag dichtzitten. Als meer dan 25% van de mazen is verstopt, moet het rooster worden vervangen. Controleer de pakking (B) en vervang waar nodig.

4. Controleer of de buisplug (D) stevig is vastgeschroefd in de filterplug (C). Installeer de filterplug met het scherm (A) en de O-ring (B) op hun plaats en maak vast. Niet te vast aandraaien. Laat de pakking de afdichting maken.
5. Open het vloeistofinlaatventiel, controleer of er geen lekken zijn en wrijf de apparatuur schoon. Ga verder met de bediening

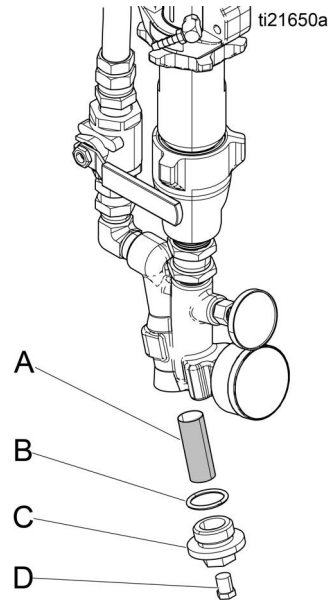

**AFB. 15**




# Fouten

## Fouten bekijken

Wanneer er een fout ontstaat, toont het foutgegevens-scherm de actieve foutcode en de beschrijving.

De foutcode, alarmbel en actieve fouten zullen zichtbaar zijn in de statusbalk. Zie **Problemen oplossen**, pagina 65, voor een lijst van de tien meest recente fouten. Foutcodes worden opgeslagen in het foutenlogbestand en weergegeven op de schermen Fouten en Problemen oplossen op de ADM.



Er zijn drie soorten fouten die zich kunnen voordoen. Fouten worden aangegeven op het scherm en door de lichttoren (optioneel).

Alarmen worden aangegeven door . Dit wijst erop dat een parameter die essentieel voor het proces is, een niveau heeft bereikt dat het systeem dwingt te stoppen. Er moet direct actie worden ondernomen.

Afwijkingen worden aangegeven door . Dit wijst erop dat een parameter die essentieel voor het proces is, een niveau heeft bereikt dat uw aandacht vereist. Het systeem hoeft echter niet direct te worden stopgezet.


Adviezen worden aangegeven door . Dit wijst op een parameter die niet direct essentieel is voor het proces. Aan de adviezen moet aandacht worden besteed om latere problemen te voorkomen.

Zie voor een diagnose van de actieve fout **Probleemoplossing fouten**, pagina 64.

## Probleemoplossing fouten

Om de fout op te lossen:

1. Druk op de schermtoets naast 'Help With This Error' (hulp bij deze fout) voor hulp bij de actieve fout.

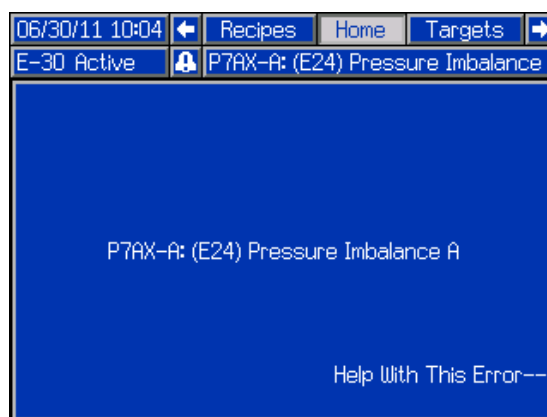

**OPMERKING:** Druk op  of  om terug te keren naar het vorige scherm.

2. Het QR-codescherm wordt getoond. Scan de QR-code met uw smartphone om rechtstreeks naar de online probleemoplossing voor de actieve foutcode te gaan. U kunt ook handmatig naar [help.graco.com](http://help.graco.com) surfen en de actieve fout daar opzoeken.



3. Als u geen internetverbinding hebt, kunt u **Foutcodes en probleemoplossing**, pagina 65, raadplegen voor oorzaken en oplossingen bij elke foutcode.



## Problemen oplossen

|                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |  |  |  |
|                                                                                   |  |  |                                                                                   |                                                                                   |

Voorkom letsel door onverwachte inschakeling van de machine door besturing op afstand door de module voor mobiele communicatie met de Reactor 2-app los te koppelen van het systeem voordat u storingen gaat oplossen. Zie de handleiding van de Reactor 2-app voor instructies.

Zie **Fouten**, pagina 64, voor informatie over fouten die zich in het systeem kunnen voordoen.

Zie **Problemen oplossen**, pagina 65, voor de tien meest recente fouten die zich in het systeem hebben voorgedaan. Zie **Probleemoplossing fouten**, pagina 64, om fouten op de ADM die in het systeem zijn opgetreden, te diagnosticeren.

## Foutcodes en probleemoplossing

Zie de reparatiehandleiding voor uw systeem, ga naar [help.graco.com](http://help.graco.com) voor de oorzaak en oplossingen voor elke foutcode of bel uw Graco-contactpersoon (zie de achterkant van deze handleiding).

# USB-gegevens

## Downloadprocedure

**OPMERKING:** Als logbestanden niet correct naar de USB-stick zijn geschreven (bijvoorbeeld ontbrekende of lege bestanden), sla dan de huidige bestanden van de USB-stick elders op, en formatteer eerst de stick opnieuw, voordat u weer logbestanden downloadt.

**OPMERKING:** De instellingenbestanden voor de systeemconfiguratie en de aangepaste taalbestanden kunnen worden gewijzigd als de bestanden in de map UPLOAD van het USB-station staan. Zie de rubrieken over 'Instellingenbestand systeemconfiguratie', 'Aangepast taalbestand' en 'Uploadprocedure'.

1. Plaats de USB-stick in de USB-poort.
2. De menubalk en de USB-indicatorlampjes geven aan dat de USB bestanden aan het downloaden is. Wacht totdat de USB-stick helemaal klaar is.
3. Haal de USB-geheugenstick uit de USB-poort.
4. Plaats de USB-geheugenstick in de USB-poort van de computer.
5. Er wordt automatisch een venster met de USB-stick geopend. Als het venster niet wordt geopend, open het USB-station dan vanuit de Windows® Verkenner.
6. Open de map GRACO.
7. Open de systeemmap. Als u gegevens van meerdere systemen downloadt, staan er meerdere mappen. Elk map is gelabeld met het overeenkomstige serienummer van de ADM (het serienummer staat op de achterkant van de ADM).
8. Open de map DOWNLOAD.
9. Open de map DATAxxxx.
10. Open de DATAxxxx-map met het hoogste nummer. Het hoogste nummer geeft de recentste gegevensdownload aan.
11. Open het logbestand. Logbestanden worden standaard in Microsoft Excel geopend zolang het programma geïnstalleerd is. U kunt ze echter ook in een ander tekstverwerkingsprogramma of in Microsoft Word openen.

**OPMERKING:** Alle USB-logbestanden worden opgeslagen in Unicode-formaat (UTF-16). Wanneer u het logbestand in Microsoft Word opent, selecteert u Unicode-codering.

## USB-logboekbestanden

**OPMERKING:** De ADM kan lezen/schrijven naar FAT (File Allocation Table) -opslagapparatuur. NTFS, gebruikt door opslagapparaten met een capaciteit van 32 GB of meer, wordt niet ondersteund.

In werking slaat de ADM systeem- en prestatie-gerelateerde informatie op in het geheugen in de vorm van logboekbestanden. De ADM houdt zes logboekbestanden bij

- Logbestand met gebeurtenissen
- Logbestand met opdrachten
- Dagelijks logbestand
- Logbestand systeemsoftware
- Blackbox-logbestand
- Diagnoselogbestand

Volg de **Downloadprocedure**, pagina 66, om de logboekbestanden op te halen.

Telkens als er een USB-station in de USB-poort van de ADM wordt geplaatst, wordt er een nieuwe map met de naam DATAxxxx aangemaakt. Het getal aan het einde van de mapnaam neemt telkens toe als er een USB-stick wordt ingestoken en er gegevens worden gedownload of geüpload.

## Logboek van de gebeurtenissen

De bestandsnaam van het gebeurtenislogbestand is 1-EVENT.CSV. Deze is opgeslagen in de map DATAxxxx.

Het gebeurtenislogbestand bevat een archief van de laatste 49.000 gebeurtenissen en fouten. Elk gebeurtenislogbestand bevat:

- Datum van de gebeurteniscode
- Uur van de gebeurteniscode
- Gebeurteniscode
- Type gebeurtenis
- Ondernomen actie
- Omschrijving gebeurtenis

Gebeurteniscode bevatten zowel foutcodes (alarmen, afwijkingen en adviezen), als 'alleen opslaan'-gebeurtenissen.

Ondernomen acties zijn het instellen en wissen van gebeurtenisomstandigheden door het systeem en het bevestigen van foutomstandigheden door de gebruiker.

## Takenlogbestand

De bestandsnaam van de blackbox is 2-JOB.CSV. Deze is opgeslagen in de map DATAxxxx.

Het taaklogbestand bevat een archief met datapunten op basis van de USB-logfrequentie die is bepaald op de instelschermen. De ADM bewaart de laatste 237.000 datapunten om te downloaden. Zie **Geavanceerd scherm 3 – USB**, pagina 33, voor informatie over het instellen van de omvang van de download en de USB-logfrequentie.

- Datum datapunt
- Tijdstip datapunt
- Temperatuur A-zijde
- Temperatuur B-zijde
- Temperatuur slang
- Instelpunt A-zijde
- Instelpunt B-zijde
- Instelpunt slang
- Inlaatdruk A-zijde
- Inlaatdruk B-zijde
- Instelpunt inlaatdruk
- Pompcyclustelling systeemlevensduur
- Eenheden voor druk, volume en temperatuur
- Taaknaam/-nummer

## Dagelijks logbestand

De bestandsnaam van het dagelijkse logbestand is 3-DAILY.CSV. Deze is opgeslagen in de map DATAxxxx.

Het dagelijkse logbestand houdt de totale cycli en het totale volume bij die zijn gespoten op elke dag waarop het systeem is opgestart. De volume-eenheden zijn dezelfde als die in het taaklogbestand werden gebruikt.

De volgende gegevens worden in dit bestand opgeslagen:

- Datum en gespoten materiaal
- Tijd - ongebruikte kolom
- Totale pompcyclustelling voor dag
- Totaal volume gespoten voor dag

## Logbestand systeemsoftware

De naam van het systeemsoftwarebestand is 4-SYSTEM.CSV. Dit bestand is opgeslagen in de map DATAxxxx.

Het systeemsoftwarelogbestand bevat het volgende:

- Datumlogbestand werd aangemaakt
- Tijdlogbestand werd aangemaakt
- Onderdeelnaam
- Softwareversie geladen op de bovenstaande component

## Logbestand blackbox

De bestandsnaam van de blackbox is 5-BLACKB.CSV. Deze is opgeslagen in de map DATAxxxx.

Het Blackbox-logbestand houdt bij hoe het systeem werkt en welke functies er worden gebruikt. Dit logbestand helpt Graco om systeemfouten op te lossen.

## Logbestand diagnoses

De bestandsnaam van het diagnosebestand is 6-DIAGNO.CSV. Deze is opgeslagen in de map DATAxxxx.

Het Diagnoselogbestand houdt bij hoe het systeem werkt en welke functies er worden gebruikt. Dit logbestand helpt Graco om systeemfouten op te lossen.

## Systeemconfiguratie-instellingen

De naam van het systeemconfiguratie-instellingenbestand is SETTINGS.TXT. Dit bestand is opgeslagen in de map DOWNLOAD.

Een instellingenbestand van de systeemconfiguratie downloadt automatisch telkens een USB-stick ingebracht wordt in de ADM. Gebruik dit bestand om terug te gaan naar systeeminstellingen voor toekomstig herstel of om instellingen gemakkelijk te kopiëren over verschillende systemen. Raadpleeg de **Uploadprocedure**, pagina 68, voor instructies over hoe u dit bestand moet gebruiken.

## Aangepaste taalbestand

De naam van het aangepaste taalbestand is DISPTXT.TXT en wordt opgeslagen in de map DOWNLOAD.

Een aangepast taalbestand downloadt automatisch telkens een USB-stick ingebracht wordt in de ADM. Gebruik dit bestand waar nodig om een door de gebruiker gedefinieerde reeks aangepaste talen te creëren die binnen de ADM moeten worden getoond.

Het systeem kan de volgende Unicode-teken weergeven. Voor tekens buiten deze reeks geeft het systeem het vervangende Unicode-teken weer, dat als een wit vraagteken in een zwarte ruit wordt getoond.

- U+0020 - U+007E (Basis Latijn)
- U+00A1 - U+00FF (Latijn-1 Supplement)
- U+0100 - U+071F (Latijn Uitgebreid-A)
- U+0386 - U+03CE (Grieks)
- U+0400 - U+045F (Cyrillisch)

## Aangepaste taalreeksen aanmaken

Het aangepaste taalbestand is een tekstbestand gescheiden door tabs dat twee kolommen bevat. De eerste kolom bestaat uit een lijst van reeksen in de taal die op het moment van downloaden is geselecteerd. De tweede kolom kan worden gebruikt om de aangepaste taalreeksen in te voeren. Als er eerder al een aangepaste taal was geïnstalleerd, bevat deze kolom de aangepaste reeksen. Zo niet, dan is de tweede kolom leeg.

Wijzig de tweede kolom van het aangepaste taalbestand waar nodig en volg dan de **Uploadprocedure**, pagina 68, om het bestand te installeren. Het formaat van het aangepaste taalbestand is essentieel. De onderstaande regels dienen te worden gevolgd om het installatieproces goed uit te voeren.

- Definieer een aangepaste reeks voor elke rij in de tweede kolom.

**OPMERKING:** Als het aangepaste taalbestand wordt gebruikt, moet u een aangepaste reeks bepalen voor elke invoer in het DISPTXT.TXT-bestand. Lege velden in de tweede kolom worden leeg op de ADM getoond.

- De bestandsnaam moet DISPTXT.TXT zijn.
- Het bestandsformaat moet een door tabs gescheiden tekstbestand zijn met behulp van tekenweergave in Unicode (UTF-16).

- Het bestand mag slechts twee kolommen bevatten, waarbij de kolommen door een enkele tab worden gescheiden.
- Voeg geen rijen aan het bestand toe en verwijder er geen.
- Verander de volgorde van de rijen niet.

## Uploadprocedure

Gebruik deze procedure om een systeemconfiguratiebestand en/of een aangepast taalbestand te installeren.

1. Volg waar nodig de **Downloadprocedure** om de juiste mapstructuur automatisch te genereren op het USB-station.
2. Plaats de USB-geheugenstick in de USB-poort van de computer.
3. Er wordt automatisch een venster met de USB-stick geopend. Als dit niet gebeurt, opent u de USB-geheugenstick via Windows Verkenner.
4. Open de map GRACO.
5. Open de systeemmap. Als u met meerdere systemen werkt, staan er meerdere mappen in de GRACO-map. Elke map is gelabeld met het overeenkomstige serienummer van de ADM (het serienummer staat op de achterkant van de module).
6. Als u het instellingsbestand van de systeemconfiguratie installeert, zet het bestand SETTINGS.TXT dan in de map UPLOAD.
7. Als u het aangepaste taalbestand installeert, zet u het DISPTXT.TXT-bestand in de map UPLOAD.
8. Haal de USB-stick uit de computer.
9. Steek de USB-stick in de ADM USB-poort.
10. De menubalk en de USB-indicatorlampjes geven aan dat de USB bestanden aan het downloaden is. Wacht totdat de USB-stick helemaal klaar is.
11. Haal de USB-geheugenstick uit de USB-poort.

**OPMERKING:** Als het aangepaste taalbestand geïnstalleerd was, kunnen gebruikers nu de nieuwe taal selecteren uit het vervolgkeuzemenu Taal in het **Geavanceerd scherm 1 — Algemeen**, pagina 33.

# Prestatiegrafieken


Gebruik deze grafieken als hulp om te bepalen welk doseerapparaat het meest efficiënt met elke mengkamer werkt. De stroomsnelheden zijn gebaseerd op een materiaalviscositeit van 60 cps.

**LET OP**

Om schade aan het systeem te vermijden, dient de druk in het systeem niet hoger te zijn dan de lijn voor de gebruikte pistooltip.


## Doseerapparaten voor schuim

Tabel 5: Prestatieschema voor schuim

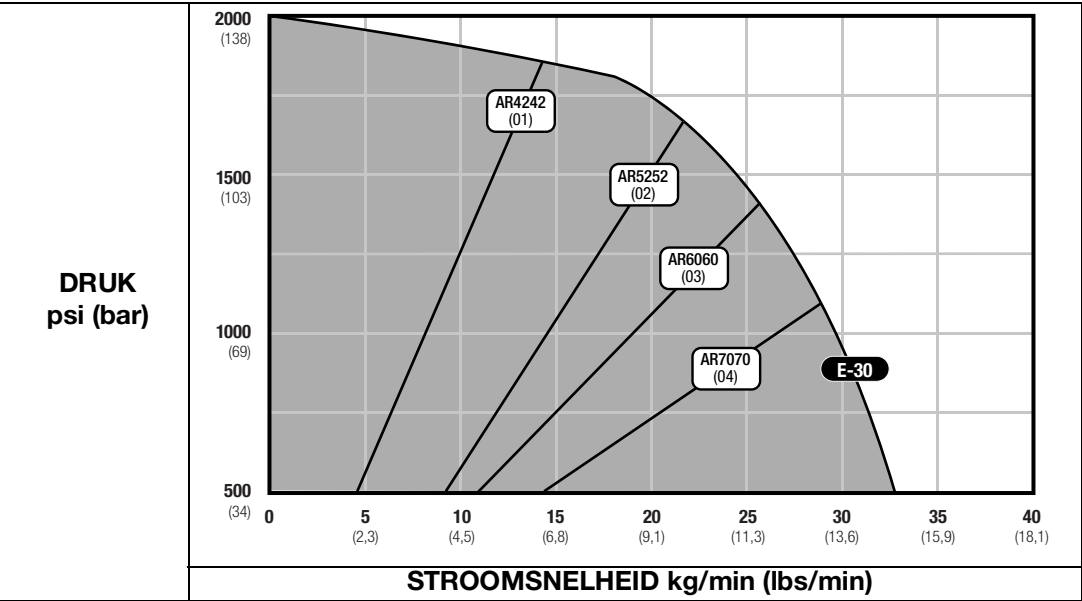




# Doseerapparaten voor coatings

Tabel 6: Fusion luchtspoeling, rond patroon

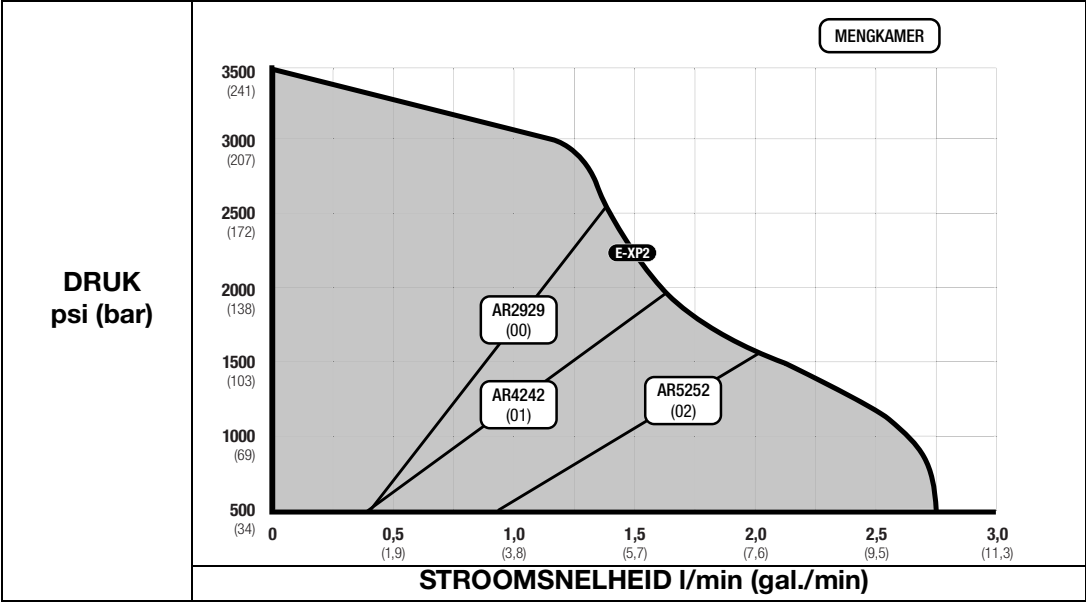


Tabel 7: Fusion luchtspoeling, vlak patroon

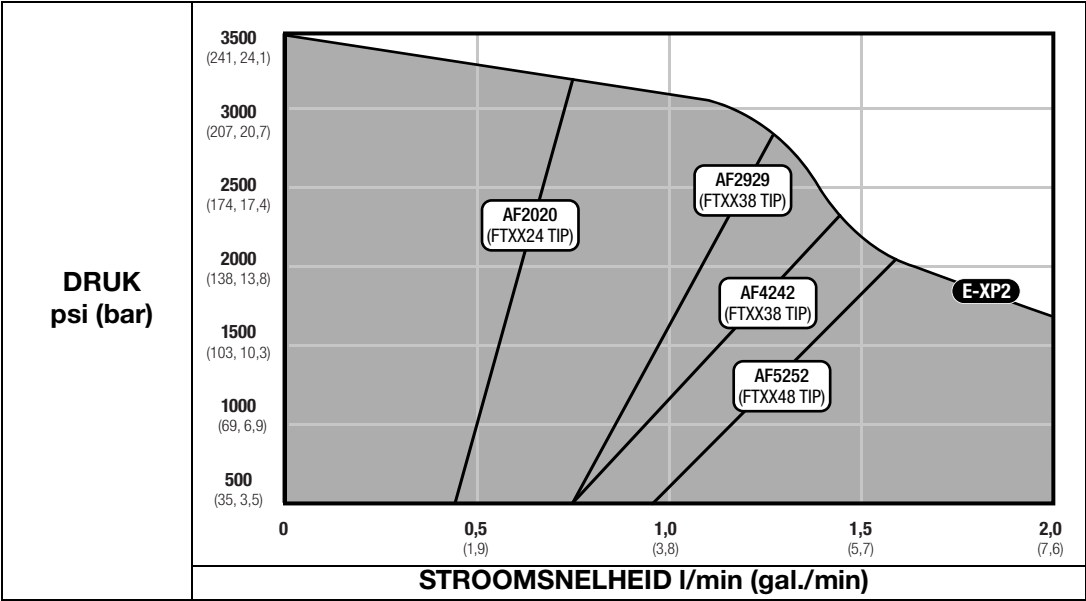

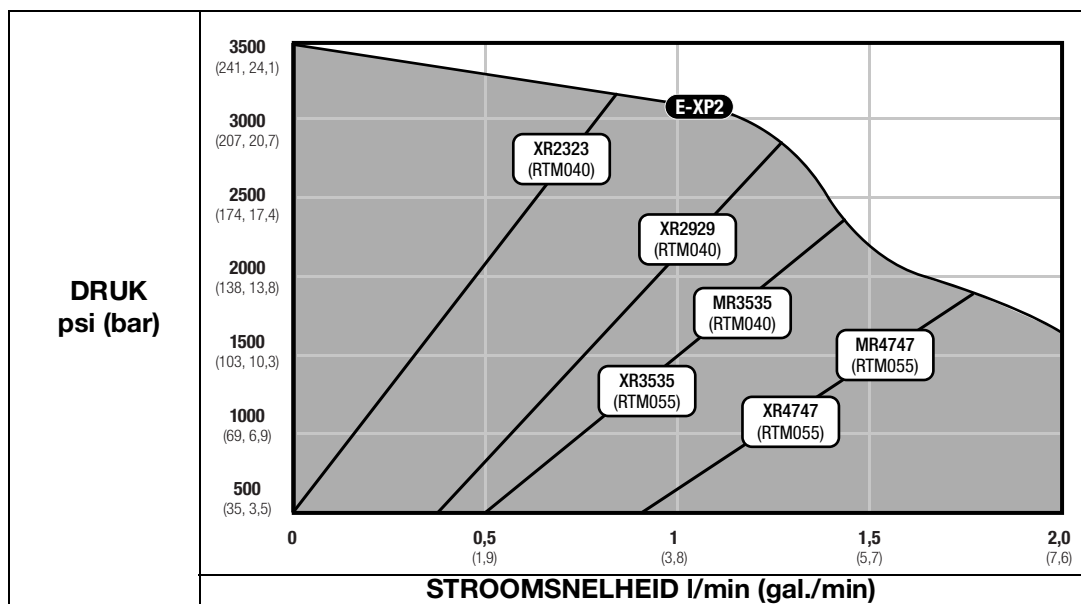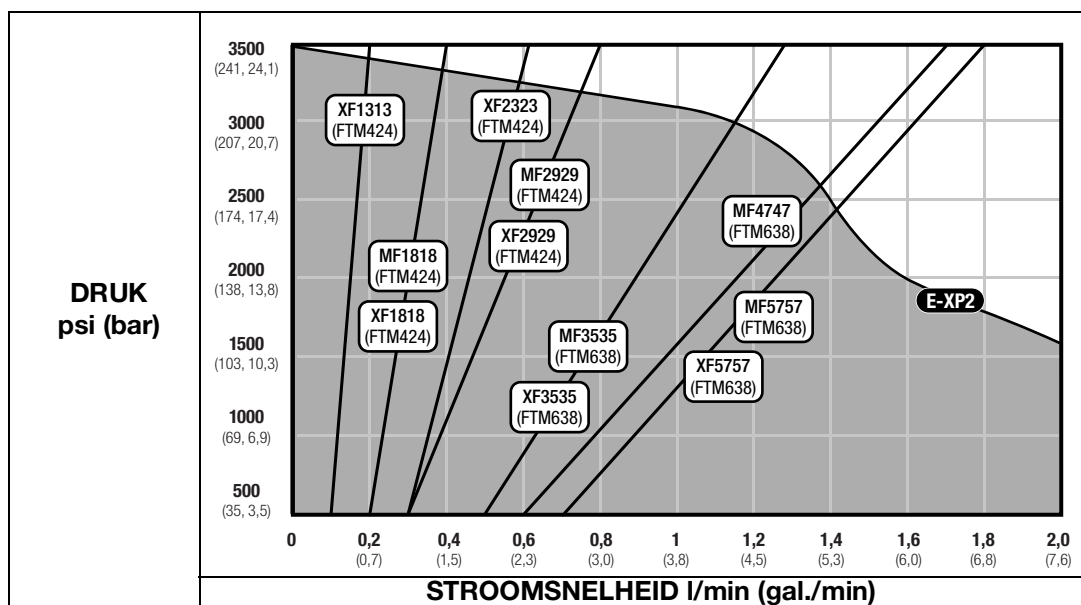**Tabel 8: Fusion mechanische spoeling, rond patroon****Tabel 9: Fusion mechanische spoeling, vlak patroon**

**OPMERKING:** Prestatiegrafieken van elektrische units zijn gebaseerd op gebruikelijke werkcondities. Door lang achter elkaar spuiten en bij een erg hoge omgevingstemperatuur zullen de prestaties minder zijn.

## Prestatiegrafiek verwarming

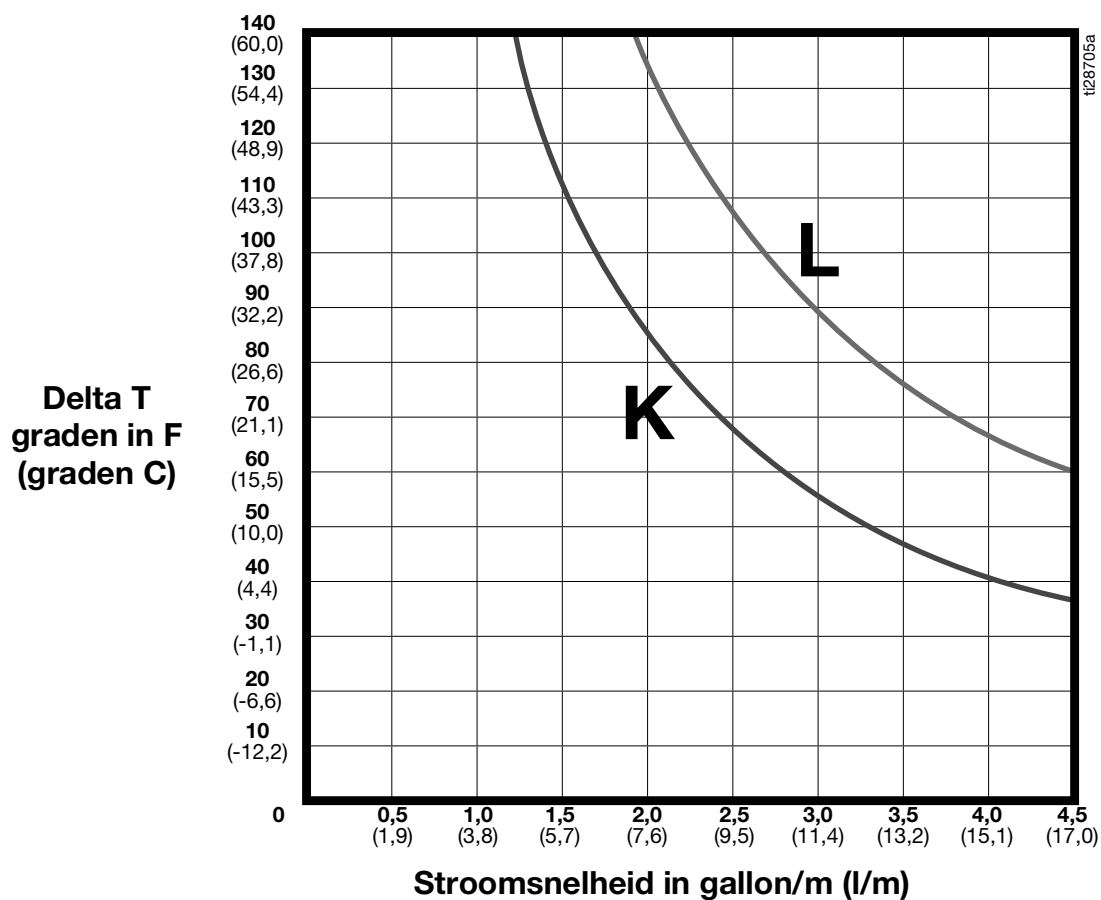

### VERKLARING:

K = 10,2 kW

L = 15,3 kW

\* De prestatiegegevens van de verwarmers zijn gebaseerd op testen met 10 wt. hydraulische olie en 230 V over de voedingsdraden van de verwarmers.



# Technische specificaties

| Doseersysteem Reactor 2 E-30 en E-XP2                                                 |                                                       |                   |
|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-------------------|
|                                                                                       | VS                                                    | Metrisch          |
| Maximale vloeistofwerkdruk                                                            |                                                       |                   |
| E-30                                                                                  | 2000 psi                                              | 14 MPa, 140 bar   |
| E-XP2                                                                                 | 3500 psi                                              | 24,1 MPa, 241 bar |
| Maximale vloeistoftemperatuur                                                         |                                                       |                   |
| E-30                                                                                  | 190 °F                                                | 88 °C             |
| E-XP2                                                                                 | 190 °F                                                | 88 °C             |
| Maximaal debiet                                                                       |                                                       |                   |
| E-30                                                                                  | 30 lb/min                                             | 13,5 kg/min       |
| E-XP2                                                                                 | 2 gallon/min                                          | 7,6 l/min         |
| Maximale lengte verwarmde slang                                                       |                                                       |                   |
| Lengte                                                                                | 310 ft                                                | 94 m              |
| Uitvoer per cyclus, ISO en RES                                                        |                                                       |                   |
| E-30                                                                                  | 0,0272 gal                                            | 0,1034 liter      |
| E-XP2                                                                                 | 0,0203 gal                                            | 0,0771 liter      |
| Omgevingstemperatuurbereik in bedrijf                                                 |                                                       |                   |
| Temperatuur                                                                           | 20 tot 120 °F                                         | -7 tot 49 °C      |
| Lijnsparingvereisten                                                                  |                                                       |                   |
| Nominaal 200-240 V AC, 1 fase, 50/60 Hz                                               | 195-265 V AC                                          |                   |
| Nominaal 200-240 V AC, 3 fasen, driehoek, 50/60 Hz                                    | 195-265 V AC                                          |                   |
| Nominaal 350-415 V AC, 3 fasen, ster, 50/60 Hz                                        | 340-455 V AC                                          |                   |
| Vermogen verwarmder (bij 230 V AC)                                                    |                                                       |                   |
| E-30, 10 kW                                                                           | 10.200 watt                                           |                   |
| E-30, 15 kW                                                                           | 15.300 watt                                           |                   |
| E-XP2, 15 kW                                                                          | 15.300 watt                                           |                   |
| Geluidsdruk (gemeten conform ISO-9614-2)                                              |                                                       |                   |
| E-30Gemeten van 1 m (3,1 ft.), bij 7 MPa (70 bar, 1000 psi), 11,4 l/min. (3 g/min.)   | 87,3 dBA                                              |                   |
| E-XP2Gemeten van 1 m (3,1 ft.), bij 21 MPa (207 bar, 3000 psi), 3,8 l/min. (1 g/min.) | 79,6 dBA                                              |                   |
| Geluidsdruk (gemeten volgens ISO-9614-2)                                              |                                                       |                   |
| E-30Gemeten van 1 m (3,1 ft.), bij 7 MPa (70 bar, 1000 psi), 11,4 l/min. (3 g/min.)   | 93,7 dBA                                              |                   |
| E-XP2Gemeten van 1 m (3,1 ft.), bij 21 MPa (207 bar, 3000 psi), 3,8 l/min. (1 g/min.) | 86,6 dBA                                              |                   |
| Maximale vloeistofinlaatdruk                                                          |                                                       |                   |
| Component A (SIO)                                                                     | 300 psi                                               | 2,1 MPa, 21 bar   |
| Component B (RES)                                                                     | 300 psi                                               | 2,1 MPa, 21 bar   |
| Vloeistofinlaten                                                                      |                                                       |                   |
| Component A (ISO) en Component B (HARS)                                               | 3/4 npt(f), met 3/4 npsm(f) koppeling                 |                   |
| Vloeistofuitlaten                                                                     |                                                       |                   |
| Component A (ISO)                                                                     | #8 (1/2 inch) JIC, met #5 (5/16 inch) JIC-verloopstuk |                   |
| Component B (RES)                                                                     | #10 (5/8 inch) JIC met #6 (3/8 inch) JIC-verloopstuk  |                   |

| Doseersysteem Reactor 2 E-30 en E-XP2                                           |                                                                                                                                                                     |                    |
|---------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
|                                                                                 | VS                                                                                                                                                                  | Metrisch           |
| Vloeistofcirculatiepoorten                                                      |                                                                                                                                                                     |                    |
| Afmetingen                                                                      | 1/4 npsm(m)                                                                                                                                                         |                    |
| Maximumdruk                                                                     | 250 psi                                                                                                                                                             | 1,75 MPa, 17,5 bar |
| Afmetingen                                                                      |                                                                                                                                                                     |                    |
| Breedte                                                                         | 23,6 inch                                                                                                                                                           | 668 mm             |
| Hoogte                                                                          | 63 inch                                                                                                                                                             | 1600 mm            |
| Diepte                                                                          | 15 inch                                                                                                                                                             | 381 mm             |
| Gewicht                                                                         |                                                                                                                                                                     |                    |
| E-30, 10 kW                                                                     | 315 lb                                                                                                                                                              | 143 kg             |
| E-30, 15 kW                                                                     | 350 lb                                                                                                                                                              | 159 kg             |
| E-30, 10 kW Elite                                                               | 320 lb                                                                                                                                                              | 145 kg             |
| E-30, 15 kW Elite                                                               | 355 lb                                                                                                                                                              | 161 kg             |
| E-XP2                                                                           | 345 lb                                                                                                                                                              | 156 kg             |
| E-XP Elite                                                                      | 350 lb                                                                                                                                                              | 159 kg             |
| Natte delen                                                                     |                                                                                                                                                                     |                    |
| Materiaal                                                                       | Aluminium, roestvrij staal, verzinkt koolstofstaal, messing, carbide, chroom, chemisch resistente O-ringen, PTFE, polyethyleen met een ultrahoog moleculair gewicht |                    |
| Opmerkingen                                                                     |                                                                                                                                                                     |                    |
| Alle handelsmerken of geregistreerde handelsmerken behoren toe aan hun houders. |                                                                                                                                                                     |                    |

## California Proposition 65

INWONERS VAN CALIFORNIA



**WAARSCHUWING:** Kanker en vruchtbaarheidsproblemen – [www.P65warnings.ca.gov](http://www.P65warnings.ca.gov).

# Graco uitgebreide garantie voor Reactor® 2-componenten

Graco garandeert dat alle in dit document genoemde en door Graco vervaardigde apparatuur waarop de naam Graco vermeld staat, op de datum van verkoop voor gebruik door de oorspronkelijke koper vrij is van materiaal- en fabricagefouten. Met uitzondering van speciale, uitgebreide of beperkte garantie zoals gepubliceerd door Graco, zal Graco gedurende een periode van twaalf maanden na de verkoopdatum elk onderdeel van de apparatuur dat naar het oordeel van Graco gebreken vertoont, herstellen of vervangen. Deze garantie is alleen van toepassing op voorwaarde dat de apparatuur conform de schriftelijke aanbevelingen van Graco geïnstalleerd, bediend en onderhouden werd.

| Graco-artikelnnummer             | Omschrijving                | Garantieperiode               |
|----------------------------------|-----------------------------|-------------------------------|
| 24U050<br>24U051                 | Elektromotor                | 36 maanden of 3 miljoen cycli |
| 24U831                           | Regelmodule motor           | 36 maanden of 3 miljoen cycli |
| 24U832                           | Regelmodule motor           | 36 maanden of 3 miljoen cycli |
| 24U855                           | Besturingsmodule verwarmers | 36 maanden of 3 miljoen cycli |
| 24U854                           | Geavanceerde weergavemodule | 36 maanden of 3 miljoen cycli |
| Alle andere Reactor 2-onderdelen |                             | 12 maanden                    |

Normale slijtage en veroudering, of slecht functioneren, beschadiging of slijtage veroorzaakt door onjuiste installatie, verkeerde toepassing, slijtend materiaal, corrosie, onvoldoende of onjuist uitgevoerd onderhoud, nalatigheid, ongeval, eigenmachtige wijzigingen aan de apparatuur, of het vervangen van Graco-onderdelen door onderdelen van andere herkomst, vallen niet onder de garantie en Graco is daarvoor niet aansprakelijk. Graco is ook niet aansprakelijk voor slecht functioneren, beschadiging of slijtage veroorzaakt door de onverenigbaarheid van Graco-apparatuur met constructies, toebehoren, apparatuur of materialen die niet door Graco geleverd zijn, en ook niet voor fouten in het ontwerp, bij de fabricage of het onderhoud van constructies, toebehoren, apparatuur of materialen die niet door Graco geleverd zijn.

Deze garantie wordt verleend onder de voorwaarde dat de apparatuur waarvan de koper stelt dat die een defect vertoont gefrankeerd wordt verzonden naar een erkende Graco dealer zodat de aanwezigheid van het beweerd defect kan worden geverifieerd. Wanneer het beweerd defect inderdaad wordt vastgesteld, zal Graco de defecte onderdelen kosteloos herstellen of vervangen. De apparatuur zal gefrankeerd worden teruggezonden naar de oorspronkelijke koper. Indien bij de inspectie geen materiaal- of fabricagefouten worden geconstateerd, dan zullen de herstellingen worden uitgevoerd tegen een redelijke vergoeding, in welke vergoeding de kosten van onderdelen, arbeid en vervoer inbegrepen kunnen zijn.

**DEZE GARANTIE IS EXCLUSIEF, EN TREEDT IN DE PLAATS VAN ENIGE ANDERE GARANTIE, UITDRUKKELIJK OF IMPLICIET, DAARONDER MEDE INBEGREPEN MAAR NIET BEPERKT TOT GARANTIES BETREFFENDE VERKOOPBAARHEID OF GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALDE TOEPASSING.**

De enige verplichting van Graco en het enige verhaal van de klant bij inbreuk op de garantie wordt vastgesteld zoals hierboven bepaald. De koper gaat ermee akkoord dat er geen andere verhaalmogelijkheid (waaronder, maar niet beperkt tot vergoeding van incidentele schade of van vervolgschade door winstderving, gemiste verkoopopbrengsten, letsel aan personen of materiële schade, of welke andere incidentele verliezen of vervolgschade dan ook) bestaat. Elke klacht wegens inbreuk op de garantie moet binnen twee (2) jaar na aankoopdatum of één (1) jaar na afloop van de garantieperiode kenbaar worden gemaakt.

**GRACO GEEFT GEEN GARANTIE EN WIJST ELKE IMPLICIETE GARANTIE AF BETREFFENDE VERKOOPBAARHEID OF GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALDE TOEPASSING, MET BETREKKING TOT TOEBEHOREN, APPARATUUR, MATERIALEN OF COMPONENTEN DIE GRACO GELEVERD, MAAR NIET VERVAARDIGD HEEFT.** Deze onderdelen die door Graco geleverd, maar niet vervaardigd zijn (zoals elektrische motoren, schakelaars, slangen, etc.), zijn onderworpen aan de garantie, indien verleend, van de fabrikant ervan. Graco zal aan de koper redelijke ondersteuning verlenen bij het aanspraak maken op die garantie.

In geen geval stelt Graco zich aansprakelijk voor indirecte, incidentele of speciale schade of voor vervolgschade, die het gevolg zijn van de levering van apparatuur door Graco onder deze voorwaarden of van de uitrusting, de werking of het gebruik van verkochte producten of goederen, ongeacht het feit of daarbij sprake is van contractbreuk, inbreuk op de garantie, nalatigheid van Graco of anderszins.

# Graco-informatie

Voor de meest recente informatie over Graco-producten verwijzen we u naar [www.graco.com](http://www.graco.com).

Kijk voor informatie over patenten op [www.graco.com/patents](http://www.graco.com/patents).

**OM EEN BESTELLING TE PLAATSEN**, neem contact op met uw Graco-dealer of bel met de dichtstbijzijnde verdeler.

**Gratis telefoonnummer:** 1-800-328-0211

*Alle geschreven en afgebeelde gegevens in dit document geven de meest recente productinformatie weer zoals bekend op het tijdstip van publicatie. Graco behoudt zich het recht voor om te allen tijde wijzigingen aan te brengen zonder voorafgaande kennisgeving.*

Vertaling van de originele instructies. This manual contains Dutch. MM 333023

**Hoofdkantoor Graco:** Minneapolis

**Kantoren in het buitenland:** België, China, Japan, Korea

**GRACO INC. AND SUBSIDIARIES • P.O. BOX 1441 • MINNEAPOLIS MN 55440-1441 • USA**  
Copyright 2021, Graco Inc. Alle productielocaties van Graco zijn ISO 9001 gecertificeerd.

[www.graco.com](http://www.graco.com)  
Revisie W, februari 2025